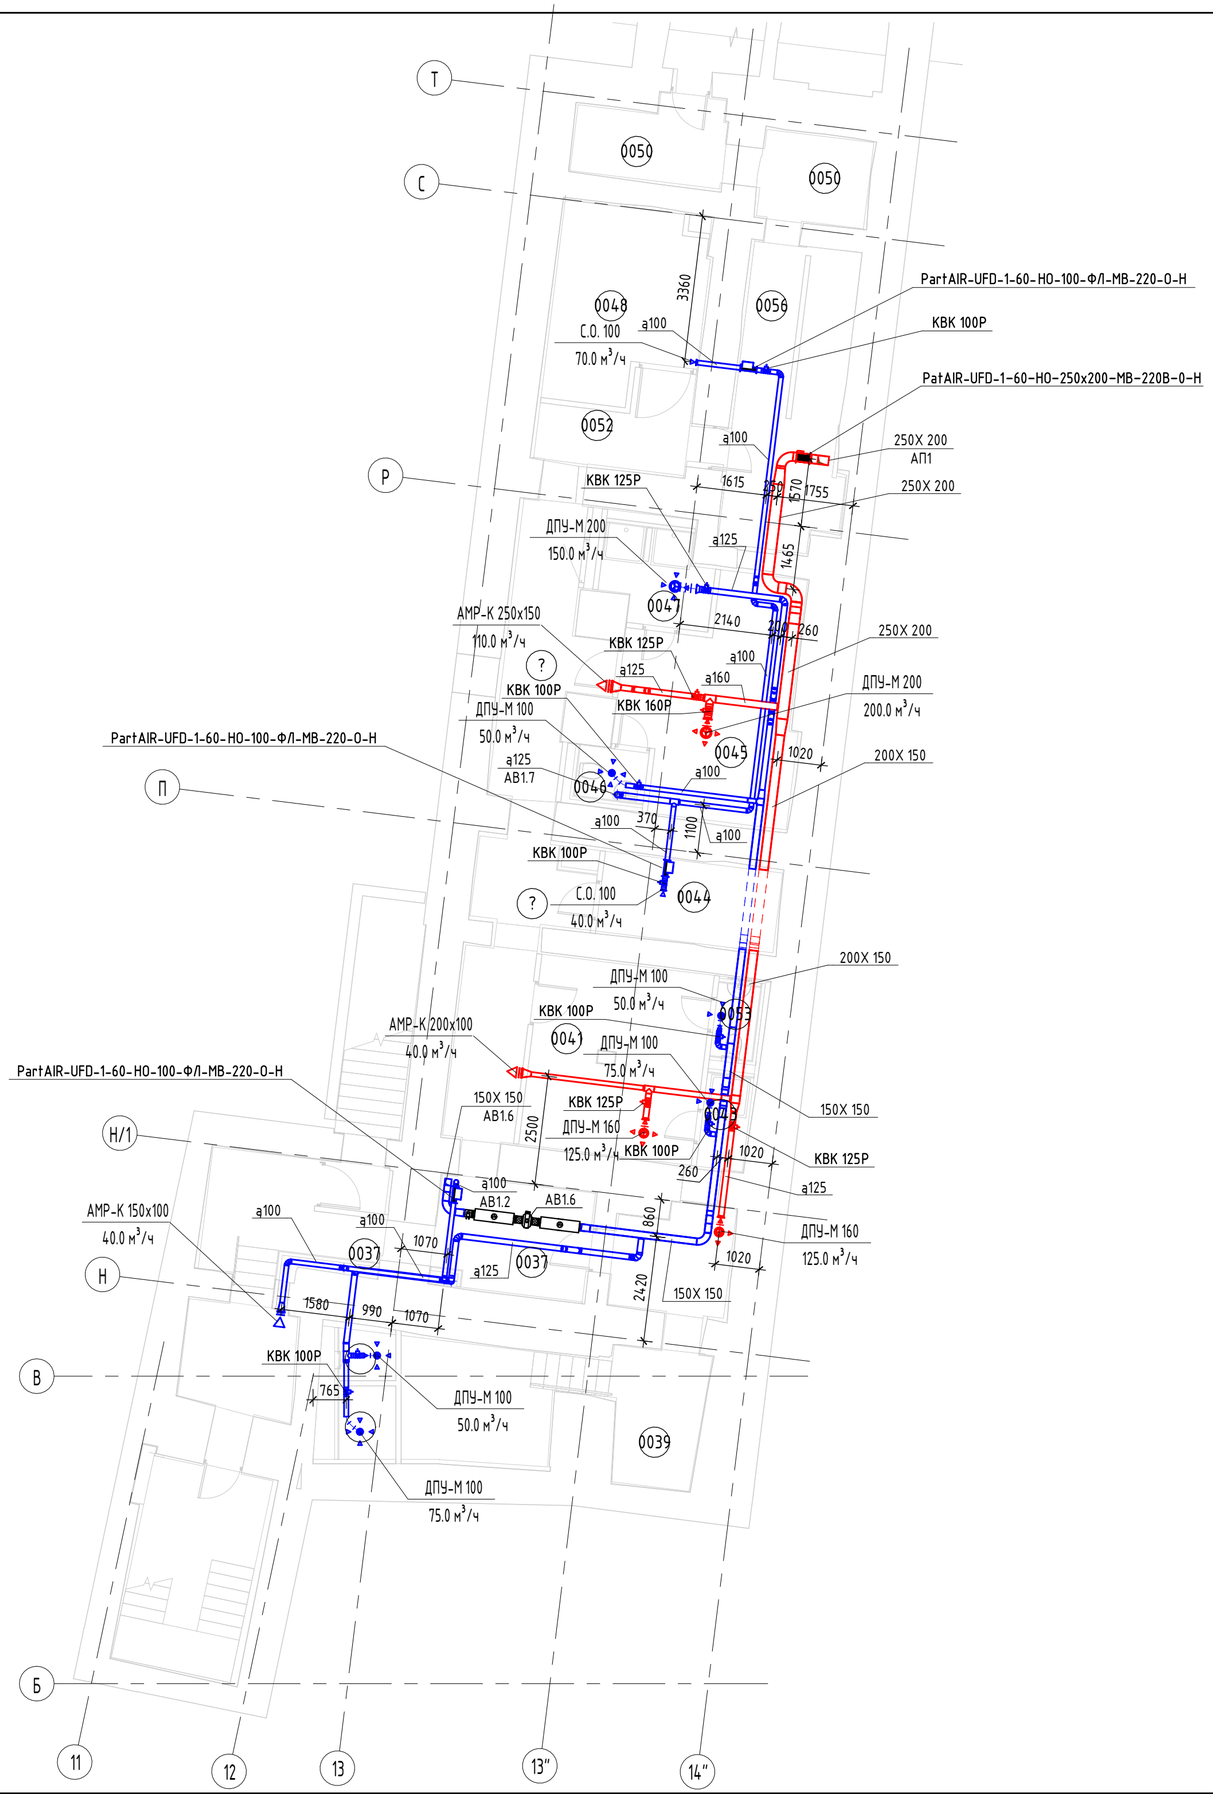


Экспликация помещений Блок А. Подвал.

Номер	Имя	Площадь	Пож. опасность.	Класс чистоты
0037	Коридор	36.9 м²		
0038	Гардеробная уличной одежды персонала	6.2 м²		
0039	Гардероб рабочей и домашней одежды	23.7 м²		
0039а	Уборная для персонала	1.3 м²		
0039б	Душевая	2.1 м²		
0041	Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды	17.6 м²		
0043	Душевая	2.1 м²		
0044	Кроссовая	7.6 м²	В4	
0045	Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды	18.9 м²		
0046	Уборная для персонала	1.7 м²		
0047	Душевая	4.5 м²		
0048	Электрощитовая	14.0 м²	В4	
0053	Уборная для персонала	1.5 м²		
0056	Лестничная клетка 8	27.6 м²		
0071	Лестничная клетка 7	0.0 м²		

Примечание

- данный лист читать совместно со схемами систем вентиляции.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1234-02/22/АН-ОВ2.1			
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6 стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания			
Разработал		Гаджимурадов			30.09.22	Общеобменная вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Волкова			30.09.22		АН	4	
Норм. контр		Волкова			30.09.22	Подвал.	АО "МСУ-1"		
ГИП		Ивонин			30.09.22				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2А

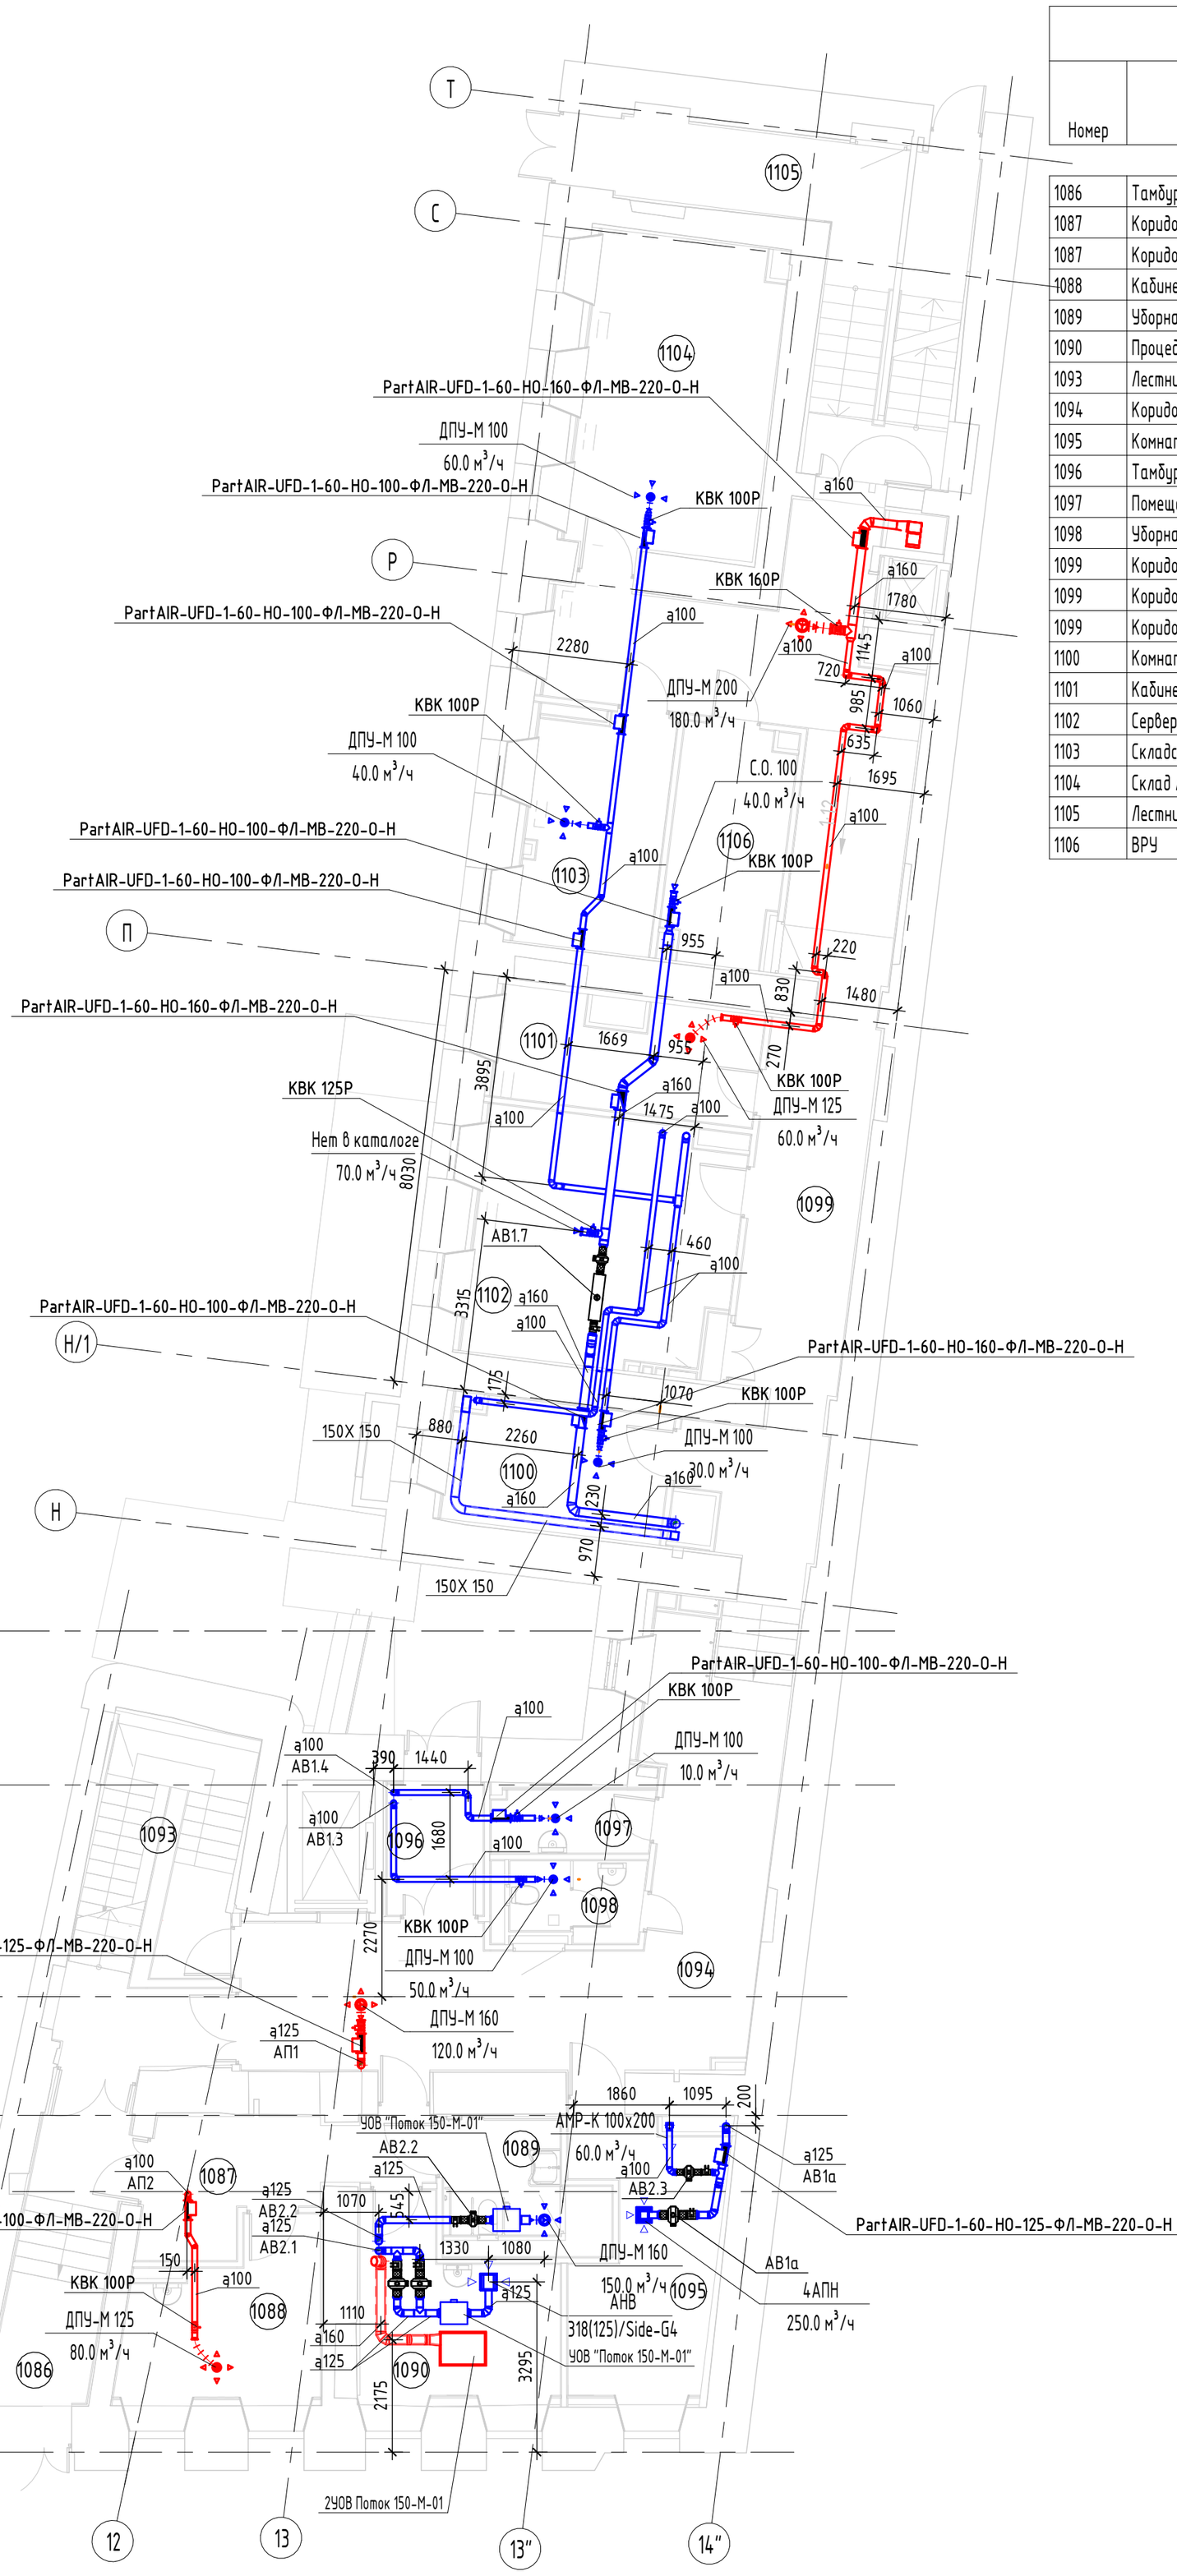

Экспликация помещений Блок А. 1 этаж

Номер	Имя	Площадь	Пож. опасность.	Класс чистоты
1086	Тамбур	11.6 м²		
1087	Коридор-ожидальня	7.7 м²		Г
1087	Коридор-ожидальня	1.9 м²		Г
1088	Кабинет врача-инфекциониста	10.7 м²		В
1089	Уборная для посетителей	4.9 м²		Г
1090	Процедурная	11.5 м²		Б
1093	Лестничная клетка 7	18.0 м²		
1094	Коридор	41.5 м²		
1095	Комната управления мед. газами	13.4 м²	В3	Г
1096	Тамбур	4.7 м²		
1097	Помещение хранения предметов уборки	3.7 м²	В4	Г
1098	Уборная для персонала	3.6 м²		Г
1099	Коридор	15.1 м²		Г
1099	Коридор	28.7 м²		Г
1099	Коридор	6.1 м²		Г
1100	Комната хранения расходных материалов	9.9 м²	В4	Г
1101	Кабинет МТО	10.2 м²		Г
1102	Серверная	23.0 м²	В3	Г
1103	Складское помещение МТО, хранение лекарственных средств	11.8 м²	В3	Г
1104	Склад лекарств	22.0 м²	В3	Г
1105	Лестничная клетка 8	23.3 м²		
1106	ВРУ	9.6 м²	В4	Г

Примечание

- данный лист читать совместно со схемами систем вентиляции.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1234-02/22/АН-ОВ2.1			
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6 стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания			
Разработал		Гаджимурадов			30.09.22	Общеобменная вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Волкова			30.09.22		АН	5	
Норм. контр		Волкова			30.09.22	1 этаж	АО "МСУ-1"		
ГИП		Ивонин			30.09.22				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

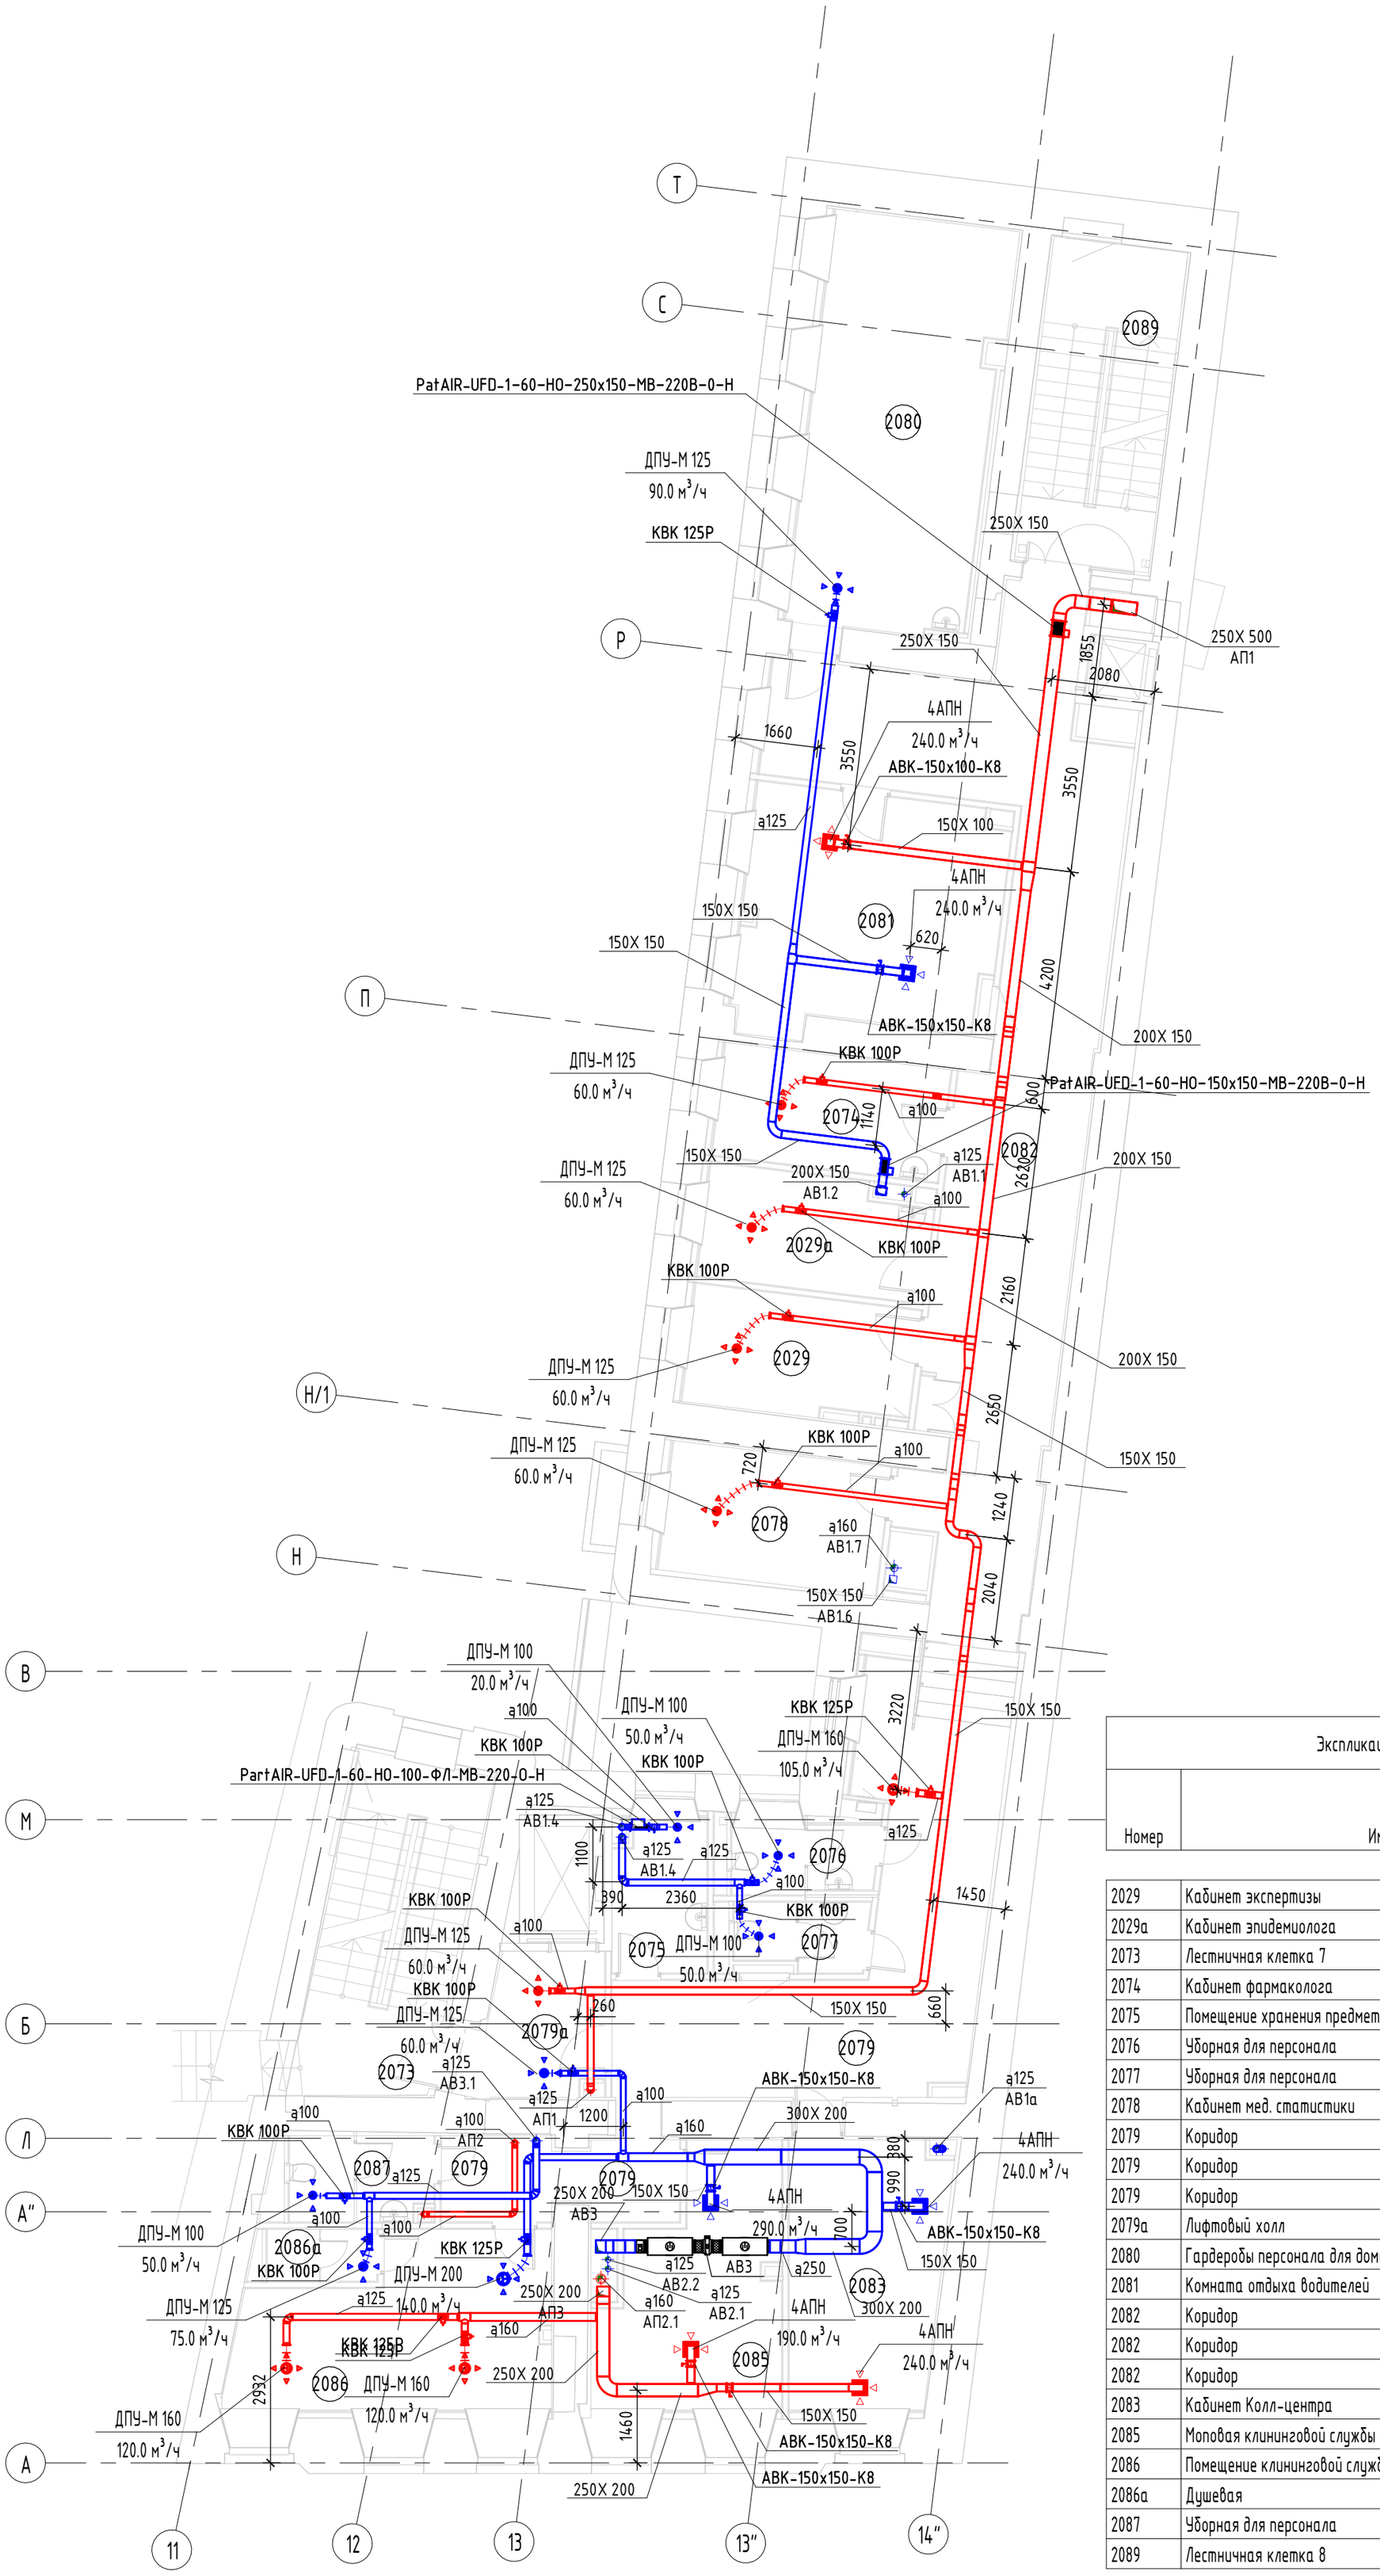

Экспликация помещений Блок А. 2 этаж				
Номер	Имя	Площадь	Пож. опасность.	Класс чистоты
2029	Кабинет экспертизы	10.4 м²		
2029а	Кабинет эпидемиолога	9.9 м²		
2073	Лестничная клетка 7	18.9 м²		
2074	Кабинет фармаколога	10.4 м²		
2075	Помещение хранения предметов уборки	5.4 м²	В4	Г
2076	Уборная для персонала	3.7 м²		Г
2077	Уборная для персонала	3.2 м²		Г
2078	Кабинет мед. статистики	11.5 м²		
2079	Коридор	33.8 м²		
2079	Коридор	3.8 м²		
2079	Коридор	2.9 м²		
2079а	Лифтовый холл	6.7 м²		
2080	Гардеробы персонала для домашней и рабочей одежды	29.7 м²		
2081	Комната отдыха водителей	23.4 м²		
2082	Коридор	19.4 м²		
2082	Коридор	29.6 м²		
2082	Коридор	6.3 м²		
2083	Кабинет Колл-центра	16.3 м²		
2085	Моповая клининговой службы	15.5 м²		Г
2086	Помещение клининговой службы	19.5 м²		Г
2086а	Душевая	2.1 м²		
2087	Уборная для персонала	4.6 м²		Г
2089	Лестничная клетка 8	17.7 м²		

Примечание

- данный лист читать совместно со схемами систем вентиляции.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Гаджимурадов			30.09.22
Проверил		Волкова			30.09.22
Норм. контр		Волкова			30.09.22
ГИП		Ивонин			30.09.22

1234-02/22/АН-ОВ2.1

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6 стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания


Общеобменная вентиляция	Стадия	Лист	Листов
	АН	6	
2 этаж	АО "МСУ-1"		


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

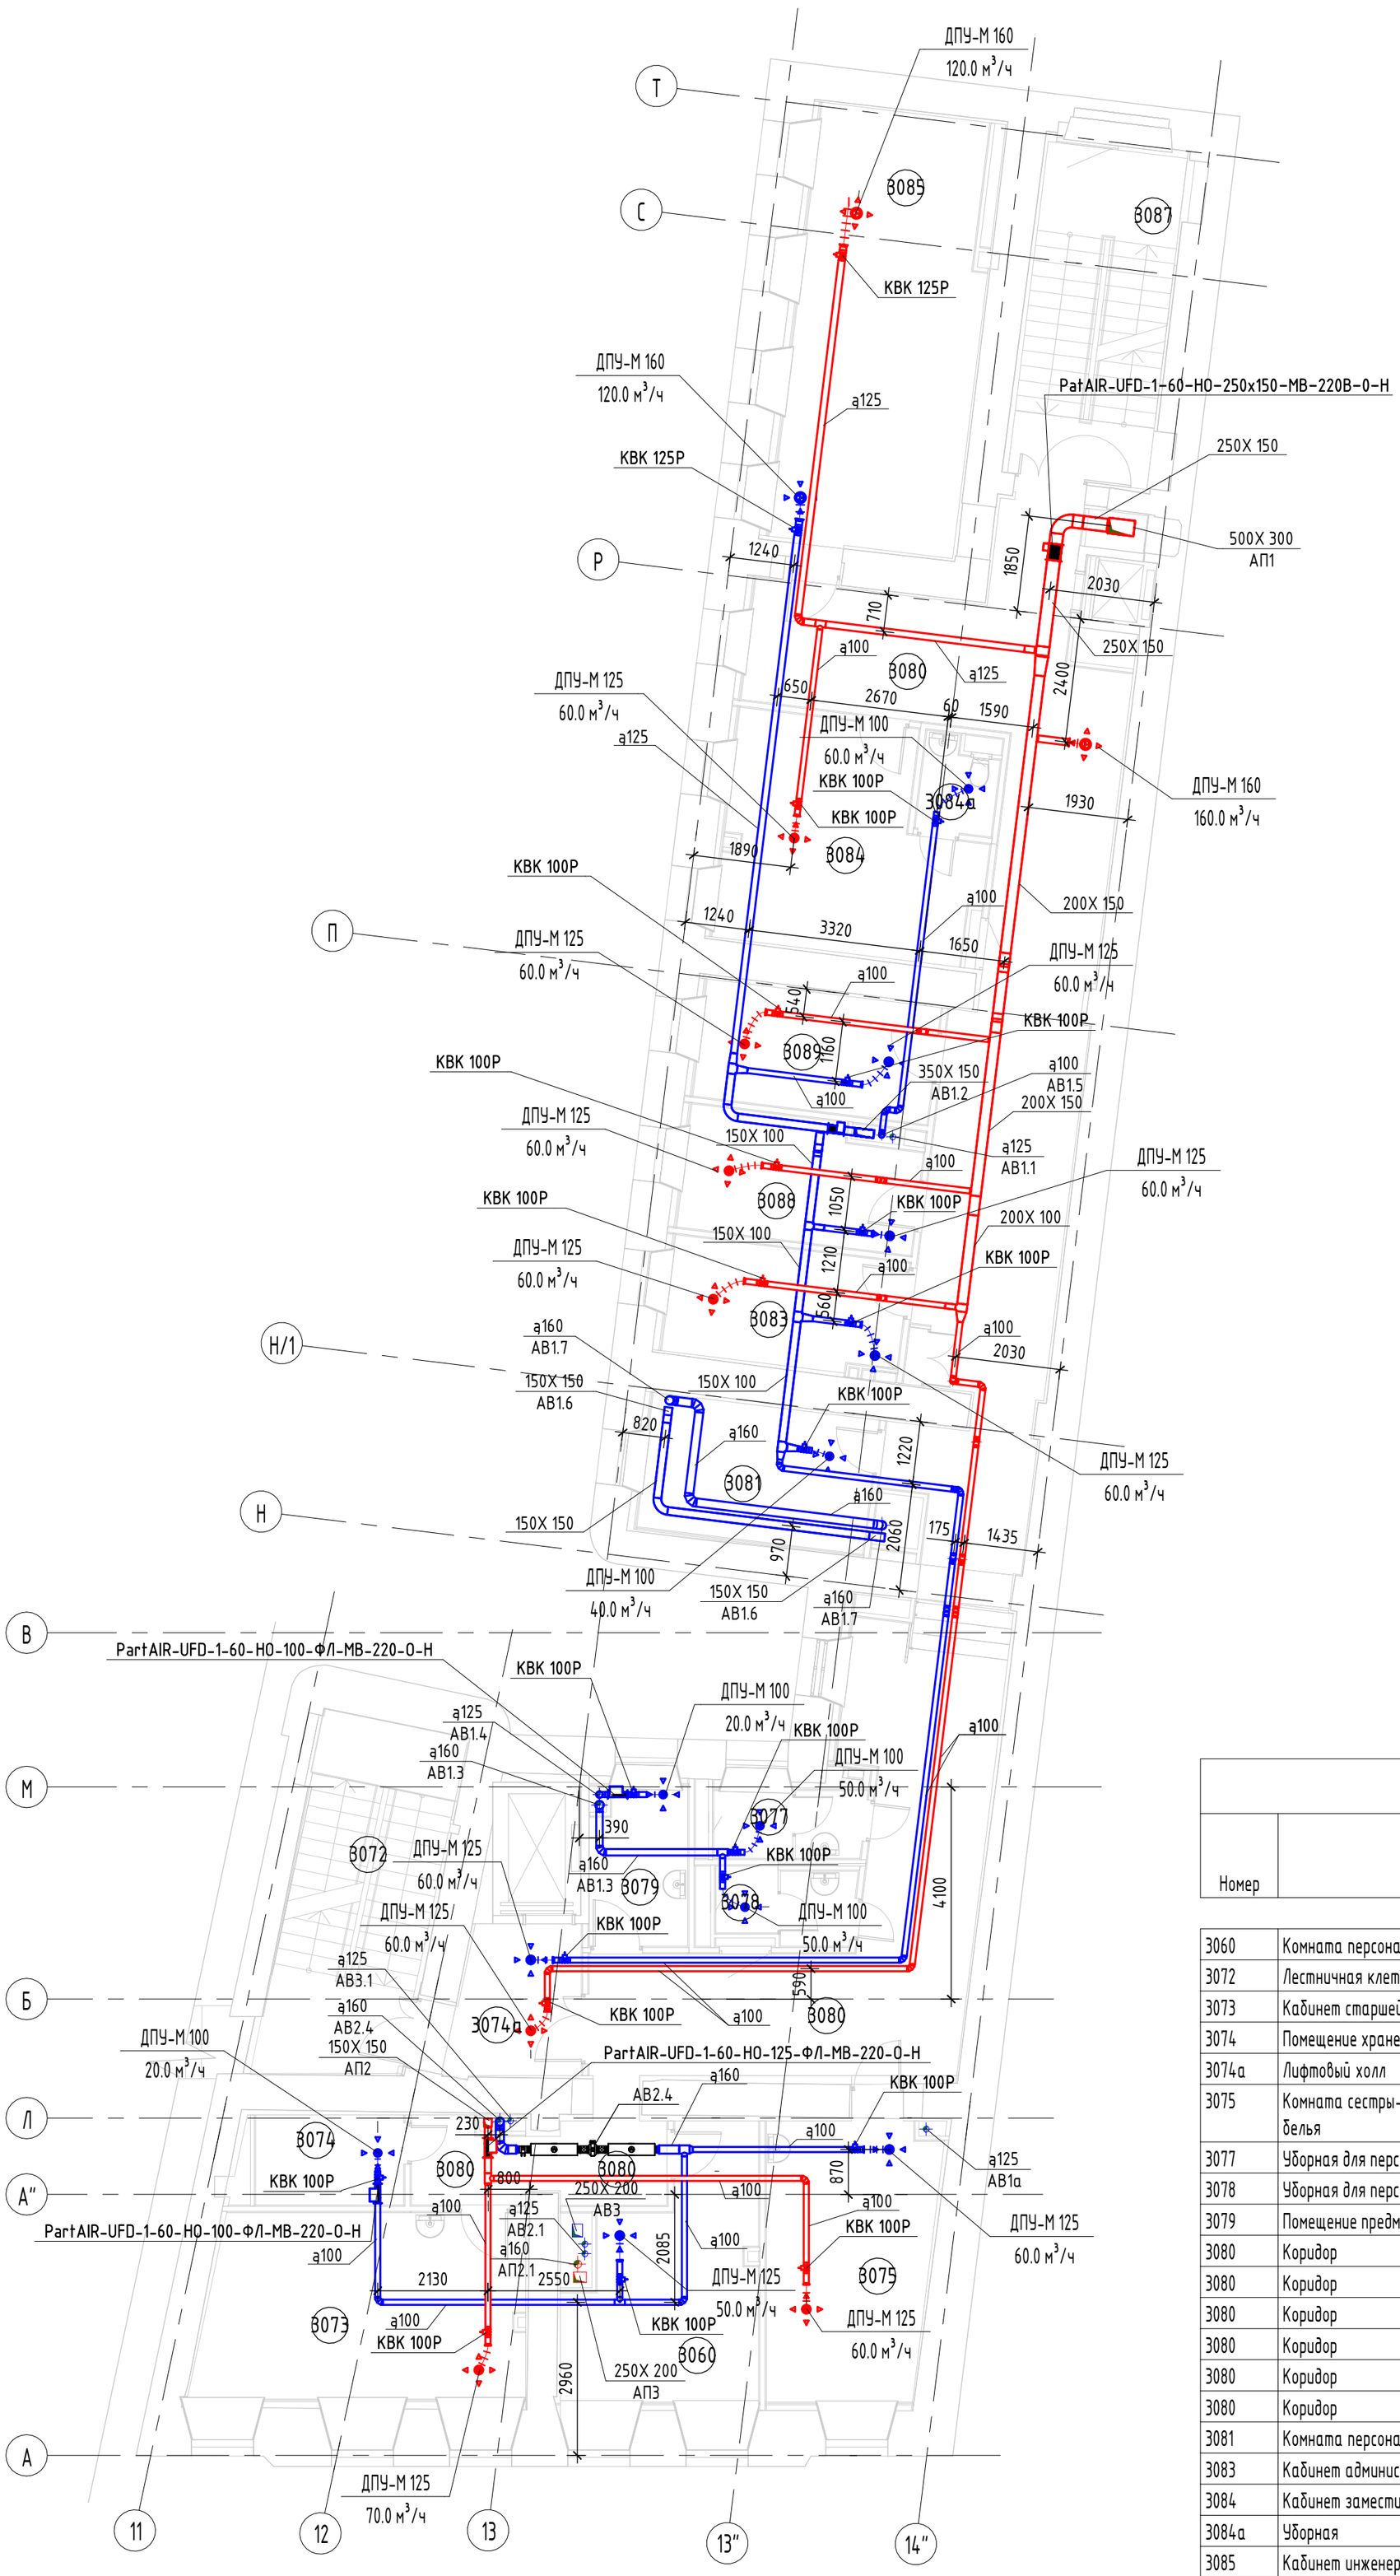
ДПУ-М 160
120.0 м³/ч
КВК 125Р
ДПУ-М 160
120.0 м³/ч
КВК 125Р
ДПУ-М 125
60.0 м³/ч
ДПУ-М 100
60.0 м³/ч
ДПУ-М 125
60.0 м³/ч
ДПУ-М 125
60.0 м³/ч
ДПУ-М 125
60.0 м³/ч
ДПУ-М 125
60.0 м³/ч
ДПУ-М 100
40.0 м³/ч
ДПУ-М 100
20.0 м³/ч
ДПУ-М 125
60.0 м³/ч
ДПУ-М 125
60.0 м³/ч
ДПУ-М 125
60.0 м³/ч
ДПУ-М 125
70.0 м³/ч
ДПУ-М 160
160.0 м³/ч
ДПУ-М 100
50.0 м³/ч
ДПУ-М 100
50.0 м³/ч
ДПУ-М 125
60.0 м³/ч
ДПУ-М 125
60.0 м³/ч
PartAIR-UFD-1-60-НО-250x150-МВ-220В-0-Н
PartAIR-UFD-1-60-НО-100-ФЛ-МВ-220-0-Н
PartAIR-UFD-1-60-НО-125-ФЛ-МВ-220-0-Н
PartAIR-UFD-1-60-НО-100-ФЛ-МВ-220-0-Н
КВК 100Р
КВК 100Р
КВК 100Р

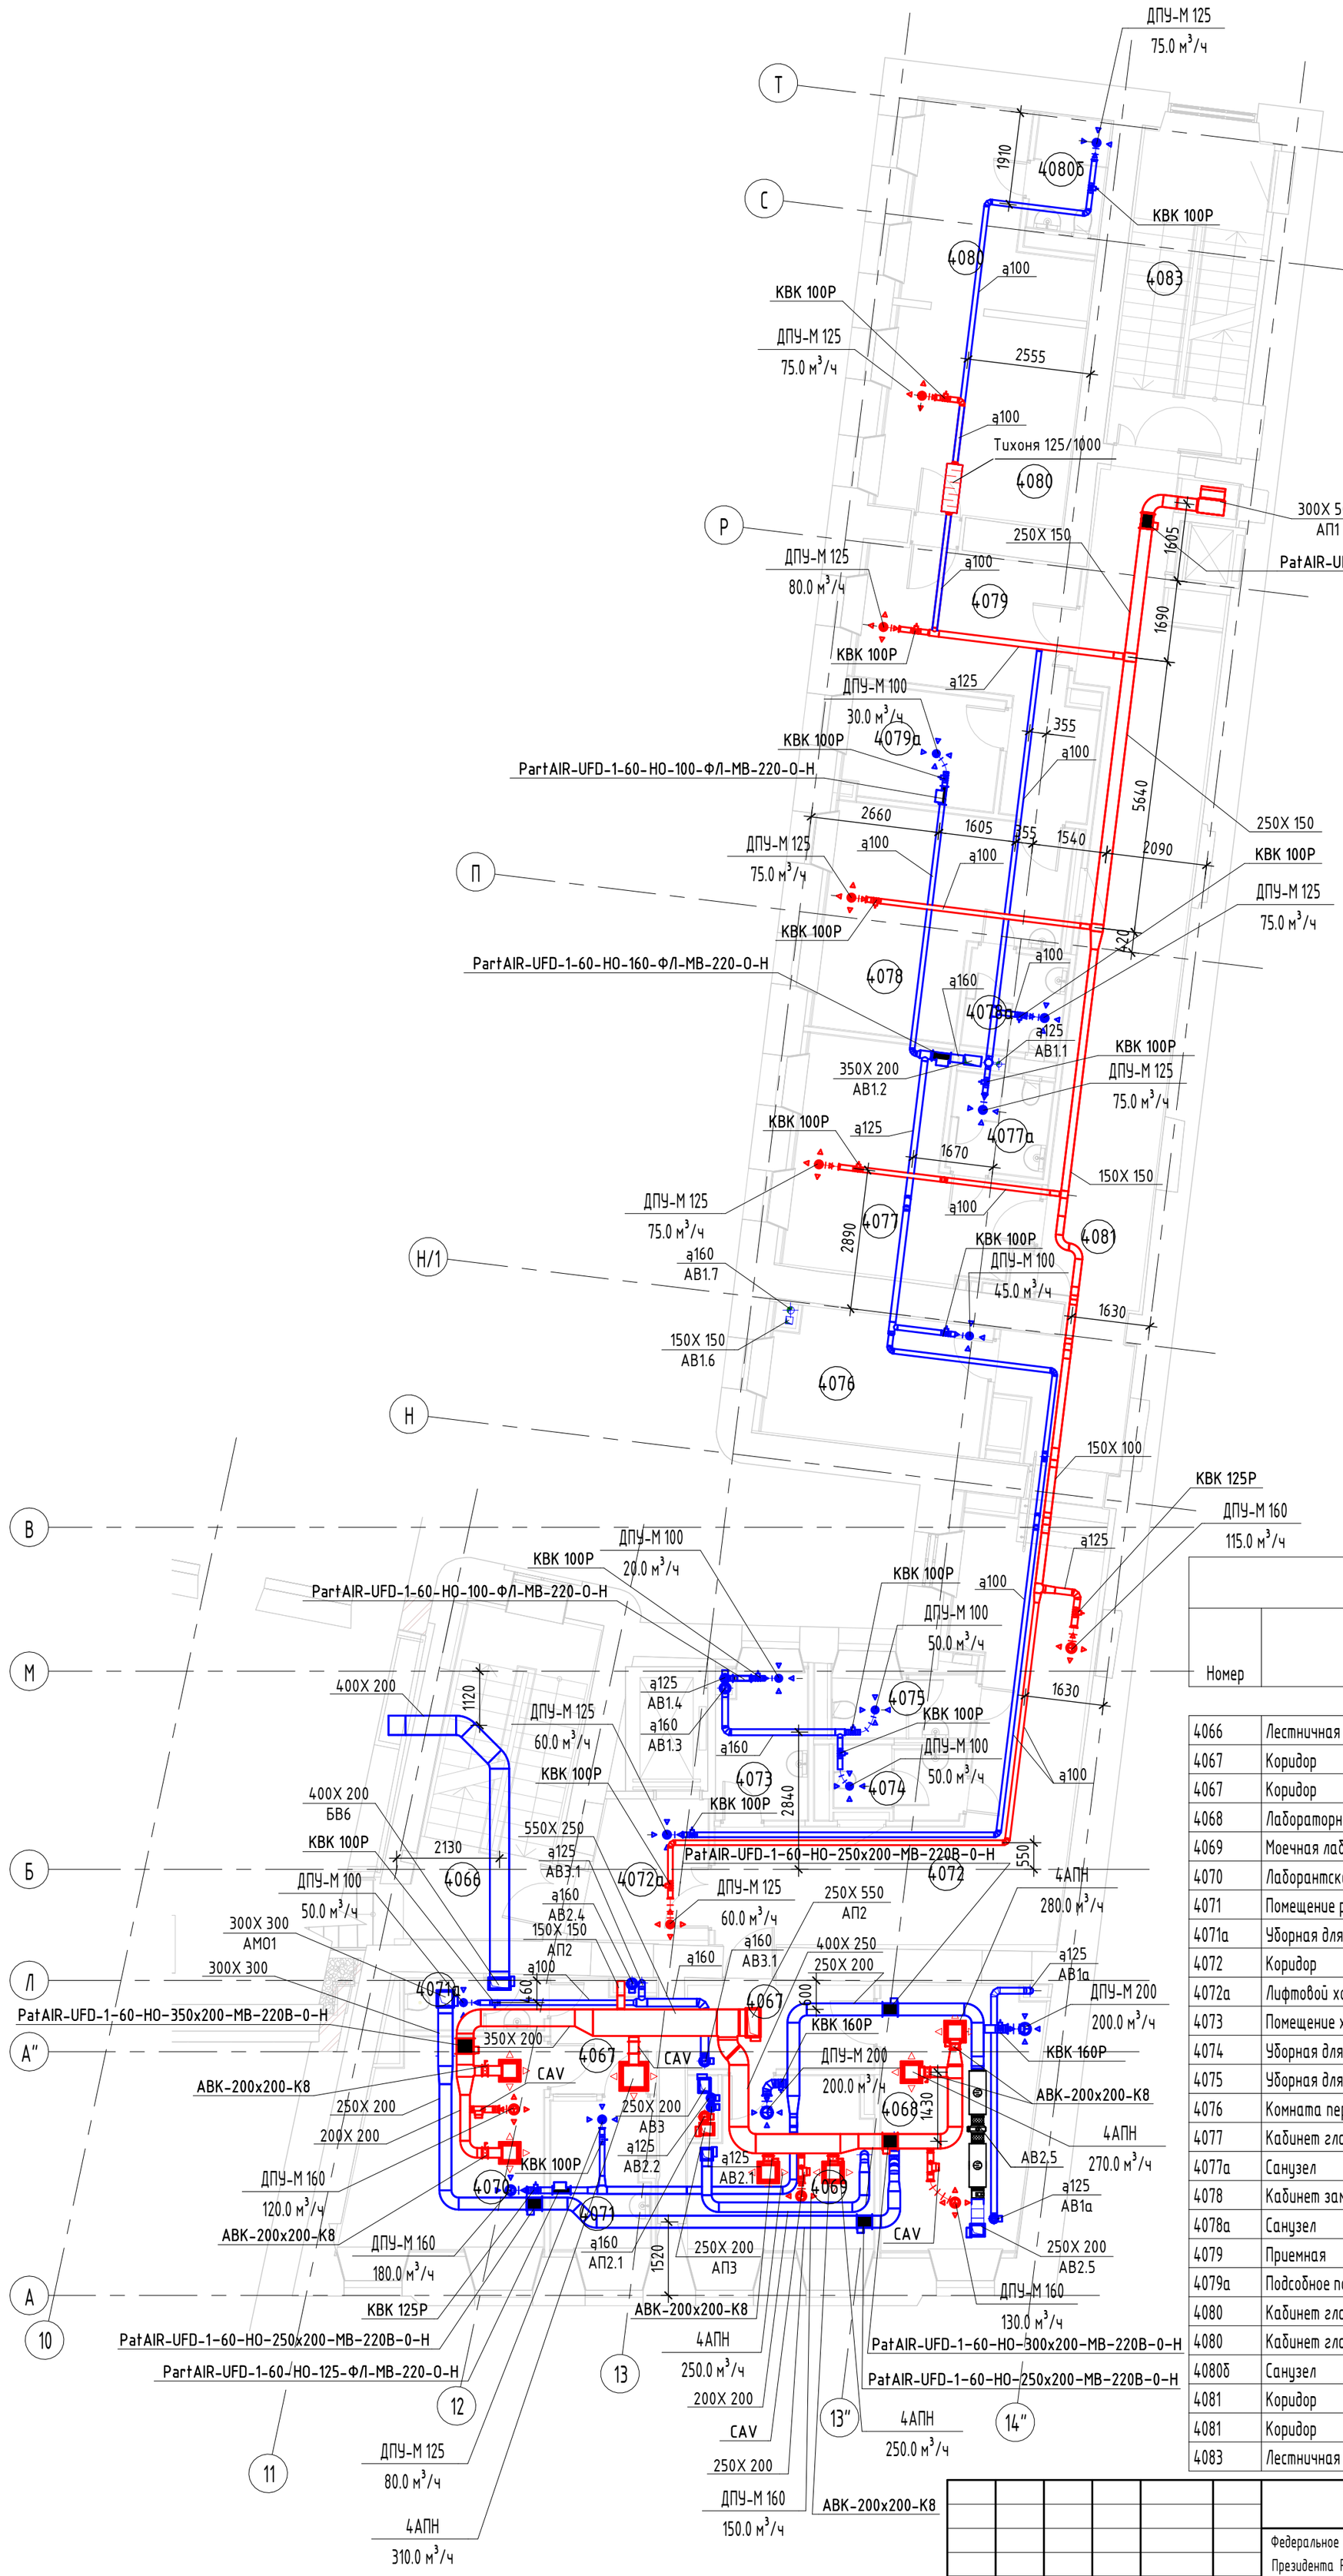

Экспликация помещений Блок А. 4 этаж

Номер	Имя	Площадь	Пож. опасность.	Класс чистоты
4066	Лестничная клетка 7	19.0 м²		
4067	Коридор	6.6 м²		
4067	Коридор	4.9 м²		
4068	Лабораторная гематологическая	16.5 м²	В4	Г
4069	Моечная лабораторной посуды	12.2 м²	В4	Г
4070	Лаборантская общеклинических исследований	15.9 м²	В4	Г
4071	Помещение регистрации анализов	6.0 м²		Г
4071а	Уборная для персонала	2.8 м²		Г
4072	Коридор	34.3 м²		
4072а	Лифтовой холл	7.0 м²		
4073	Помещение хранения предметов уборки	5.4 м²	В4	Г
4074	Уборная для персонала	3.4 м²		Г
4075	Уборная для персонала	3.5 м²		Г
4076	Комната персонала	11.9 м²		Г
4077	Кабинет главной медсестры поликлиники	18.4 м²		
4077а	Санузел	3.8 м²		Г
4078	Кабинет заместителя главного врача	18.9 м²		Г
4078а	Санузел	3.8 м²		Г
4079	Приемная	16.5 м²		Г
4079а	Подсобное помещение	7.2 м²	В4	Г
4080	Кабинет главного врача поликлиники	16.1 м²		Г
4080	Кабинет главного врача поликлиники	11.4 м²		Г
4080б	Санузел	3.3 м²		Г
4081	Коридор	36.6 м²		
4081	Коридор	6.4 м²		
4083	Лестничная клетка 8	17.8 м²		

Примечание

- данный лист читать совместно со схемами систем вентиляции.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Гаджимурадов			30.09.22
Проверил		Волкова			30.09.22
Норм. контр		Волкова			30.09.22
ГИП		Ивонин			30.09.22

1234-02/22/АН-ОВ2.1

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6 стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Общеобменная вентиляция

Стадия	Лист	Листов
АН	8	

4 этаж


АО "МСУ-1"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

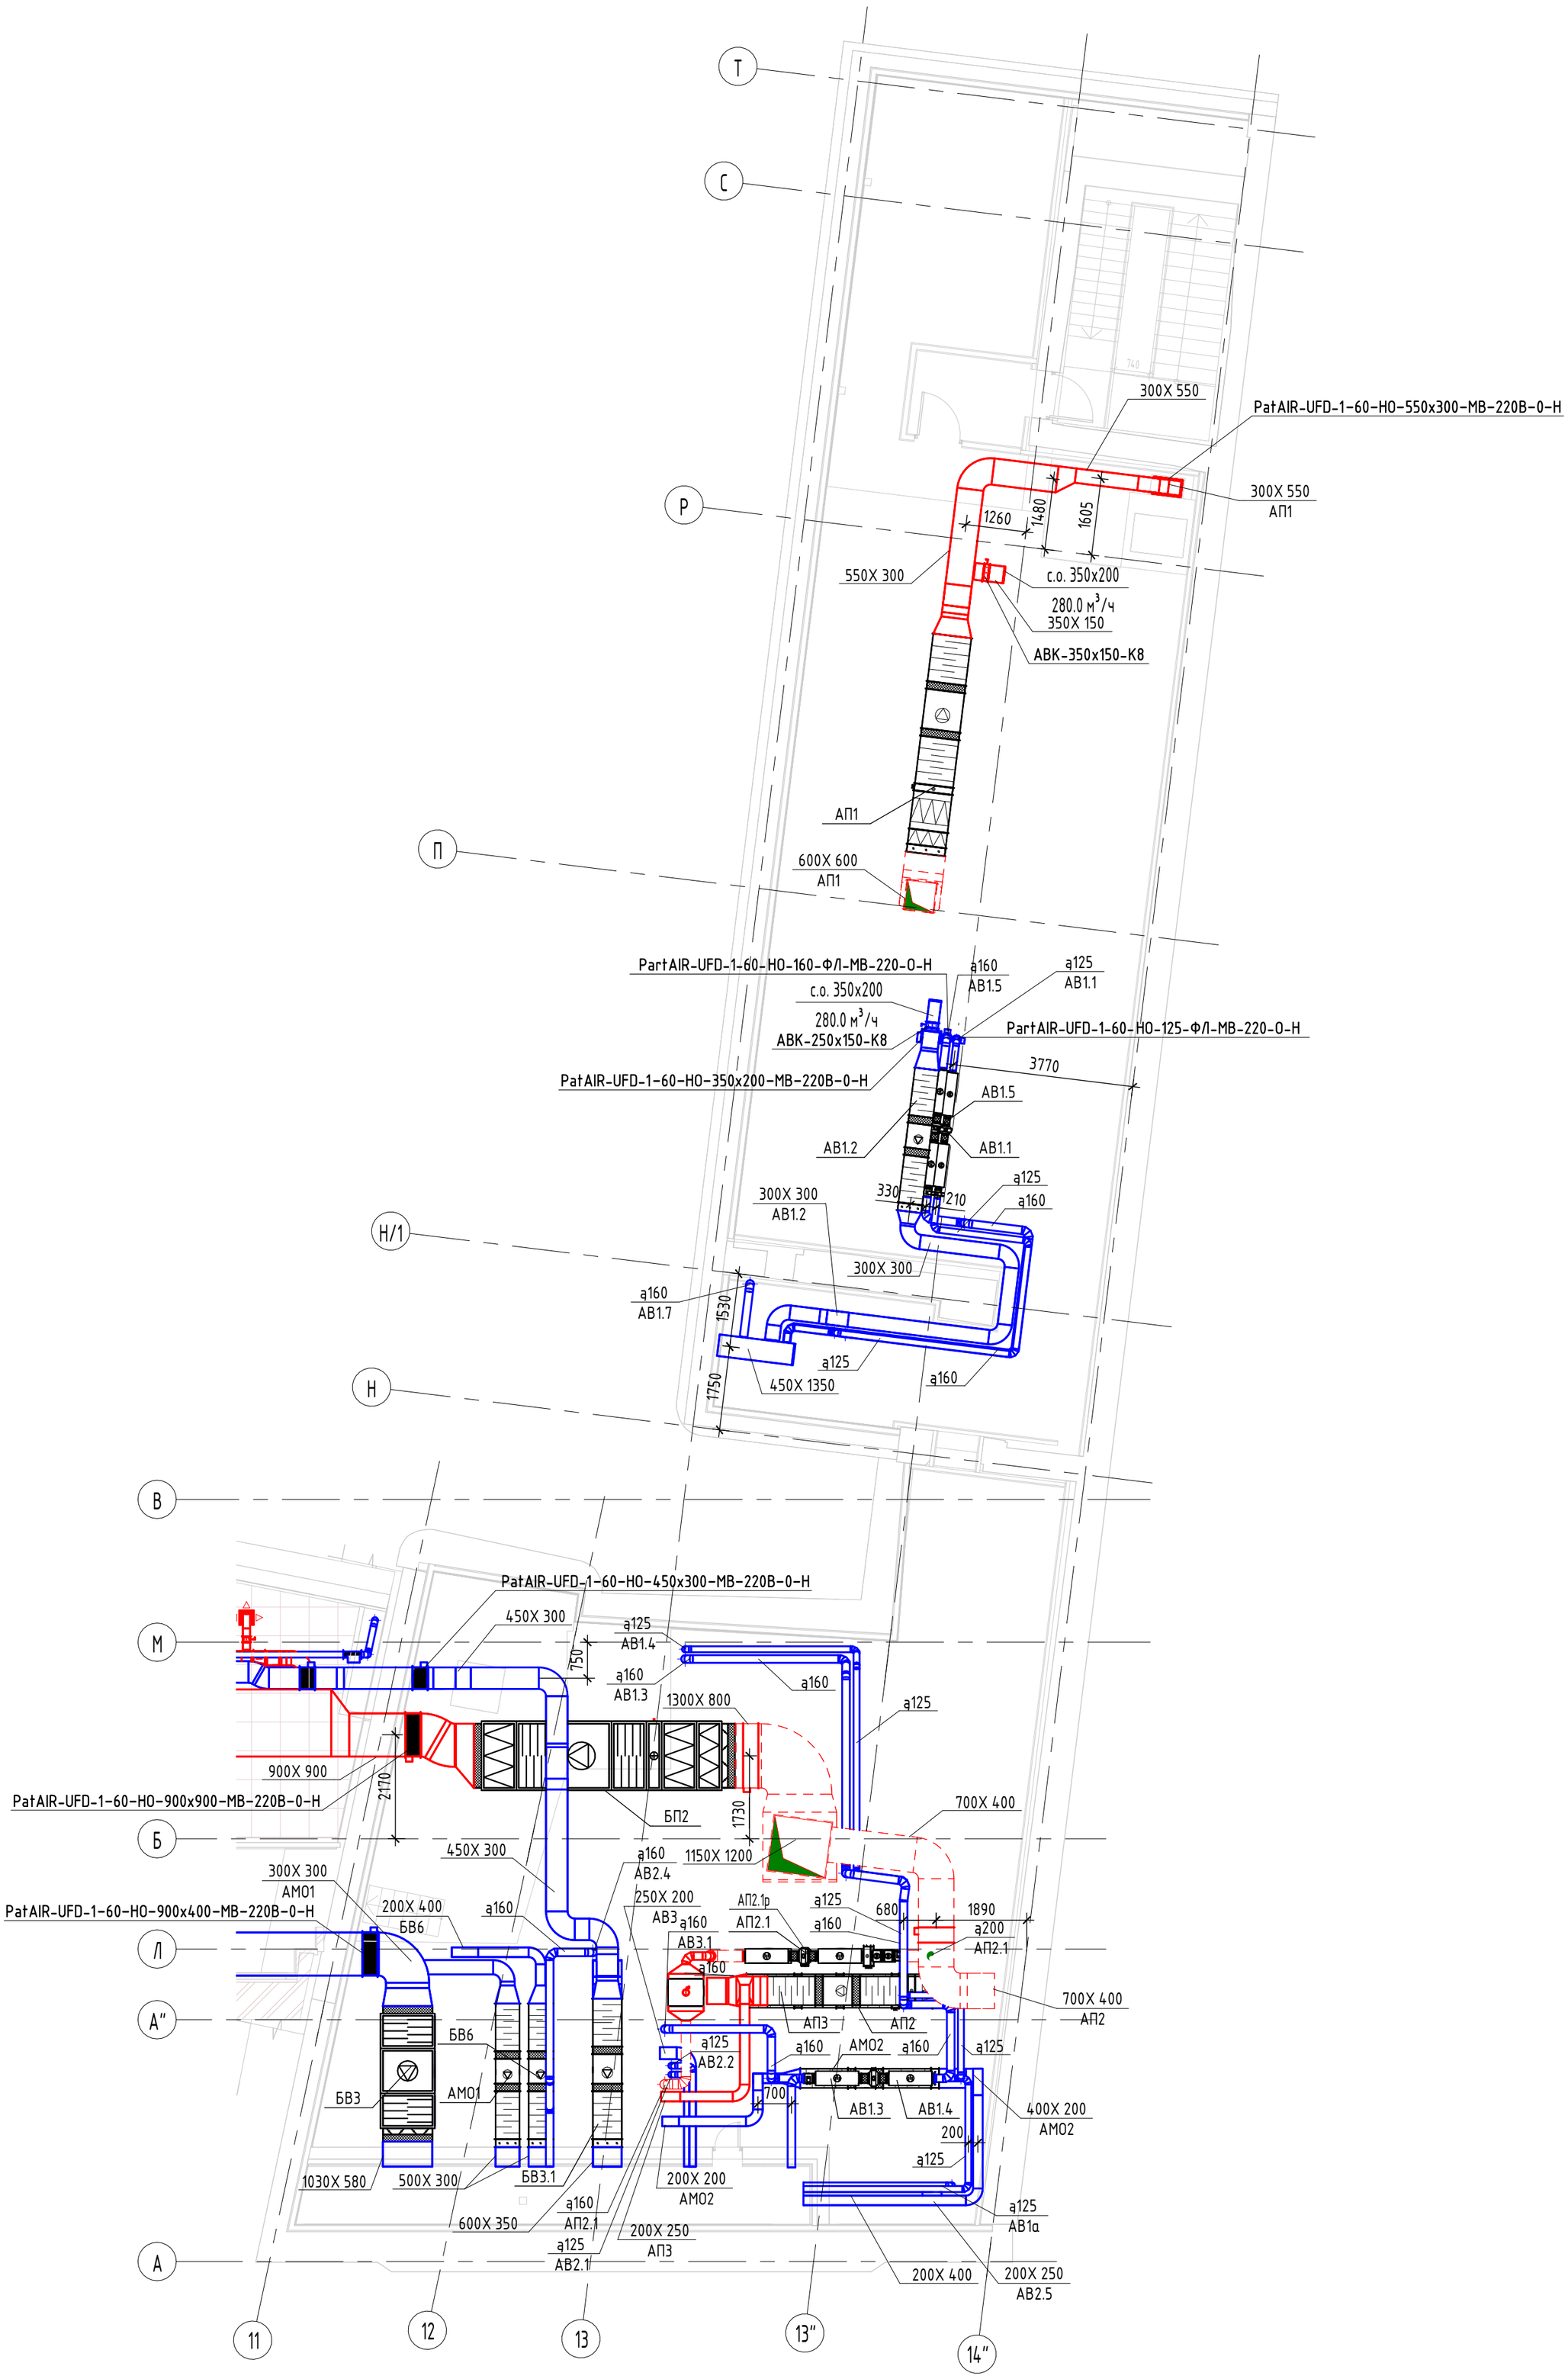

Примечание

- данный лист читать совместно со схемами систем вентиляции.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Гаджимурадов			30.09.22
Проверил		Волкова			30.09.22
Норм. контр		Волкова			30.09.22
ГИП		Ивонин			30.09.22

1234-02/22/АН-ОВ2.1

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6 стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания


Общеобменная вентиляция	Стадия	Лист	Листов
	АН	9	
Тех. этаж	АО "МСУ-1"		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

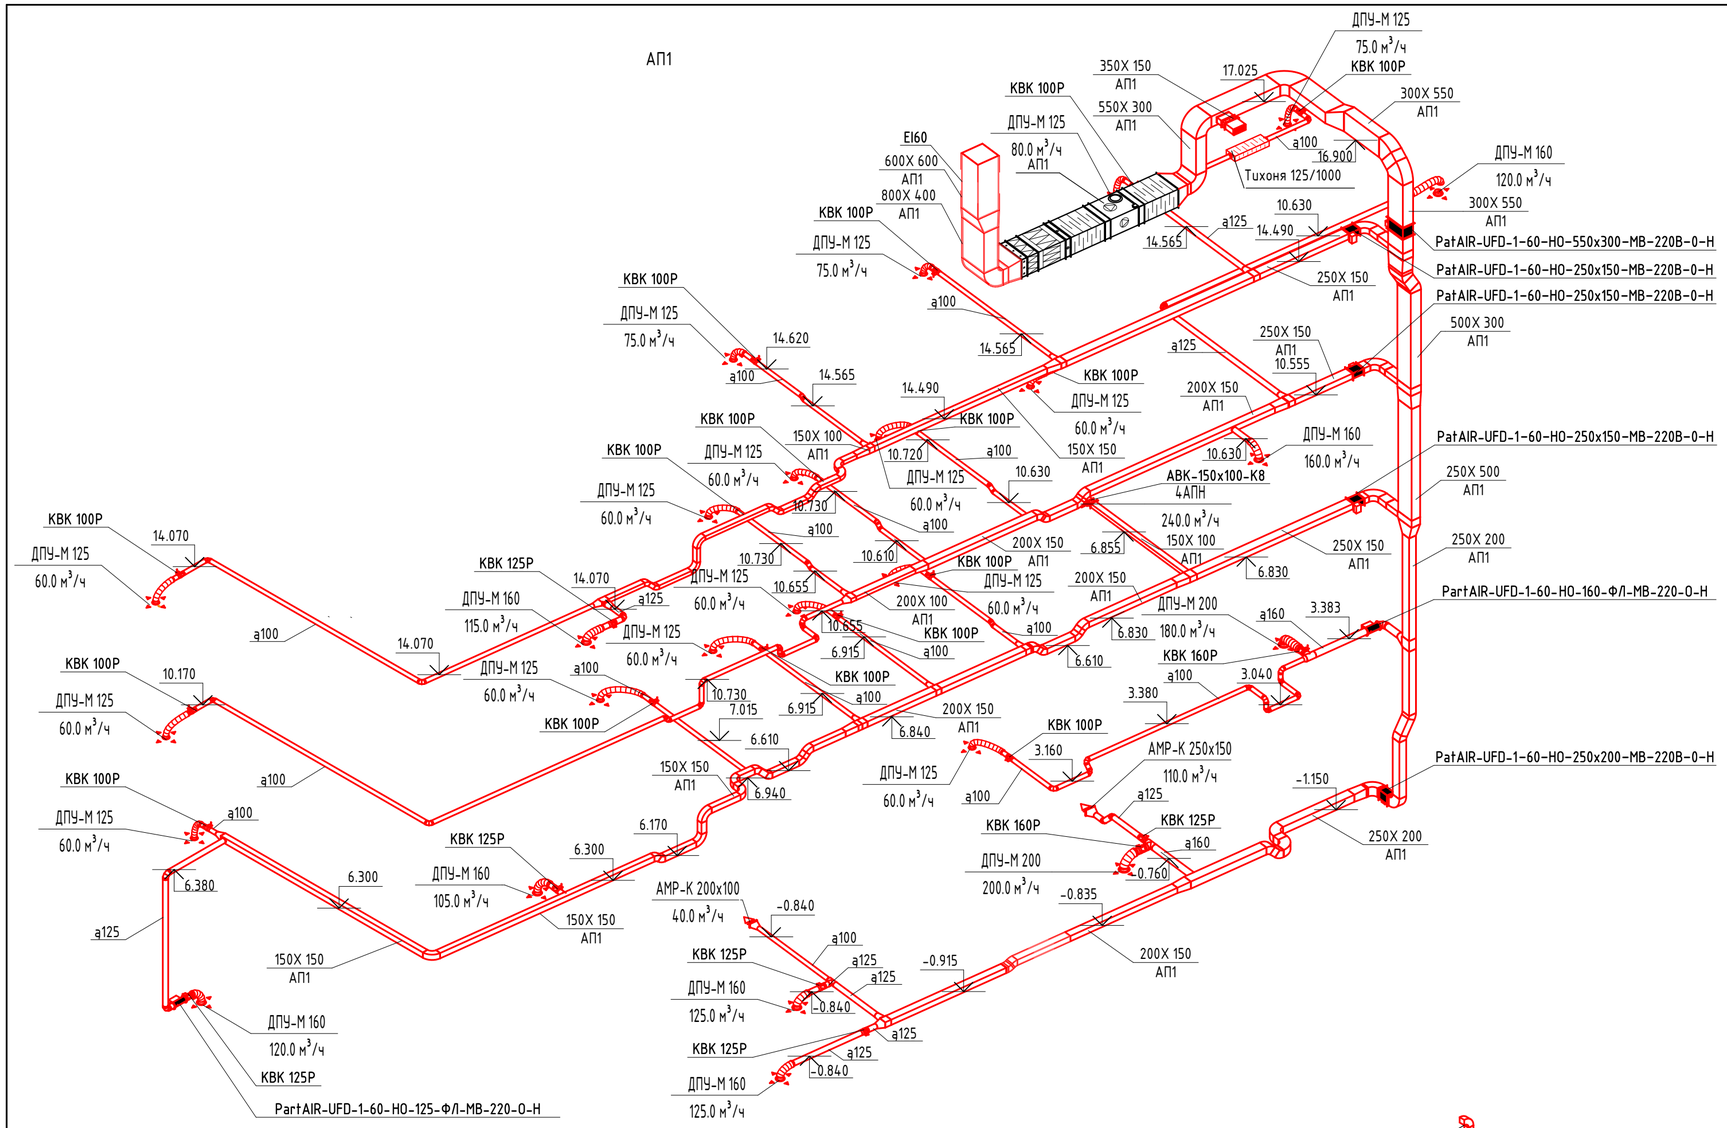

Примечания

- данный лист читать совместно с планами систем вентиляции;
- отметки систем вентиляции даны от уровня чистого пола 1 этажа блока Б и В;
- высотные отметки даны по низу для прямоугольных и по оси для круглых воздуховодов

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Гаджимурадов			30.09.22
Проверил		Волкова			30.09.22
Норм. контр		Волкова			30.09.22
ГИП		Ивонин			30.09.22

1234-02/22/АН-ОВ2.1

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6 стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Общеобменная вентиляция

Стадия	Лист	Листов
АН	10	

Схема систем АП1, АП2, АП2.1, АПЗ

АО "МСУ-1"


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А2А


АВ1.1

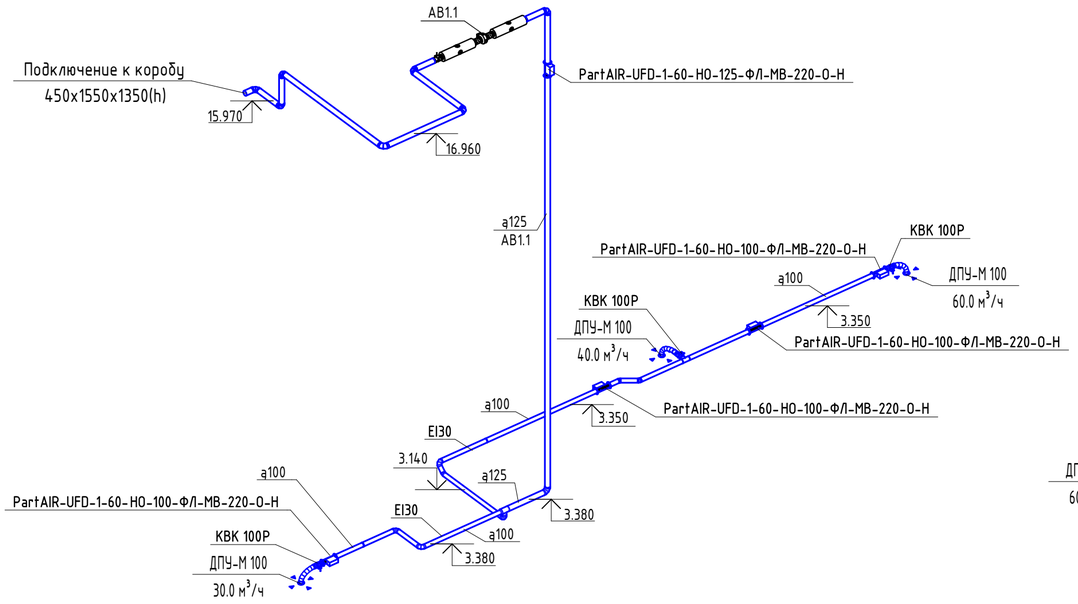


АВ1.2

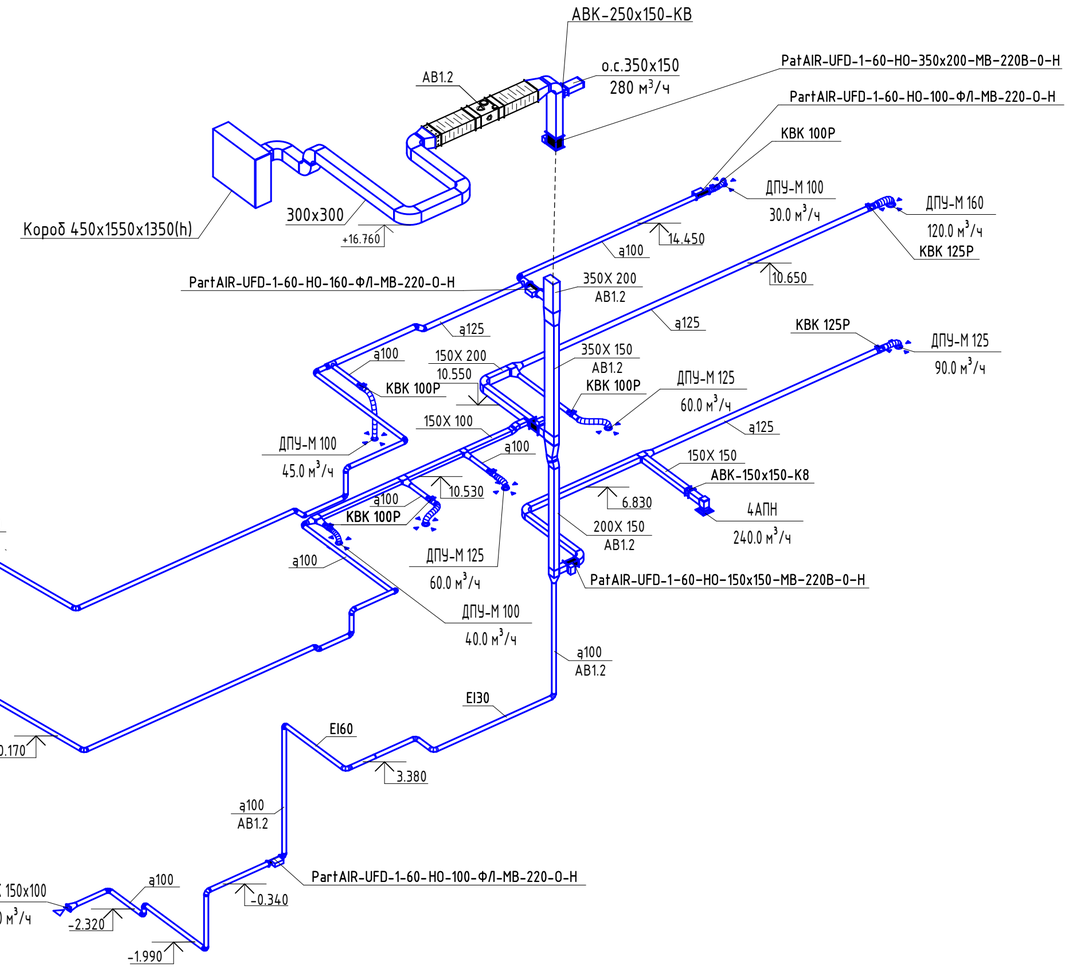

АВ1.3

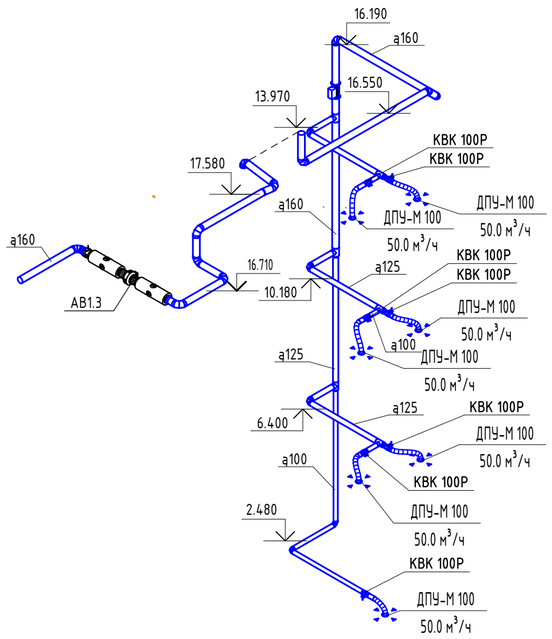

АВ1.4

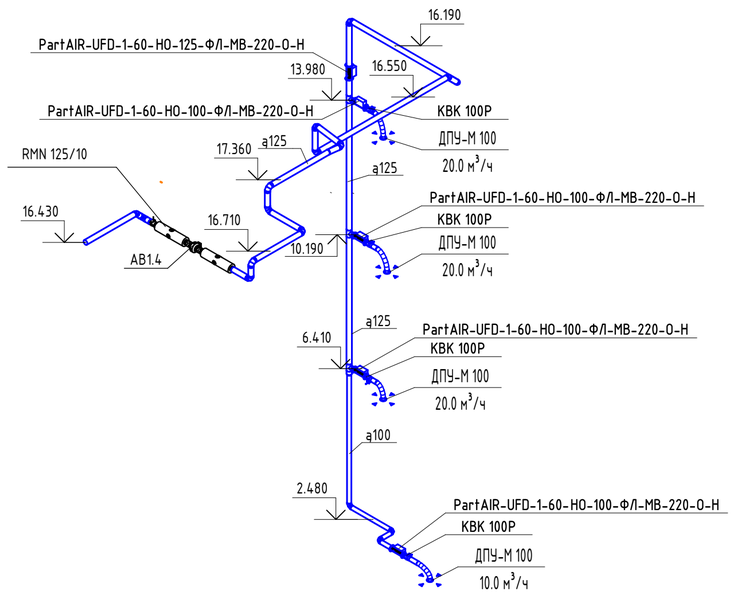

Примечания


- данный лист читать совместно с планами систем вентиляции;
- отметки систем вентиляции даны от уровня чистого пола 1 этажа блока Б и В;
- высотные отметки даны по низу для прямоугольных и по оси для круглых воздуховодов

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1234-02/22/АН-ОВ2.1			
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6 стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания			
Разработал		Гаджимурадов			30.09.22	Общеобменная вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Волкова			30.09.22		АН	11	
Норм. контр		Волкова			30.09.22	Схема систем АВ1.1, АВ1.2, АВ1.3, АВ1.4	АО "МСУ-1"		
ГИП		Ивонин			30.09.22				


Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А2А


АВ 1.5

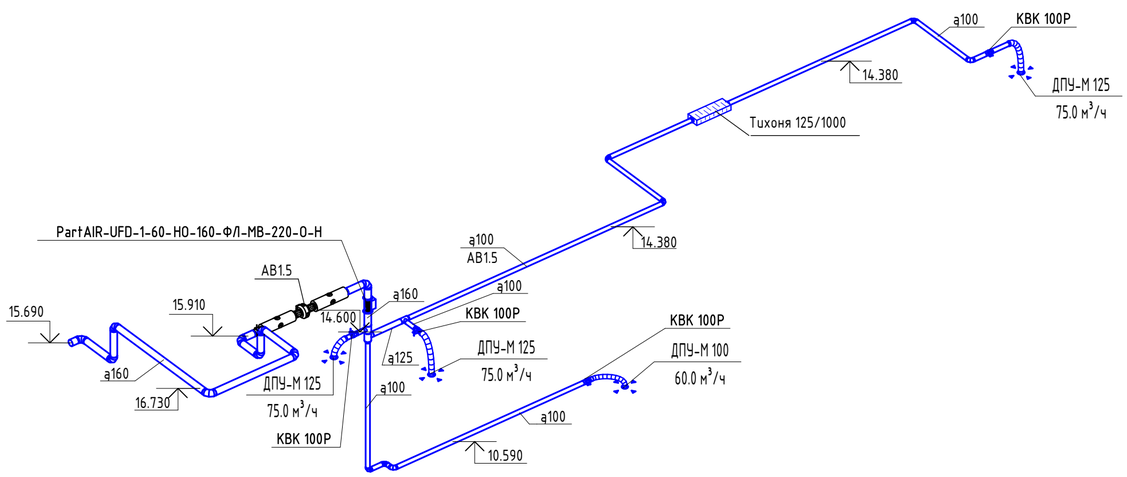


АВ1.7

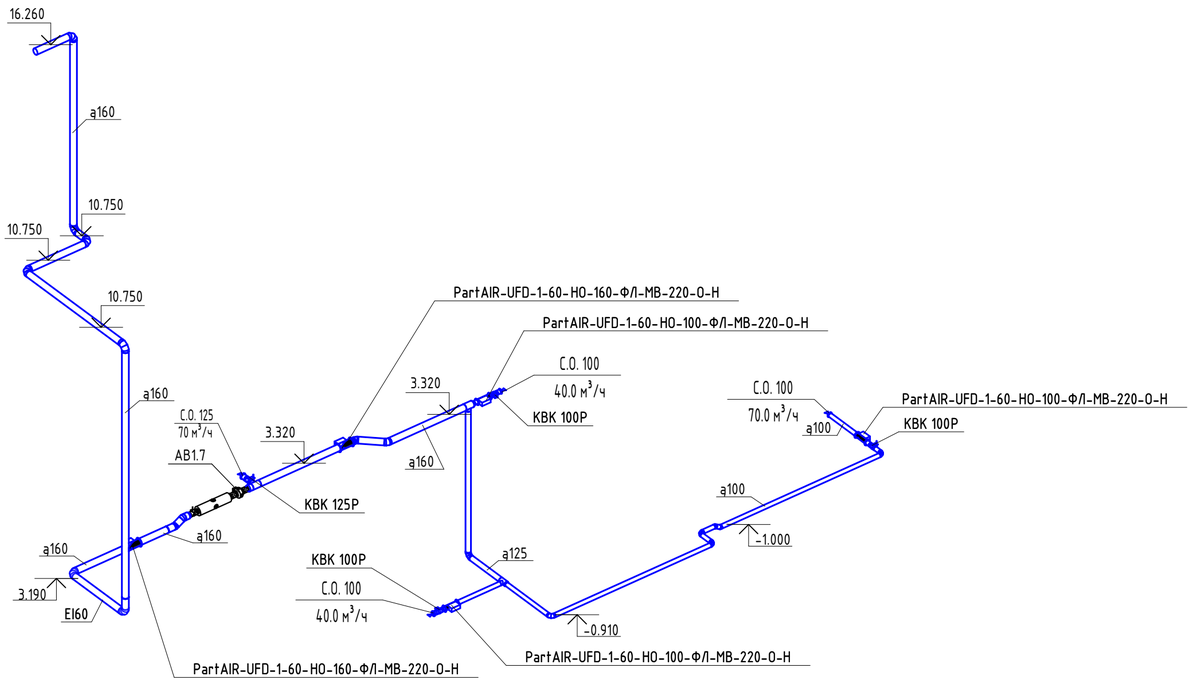

АВ1.6

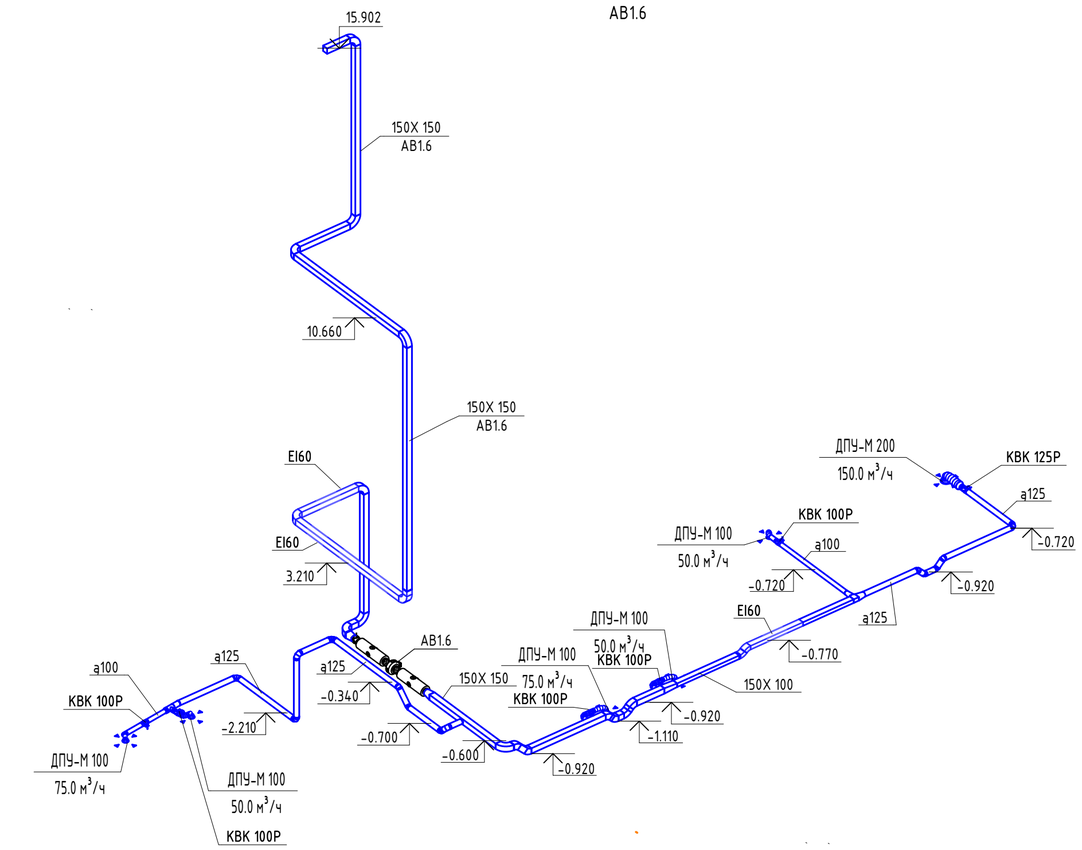

АВ1а

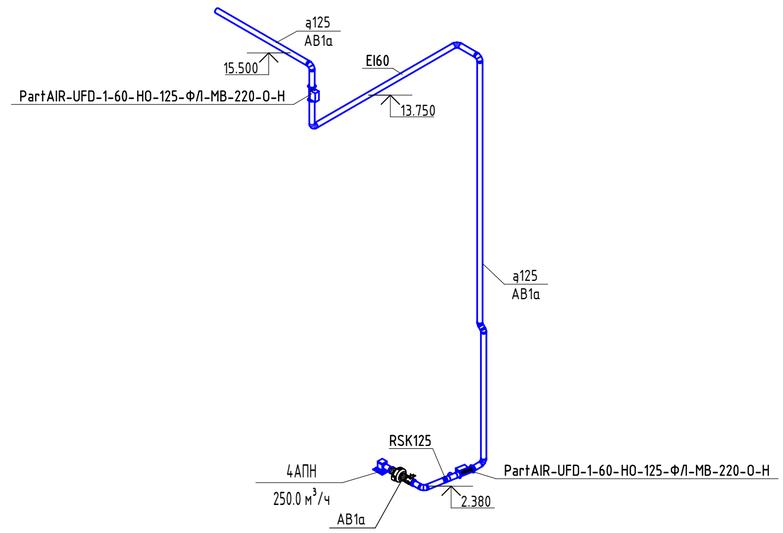

Примечания

- данный лист читать совместно с планами систем вентиляции;
- отметки систем вентиляции даны от уровня чистого пола 1 этажа блока Б и В;
- высотные отметки даны по низу для прямоугольных и по оси для круглых воздуховодов

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1234-02/22/АН-ОВ2.1			
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6 стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания			
Разработал		Гаджимурадов			30.09.22	Общеобменная вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Волкова			30.09.22		АН	12	
Норм. контр		Волкова			30.09.22	Схема систем АВ1.5, АВ1.6, АВ1.7, АВ1а	АО "МСУ-1"		
ГИП		Ивонин			30.09.22				


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А2А


АВ2.1

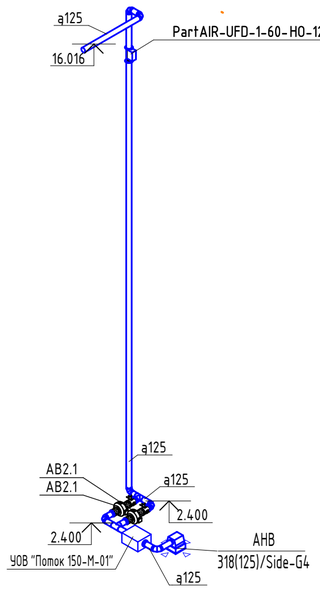


АВ2.2

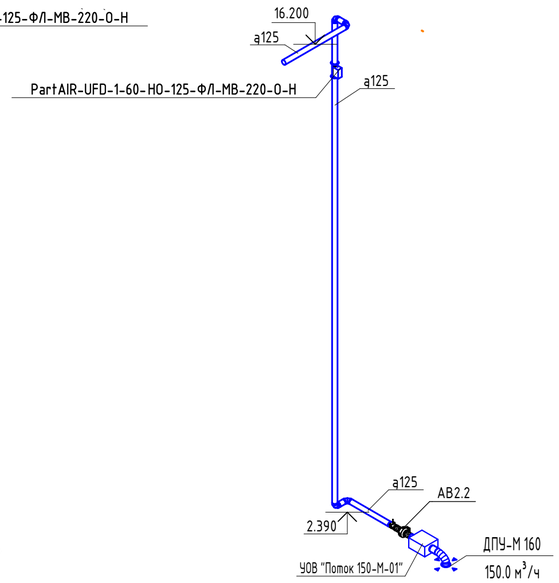


АВ2.3




АВ2.4

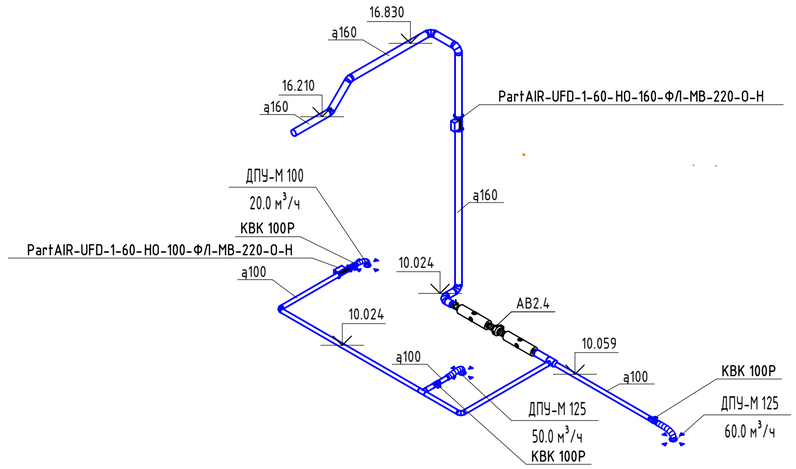


АВ2.5

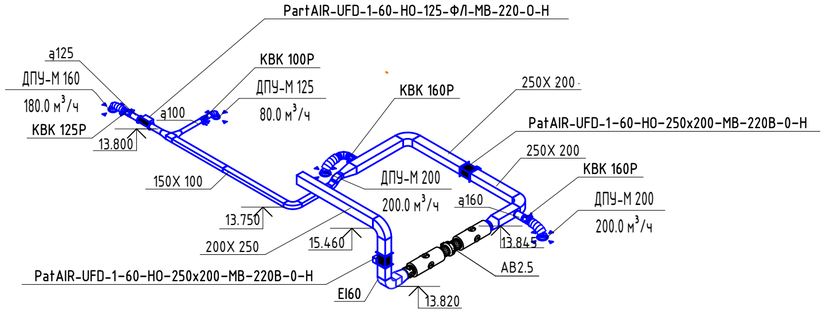


АВ3

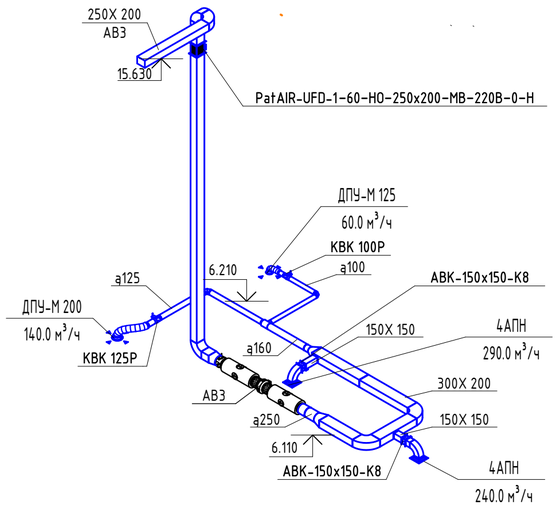


АВ3.1

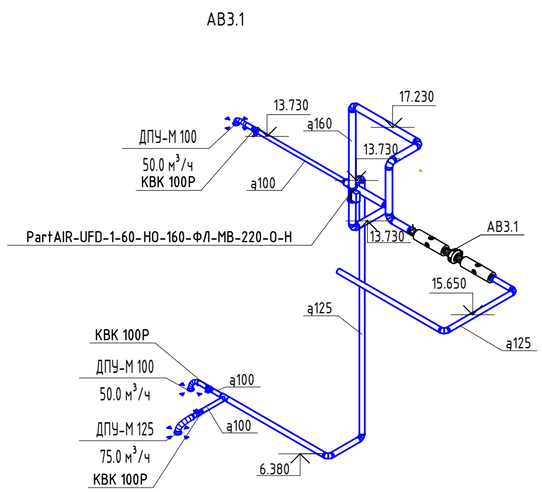

АМ01

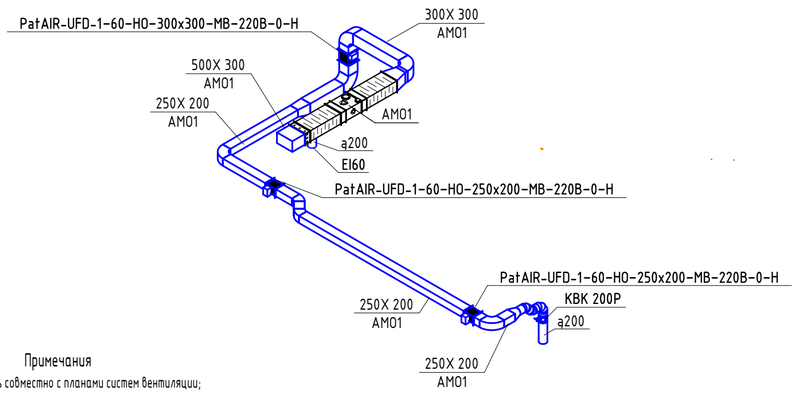

АМ02

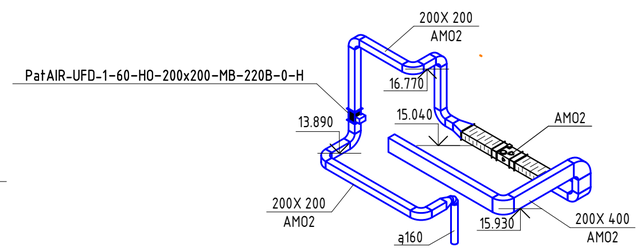

Примечания

- данный лист читать совместно с планами систем вентиляции;
- отметки систем вентиляции даны от уровня чистого пола 1 этажа блока Б и В;
- высотные отметки даны по низу для прямоугольных и по оси для круглых воздуховодов

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Гаджимурадов			30.09.22
Проверил		Волкова			30.09.22
Норм. контр		Волкова			30.09.22
ГИП		Ивонин			30.09.22

1234-02/22/АН-ОВ2.1

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6 стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Стадия	Лист	Листов
АН	13	

Общеобменная вентиляция

Схема систем АВ2.1, АВ2.2, АВ2.3, АВ 2.4, АВ2.5, АВ3, АВ3.1, АМ01, АМ02

АО "МСУ-1"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2А

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
1	Приточная установка АП1 в составе:			Aerostar	комп.	1	156	
	Клапан воздушный с подогревом	SRC 80-50			шт	1		
	Кассетный фильтр класс G4	SFB 80-50			шт	1		
	Кассетный фильтр класс F7	SCF 80-50 + SCI7 80-50			шт	1		
	Водяной нагреватель	SWH 80-50/2R			шт	1		
	Шумоглушитель	SMN 80-50			шт	2		
	Гибкая вставка	SFI 80-50			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=3300 м^3/ч, P=450 Па, N=5 кВт)	SVF 80-50/40-4D			шт	1		
2	Приточная установка АП2 в составе:			Aerostar	комп.	1	145	
	Клапан воздушный с подогревом	SRC 70-40			шт	1		
	Кассетный фильтр класс G4	SFB 70-40			шт	1		
	Кассетный фильтр класс F7	SCF 70-40 + SCI7 70-40			шт	1		
	Водяной нагреватель	SWH 70-40/2R			шт	1		
	Шумоглушитель	SMN 70-40			шт	2		
	Гибкая вставка	SFI 70-40			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=2200 м^3/ч, P=350 Па, N=3,7 кВт)	SVF 70-40/35-4D			шт	1		
3	Приточная установка АП2.1/АП2.1р в составе:			Aerostar	комп.	2	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RDEC 200			шт	2		
	Кассетный фильтр класс G4	RCF 200			шт	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
Разработал		Гаджимурадов			22.09.22
Проверил		Волкова			22.09.22
Н. Контр		Волкова			22.09.22
ГИП		Ивонин			22.09.22

1234-02/22/АН-ОВ2.1.СО

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6 стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Вентиляция	Стадия	Лист	Листов
	АН	1	11
Спецификация оборудования, изделий и материалов	Дирекция по проектированию МСУ-1		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	10	11
	Кассетный фильтр класс F7	RCF F7 200			шт	2		
	Водяной нагреватель	SWH 200/2R			шт	2		
	Шумоглушитель	RMN 200/1.0			шт	4		
	Гибкая вставка	RFI 200			шт	4		
	Вентилятор канальный (L=250 м^3/ч, P=500 Па, N=0,17 кВт)	RV 200 EC			шт	2		
3.1	Канальный воздухоохладитель	LVA-2328650		LG	комп.	1		
4	Приточная установка АП3 в составе:			Aerostar	комп.	1	99	
	Клапан воздушный с подогревом	SRC 60-35			шт	1		
	Кассетный фильтр класс G4	SFB 60-35			шт	1		
	Кассетный фильтр класс F7	SCF600-35 + SCI7 60-35			шт	1		
	Водяной нагреватель	SWH 60-35/2R			шт	1		
	Шумоглушитель	SMN 60-35			шт	2		
	Гибкая вставка	SFI 60-35			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=770 м^3/ч, P=300 Па, N=2,5 кВт)	SVF 60-35/35-4D			шт	1		
5	Вытяжная установка АВ1.1 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 125			шт	1		
	Шумоглушитель	RMN 125/1.0			шт	2		
	Гибкая вставка	RFI 125			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=150 м^3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт)	RV 125 EC			шт	1		
6	Вытяжная установка АВ1.2 в составе:			Aerostar	комп.	1	69	
	Клапан воздушный с подогревом	SRC 50-30			шт	1		
	Шумоглушитель	SMN 50-30			шт	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	10	11
	Гибкая вставка	SFI 50-30			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=1400 м^3/ч, P=300 Па, N=0,36 кВт)	SV 50-30/28-1F-0,36			шт	1		
7	Вытяжная установка АВ1.3 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 200			шт	1		
	Шумоглушитель	RMN 200/1.0			шт	2		
	Гибкая вставка	RFI 200			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=390 м^3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт)	RV 200 EC			шт	1		
8	Вытяжная установка АВ1.4 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 125			шт	1		
	Шумоглушитель	RMN 125/1.0			шт	2		
	Гибкая вставка	RFI 125			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=100 м^3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт)	RV 125 EC			шт	1		
9	Вытяжная установка АВ1.5 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 160			шт	1		
	Шумоглушитель	RMN 160/1.0			шт	2		
	Гибкая вставка	RFI 160			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=340 м^3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт)	RV 160 EC			шт	1		
10	Вытяжная установка АВ1.6 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 200			шт	1		
	Шумоглушитель	RMN 200/1.0			шт	2		
	Гибкая вставка	RFI 200			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=500 м^3/ч, P=400 Па, N=0,17 кВт)	RV 200 EC			шт	1		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	10	11
11	Вытяжная установка АВ1.7 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 125			шт	1		
	Шумоглушитель	RMN 125/1.0			шт	1		
	Гибкая вставка	RFI 125			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=240 м^3/ч, P=250 Па, N=0,09 кВт)	RV 125 EC			шт	1		
12	Вытяжная установка АВ2.1/АВ2.1р в составе:			Aerostar	комп.	2	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 160			шт	2		
	Гибкая вставка	RFI 160			шт	4		
	Вентилятор канальный (L=150 м^3/ч, P=550 Па, N=0,17 кВт)	RV 160 EC			шт	2		
13	Вытяжная установка АВ2.2 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 125			шт	1		
	Гибкая вставка	RFI 125			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=60 м^3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт)	RV 125 EC			шт	1		
14	Вытяжная установка АВ2.3 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 100			шт	1		
	Гибкая вставка	RFI 100			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=70 м^3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт)	RV 100 EC			шт	1		
15	Вытяжная установка АВ2.4 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 125			шт	1		
	Шумоглушитель	RMN 125/1.0			шт	2		
	Гибкая вставка	RFI 125			шт	2		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	10	11
	Вентилятор канальный (L=150 м^3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт)	RV 125 EC			шт	1		
16	Вытяжная установка АВ2.5 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 250			шт	1		
	Шумоглушитель	RMN 250/1.0			шт	2		
	Гибкая вставка	RFI 250			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=700 м^3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт)	RV 250 EC			шт	1		
17	Вытяжная установка АВ3 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 250			шт	1		
	Шумоглушитель	RMN 250/1.0			шт	2		
	Гибкая вставка	RFI 250			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=840 м^3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт)	RV 250 EC			шт	1		
18	Вытяжная установка АВ3.1 в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 160			шт	1		
	Шумоглушитель	RMN 160/1.0			шт	2		
	Гибкая вставка	RFI 160			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=250 м^3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт)	RV 160 EC			шт	1		
19	Вытяжная установка АВ1а в составе:			Aerostar	комп.	1	12	
	Клапан воздушный с подогревом	RRC 160			шт	1		
	Гибкая вставка	RFI 160			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=280 м^3/ч, P=250 Па, N=0,1 кВт)	RV 160			шт	1		
20	Вытяжная установка АМО1 в составе:			Aerostar	комп.	1	73	

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	10	11
	Клапан воздушный с подогревом	SRC 50-30			шт	1		
	Шумоглушитель	SMN 50-30			шт	2		
	Гибкая вставка	SFI 50-30			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=1200 м^3/ч, P=400 Па, N=0,36 кВт)	SV 50-30/28-1F-0,36			шт	1		
21	Вытяжная установка АМО2 в составе:			Aerostar	комп.	1	54	
	Клапан воздушный с подогревом	SRC 50-30			шт	1		
	Шумоглушитель	SMN 40-20			шт	2		
	Гибкая вставка	SFI 40-20			шт	2		
	Вентилятор канальный (L=550 м^3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт)	SV 40-20/22-1F-0,17			шт	1		
22	Шумоглушитель круглого сечения	«Тихоня»		«ТеплоМеханик»				
	125/1000				шт.	2		
	Системы для обеззараживания воздуха.							
23	Обеззараживающая установка канальная	УОВ «Поток 150-М-01»		«Поток Интер»	шт	2		
24	Воздухораздающие ячейки			«Поток Интер»				
		2УОВ «Поток 150-М-01»			шт.	1		
	Материалы							
25	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo"	PatAIR-UFD-1-60-HO-		«Промаэротехника»				Привод "Belimo" или аналог
	(рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60,	MB-220-0-K						
	нормально открытый, прямоугольного сечения, размером:							
	200x200				шт.	1		
	250x150				шт.	3		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	10	11
	250x200				шт.	7		
	300x200				шт.	1		
	300x300				шт.	1		
	350x200				шт.	1		
	550x250				шт.	1		
	550x300				шт.	1		
	700x400				шт.	1		
26	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo"	PatAIR-UFD-1-60-НО-		«Промаэротехника»				Привод "Belimo" или аналог
	(рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60,	-ФЛ-МВ(220)-0-К						
	нормально открытый, круглого сечения, размером:							
	Ø100				шт.	15		
	Ø125				шт.	9		
	Ø160				шт.	4		
27	Воздушный клапан для прямоугольных каналов			Арктика				
		АВК150x100			шт.	1		
		АВК150x150			шт.	6		
		АВК200x150			шт.	1		
		АВК200x200			шт.	6		
		АВК250x150			шт.	1		
		АВК350x150			шт.	1		
		АВК350x200			шт.	1		
28	Воздушный клапан для круглых каналов			Арктика				
		КВК100Р			шт.	58		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	10	11
		КВК125Р			шт.	14		
		КВК160Р			шт.	4		
		КВК200Р			шт.	2		
29	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха	CAV		Aerostar				
	Ø125				шт.	3		
	200х200				шт.	1		
30	Обратный клапан, размером:	RSK		«Арктика»				
	Ø125				шт.	1		
31	Диффузор потолочный прямоугольный	4АПН		Арктика				
	150х150				шт.	7		
	300х300				шт.	6		
	450х450				шт.	1		
32	Воздухораспределительная решетка	АМР-К		Арктика				
	150х100				шт.	1		
	200х100				шт.	1		
	250х150				шт.	1		
33	Диффузор потолочный круглый универсальный	ДПУ-М		Арктика				
	Ø100				шт.	26		
	Ø125				шт.	33		
	Ø160				шт.	15		
	Ø200				шт.	6		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	10	11
34	Сетка металлическая (оцинкованная)	«Манье»			$м^2$	4		
35	Бокс с фильтром G4 и воздухораспределителем	АНВ 318(125)/Side-G4		Aerostar	шт.	1		
36	Воздуховод из оцинкованной стали класса	ГОСТ 14918-80						(на фасонные изделия – 30% от длины)
	герметичности «В», с толщиной стенки 0,8 мм, размером:							
	Ø100				п.м.	399		
	Ø125				п.м.	300		
	Ø160				п.м.	153		
	Ø200				п.м.	7		
	Ø250				п.м.	1		
	150x100				п.м.	47		
	150x150				п.м.	88		
	200x100				п.м.	2		
	200x150				п.м.	44		
	200x200				п.м.	17		
	250x150				п.м.	24		
	250x200				п.м.	64		
	300x200				п.м.	3		
	300x300				п.м.	17		
	350x150				п.м.	5		
	350x200				п.м.	6		
	400x200				п.м.	8		
	400x250				п.м.	4		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	10	11
	500x250				п.м.	4		
	500x300				п.м.	5		
	550x250				п.м.	5		
	550x300				п.м.	10		
	600x600				п.м.	2		
	700x400				п.м.	7		
	800x400				п.м.	2		
37	Воздуховод из оцинкованной стали класса	ГОСТ 14918-80						(на фасонные изделия – 30% от длины)
	герметичности «В», с толщиной стенки 0,8 мм, размером:							
	1350x450				п.м.	2		
38	Гибкий воздуховод, размером:	«PVC»		«DEC»				
	Ø100				п.м.	19		
	Ø125				п.м.	29		
	Ø160				п.м.	12		
	Ø200				п.м.	4		
39	Огнезащитное покрытие	PRO-МБОР-VENT		BOS				
	EI30 δ=5мм				$м^2$	19		
40	Тепло-огнезащитное покрытие	PRO-VENT		BOS				
	EI60 δ=20мм				$м^2$	34		
41	Лента алюминиевая самоклеящаяся H=50мм	BOS-Master		BOS	м	106		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	10	11
42	Проволока оцинкованная для крепления изоляции	PRO-Voloka		BOS	м	106		
43	Шнур базальтовый теплоизоляционный N10	ШБТ		BOS	м	106		
44	Сталь горячекатаная круглая Ø8 мм для крепления воздуховодов	ГОСТ 2590-2006			кг.	215		
45	Сталь прокатная угловая равнополочная 50х50х5 для крепления воздуховодов	ГОСТ 8509-93			кг.	1265		

Согласовано

Взаим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.