
Узел крепления решетки ДУ к воздуховоду в коридорах Блок А
М. 1:10



Примечание:
Размер со * - определяется на месте, с учетом монтажа воздуховада и потолочных панелей, где решетка ДУ должна плотно прилегать к потолку.

Индивидуальная РДУ
Sж.с.=0,154 кв.м.

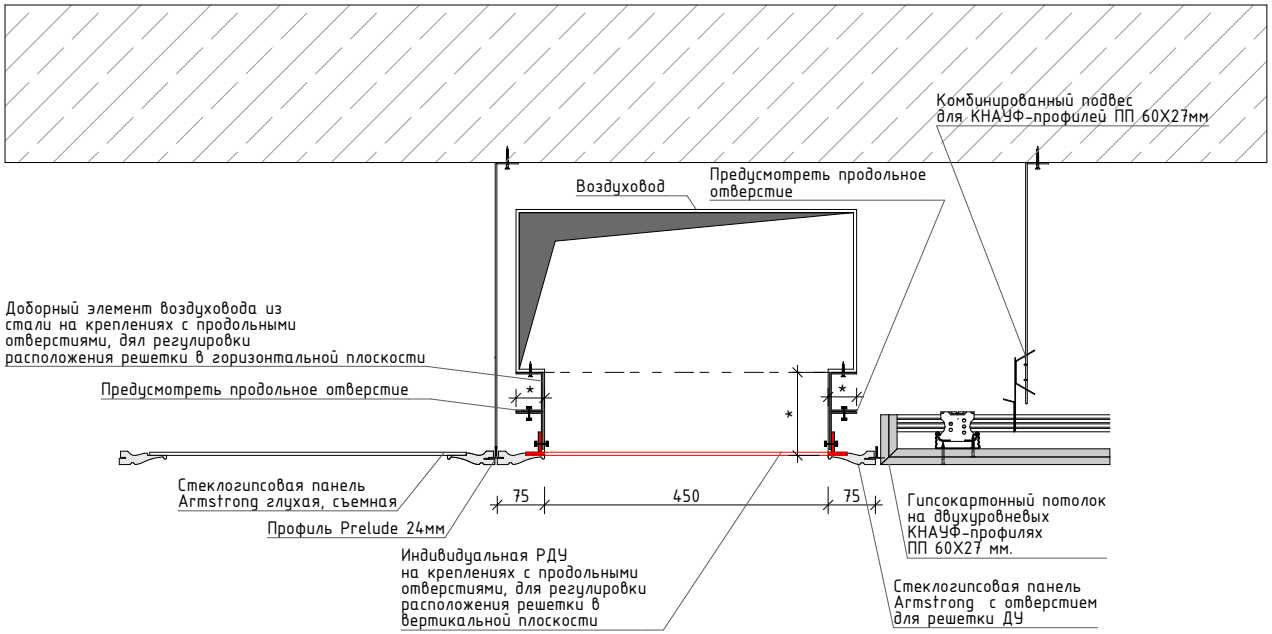