


Раковина Анимо с пьедесталом

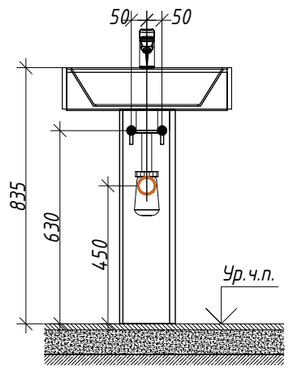


Унитаз Santek Анимо

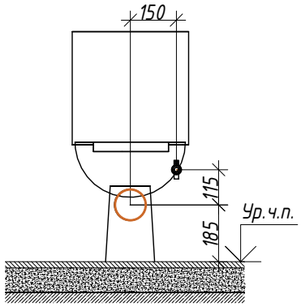


Унитаз Santek Анимо.
Вариант с завалинкой

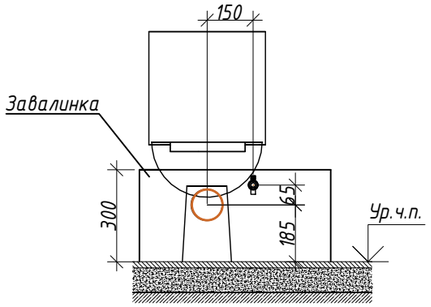


Подключение стиральной машины

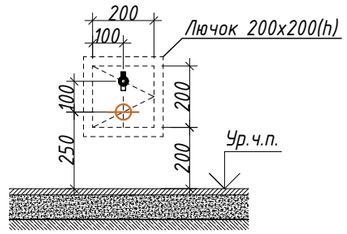


Раковина подвесная
Jika Lyga (правая)

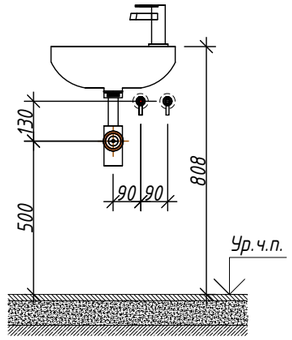

Раковина подвесная
Jika Lyga (левая)

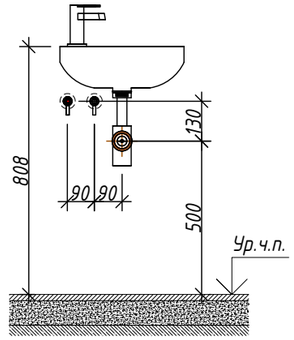

Ванна Мирсант

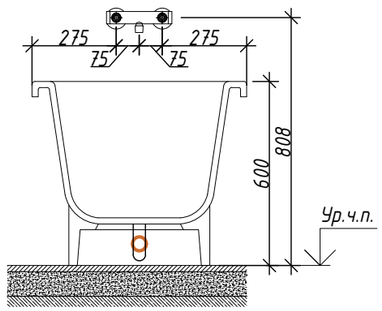

Примечание:
1) Подключение смесителей к системе ГВС выполнять всегда слева по евростандарту.
2) Точку подключения ХВС для унитаза предусматривать со стороны противоположной от входа в санузел.
3) Ориентация подвесной раковины Jika Lyga выбирается из условия установки смесителя с противоположной стороны от унитаза.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ЖД-СЗ-РЕН-ИОС-ВК		
						Стандарт на размещение точек подключения ХВС,ГВС и канализации в санузлах		
Разраб.		Железняков			03.12.21	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист 1 / Листов 3
Зам.рук. ИОС ТД		Брагина			03.12.21	Стандарт на размещение точек подключения ХВС, ГВС и канализации в санузлах квартир	ПИК Проект	

Формат А3


Согласовано

Взам. Инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.


Раковина подвесная
Santek Neo 50

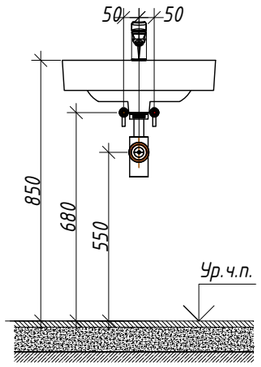


Унитаз Jika Mio

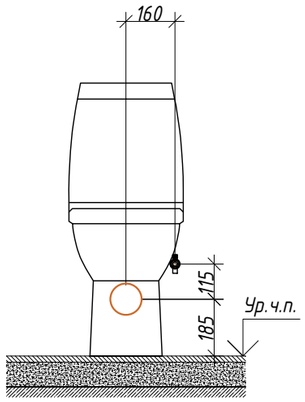


Подключение стиральной машины

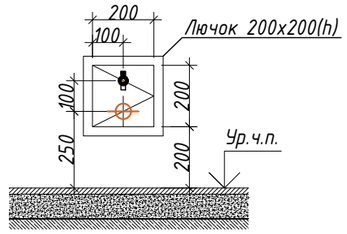

Ванна Мирсант

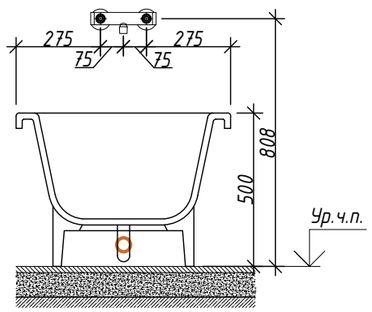

Установка отключающих
(флажковых)
кранов*

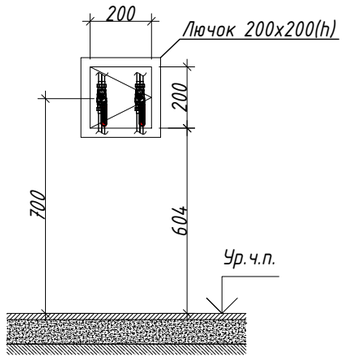

Примечание:
1) Подключение смесителей к системе ГВС выполнять всегда слева по евростандарту.
2) Точку подключения ХВС для унитаза предусматривать со стороны противоположной от входа в санузел.
3) Ориентация подвесной раковины Jika Lyra выбирается из условия установки смесителя с противоположной стороны от унитаза.
* допускается установка отключающих кранов в МОП после водомерной вставки на уровне 800 мм от УЧП.

						ЖД-СЗ-РЕН-ИОС-ВК		
						Стандарт на размещение точек подключения ХВС,ГВС и канализации в санузлах		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разраб.		Железняков			03.12.21	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист 2 / Листов
Зам.рук. ИОС ТД		Брагина			03.12.21	Стандарт на размещение точек подключения ХВС, ГВС и канализации в санузлах МГН квартир	ПИК Проект	

Согласовано

Взам. Инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.


Формат А3

ОДС


Унитаз Jika Mio




Раковина с выемкой




Раковина подвесная Santek Neo 40




Раковина подвесная Jika Lyra (правая)




Раковина подвесная Jika Lyra (левая)




Унитаз Santek Анимо




Унитаз Santek Анимо. Вариант с завалинкой



Душевой поддон Aquanet Квадро в душевой персонала

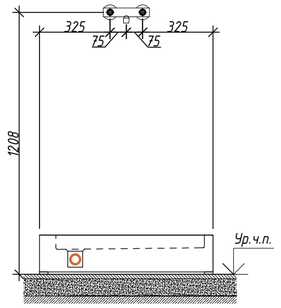


Душевой поддон Aquanet Квадро в ПУИ




ЦИН


Раковина с выемкой




Унитаз Jika Mio



Раковина подвесная Santek Neo 40




Душевой поддон Aquanet Квадро




Санузел консьержа, ПУИ


Раковина подвесная Santek Neo 40




Унитаз Santek Анимо



Унитаз Santek Анимо. Вариант с завалинкой

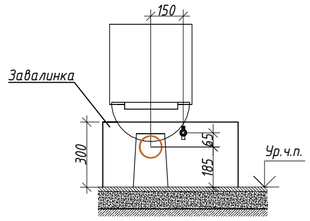


Душевой поддон Aquanet Квадро




Санузел охраны


Раковина подвесная Jika Lyra (правая)




Раковина подвесная Jika Lyra (левая)



Унитаз Santek Анимо



Унитаз Santek Анимо. Вариант с завалинкой

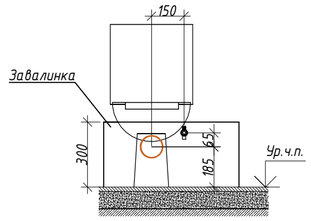

Примечание:
1) Подключение смесителей к системе ГВС выполнять всегда слева по евростандарту.
2) Точку подключения ХВС для унитаза предусматривать со стороны противоположной от входа в санузел.
3) Ориентация подвесной раковины Jika Lyra выбирается из условия установки смесителя с противоположной стороны от унитаза.

						ЖД-СЗ-РЕН-ИОС-ВК	
						Стандарт на размещение точек подключения ХВС,ГВС и канализации в санузлах	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Железняков			03.12.21	Реновация. Жилой дом	Стадия: — / Лист: 3 / Листов: —
Зам.рук. ИОС ТД		Брагина			03.12.21	Стандарт на размещение точек подключения ХВС, ГВС и канализации в ПУИ, С/У консьержа, С/У охраны, ОДС и ЦИН	ПИК Проект

Согласовано

Согласовано

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2