
Привязка прибора отопления у оконного блока в помещениях МОП и колясочной



Сечение А-А

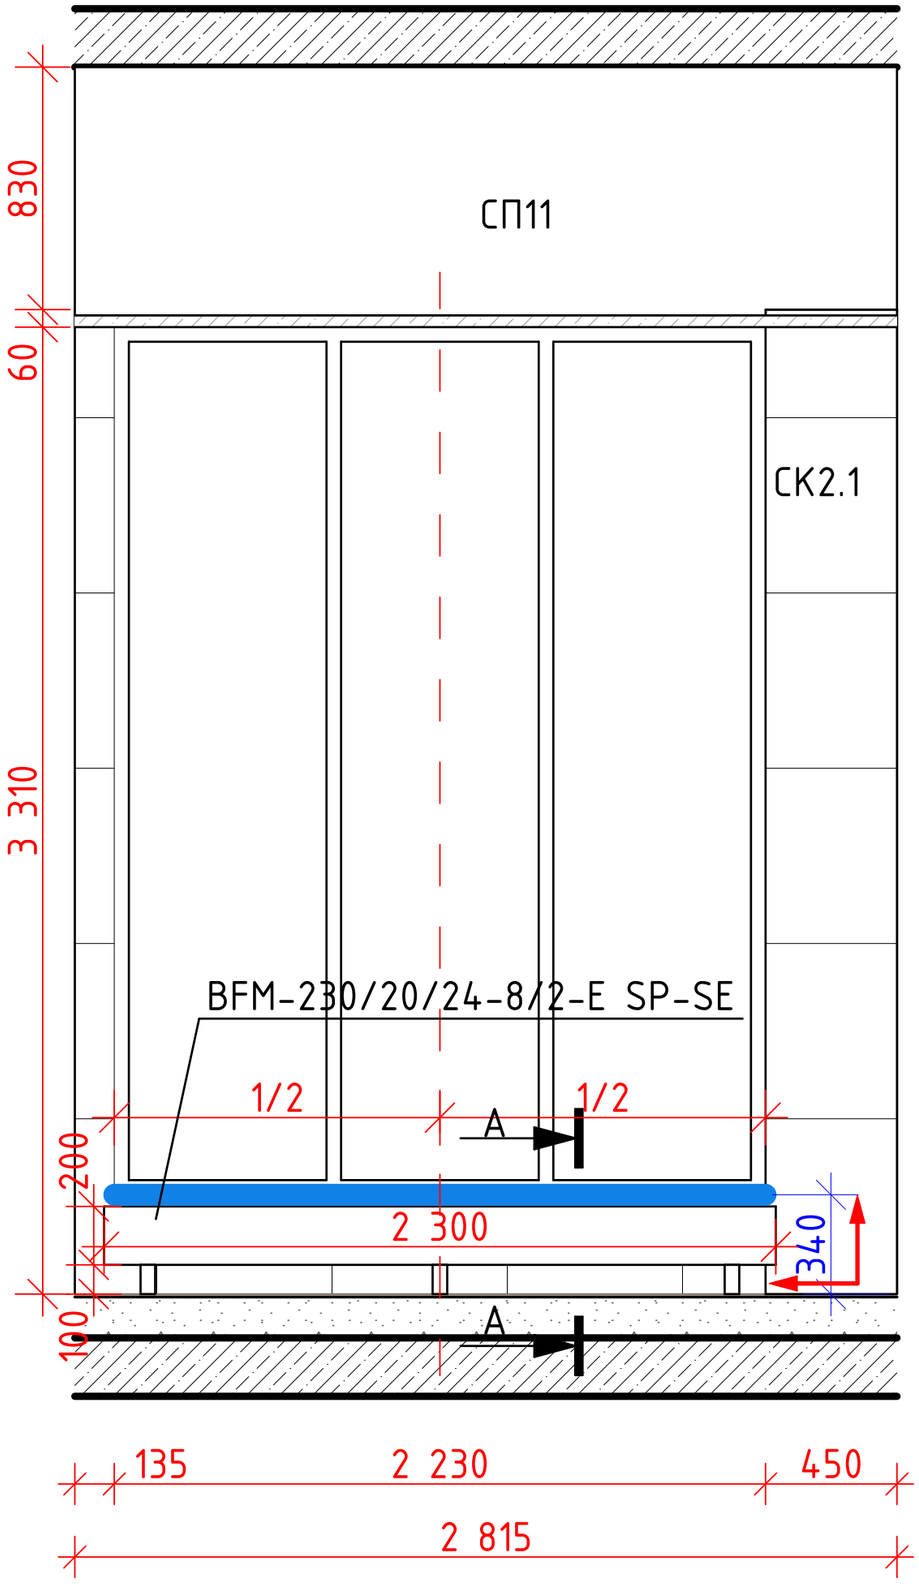