







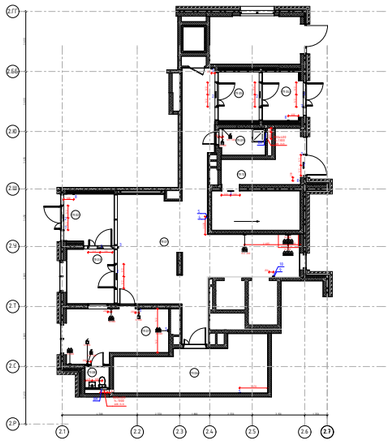

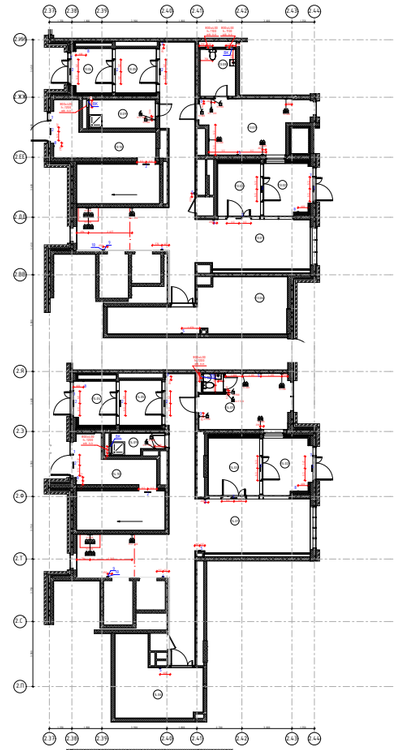

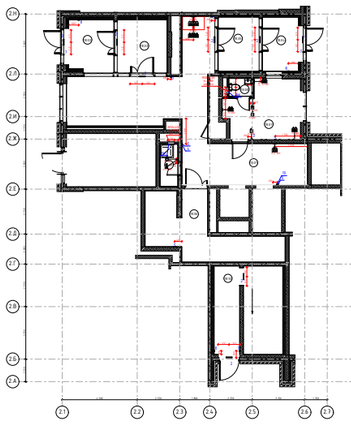

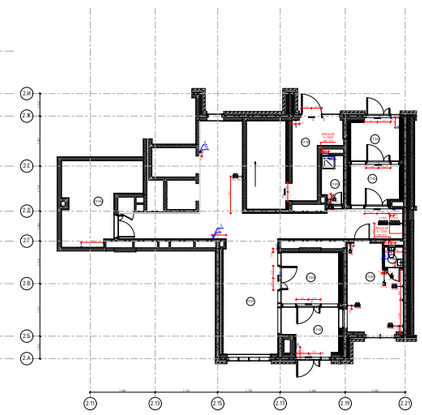

Условия обеспечения пожарной безопасности

1. Конструкции, обработанные огнезащитным составом.
2. Наружная отделка "Вальтерм" выполнена на негорючем основании.
3. Кровля покрытия здания выполнена из негорючих материалов класса К0.
4. Кровля покрытия здания(поз. 1) выполнена с уклоном на быстрый ПВХ-водосток по системе.
5. Кровля покрытия здания(поз. 2) выполнена с уклоном на быстрый ПВХ-водосток по системе.
6. Конструкции, ограждающие лестничную клетку, выполнены с пределом огнестойкости EI 45 по быстрым ПВХ-трубам ø110 мм с отводом 15 градусов.
7. Кровля лестничной клетки(поз. 3) выполнена с уклоном на быстрый ПВХ-водосток по системе.
8. Кровля лестничной клетки(поз. 4) выполнена с уклоном на быстрый ПВХ-водосток по системе.
9. Кровля лестничной клетки(поз. 5) выполнена с уклоном на быстрый ПВХ-водосток по системе.

Пожарные отсеки

Пожарные отсеки запроектированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к противопожарным преградам.

Пределы огнестойкости ограждающих конструкций и заполнений проемов в противопожарных преградах соответствуют требованиям таблицы 23 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы распространения пламени по поверхности конструкций соответствуют требованиям таблицы 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы огнестойкости несущих конструкций соответствуют требованиям таблицы 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы распространения пламени по поверхности несущих конструкций соответствуют требованиям таблицы 22 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы огнестойкости ограждающих конструкций и заполнений проемов в противопожарных преградах соответствуют требованиям таблицы 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы распространения пламени по поверхности ограждающих конструкций соответствуют требованиям таблицы 25 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы огнестойкости несущих конструкций соответствуют требованиям таблицы 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы распространения пламени по поверхности несущих конструкций соответствуют требованиям таблицы 22 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы огнестойкости ограждающих конструкций и заполнений проемов в противопожарных преградах соответствуют требованиям таблицы 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы распространения пламени по поверхности ограждающих конструкций соответствуют требованиям таблицы 25 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы огнестойкости несущих конструкций соответствуют требованиям таблицы 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы распространения пламени по поверхности несущих конструкций соответствуют требованиям таблицы 22 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы огнестойкости ограждающих конструкций и заполнений проемов в противопожарных преградах соответствуют требованиям таблицы 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пределы распространения пламени по поверхности ограждающих конструкций соответствуют требованиям таблицы 25 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".