


ВВ-21 (1 : 50)

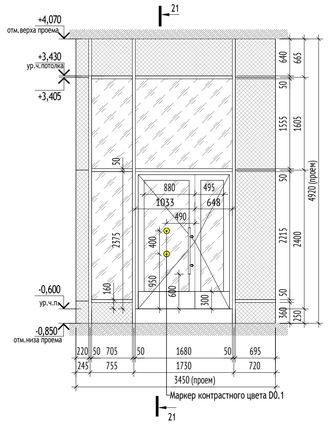


21-21 (1 : 50)

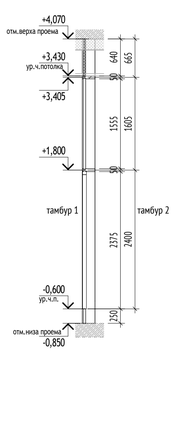


ВВ-22 (1 : 50)

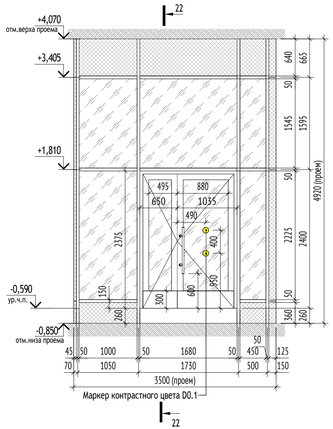


22-22 (1 : 50)

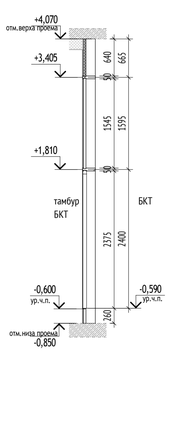


ВВ-23 (1 : 50)

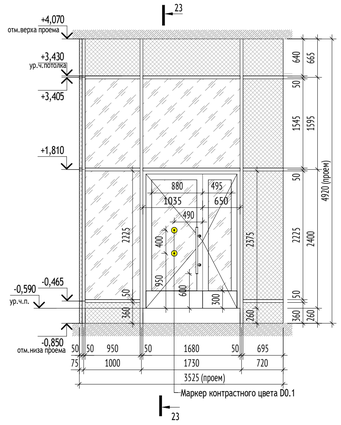


23-23 (1 : 50)

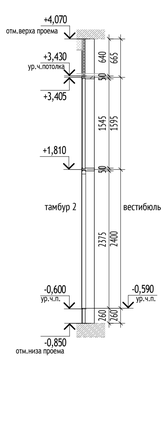


ВВ-24 (1 : 50)

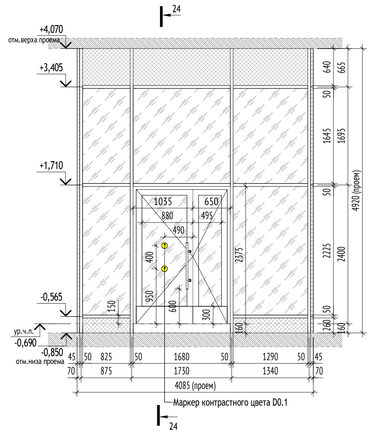


24-24 (1 : 50)

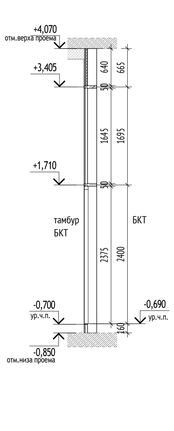


ВВ-25 (1 : 50)

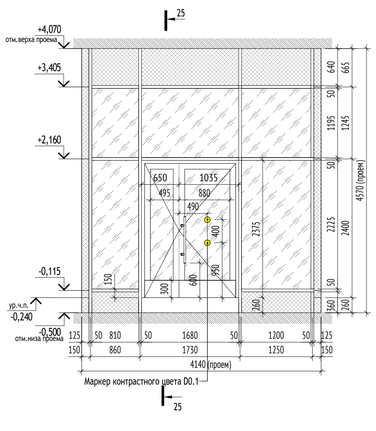

25-25 (1 : 50)

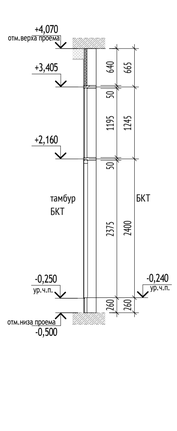

ВВ-26 (1 : 50)

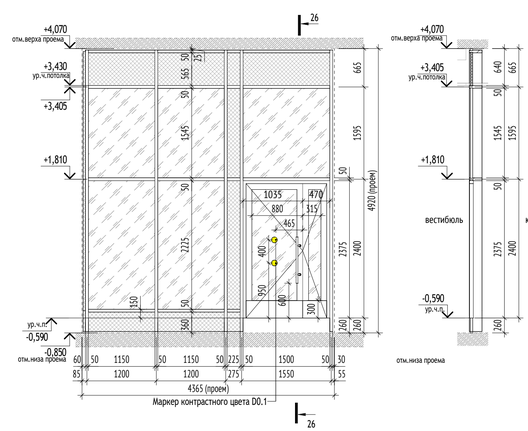


26-26 (1 : 50)

МАТЕРИАЛЫ:

- Светопрозрачное заполнение витража
- Глухое заполнение витража. Сэндвич-панели
- Железобетонные конструкции

4.1

СХЕМА ОБЪЕКТА:



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Общие данные см. лист 1.
2. Данный лист является заданием на изготовление витражных конструкций.
3. Схемы изделия изображены со стороны помещений.
4. Маркировку элементов см. планы л.7-8 раздела 17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР1.1.
5. Цвет импоста витражей RAL 7016.
6. Перед заказом витражей произвести замеры.
7. Элементы для обрамления проемов поставляются в комплекте в соответствии с выбранной фасадной системой.
8. Цвет и конструкцию витражей согласовать с Заказчиком.
9. Узлы крепления, монтажные зазоры, расчет и конструкция разрабатываются фирмой-изготовителем в соответствии с нормативными документами.
10. Все стены и пилоны, вплотную примыкающие к витражам, отделываются до установки витражей.
11. Монтаж подвесного потолка производить после монтажа витражей.
12. Проход инженерных коммуникаций осуществить после монтажа витражных конструкций. Размер и привязку проемов в глухих витражных панелях (сэндвич панель) с технологическим зазором для прохождения инженерных коммуникаций выполнить по месту.
13. На входных дверях витражей предусмотреть ручку-штангу, расположение выполнить аналогично с наружными витражами.
14. Перед заказом витражей см. проект инженерных систем-ЭОМ, СС.
15. Все двери витражных конструкций оборудовать доводчиком. В двупольной двери доводчик устанавливается только на рабочую створку.
16. В витражных дверях из всех эвакуационных лестниц, дверях входов в подъезды дополнительно устанавливается замок типа КК (ключ/ключ) только на период времени - до ввода объекта в эксплуатацию, после чего замок необходимо заменить на заглушку.
17. В нижней части дверных полотен выполнить противоударную полосу высотой не менее 0,3 м.
18. Контрастные маркировки МГН на прозрачных полотнах дверей выполнить в соответствии с СП 59.13330.2020 п.6.1.6.

0,000=146.85

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
4	1	Изм.	26-01-09		27.03.26
3	-	Зам.	25-12-34		19.12.25
1	-	Зам.	25-09-07		02.10.25
Разработал		Михайлова			23.09.25
Проверил		Волков			23.09.25
ГАП		Волков			23.09.25
Гл. арх. бюро		Струговец			23.09.25
Н. контр.		Куликова			23.09.25
ГИП		Першин			23.09.25

17-0121-ОК-1-0-3-6,7-АР1.2

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, бульвар Сиреневый, земельный участок 4/4 (Сиреневый б-р, вл.4, з/у 4) (Восточный административный округ)

Корпус 3

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Эскизы витражных конструкций ВВ (окончание)

ООО "Проектное бюро АПЕКС"

Формат А3х3

Согласовано

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.