МФС | Генеральный Подрядчик

КД

Матрица сантехнических модулей (СТМ)

Для объектов Реновации
ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Версия 5
02/2025

ООО "ГП-МФС"

Матрица сантехнических модулей (СТМ)
ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Согласовано:

Главный инженер проекта   Биктимиров А.Ф. "24" февраля 2025 г.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КД

Матрица сантехнических модулей (СТМ)

Для объектов Реновации
ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

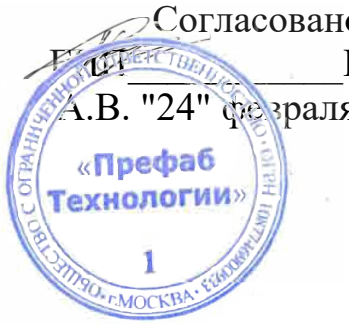
Разработчик: ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Версия 5
02/2025

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Матрица сантехнических модулей (СТМ)
ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Согласовано:
ГИП _____Нетесов
А.В. "24" февраля 2025г.



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Содержание изменения	Номера листов	Примечание
1	Изменилась отметка сетей ХГВС. Старая отметка +23 мм , новая отметка +2800 мм	Листы 3-84	
2	Изменился принцип маркировки марки СТМ. Указание версии генерации перенесено четвертым символом в марке, после указания типа планировки СТМ	Листы 2-84	
3	Вентблоки заменены на вентмодули	Листы 3-84	
4	Добавлены новые номенклатуры:	Листы 71-74	
	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.3.5.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-0.3.5.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-0.3.т1.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.Р.У.Н-1.1.3.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.3.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.т1.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.4.6.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-0.4.6.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-0.4.т7.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.Р.У.Н-2.1.3.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-2.1.3.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-2.1.т1.П.00-1.2		
	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.3.5.Л.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-0.3.5.Л.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-0.3.т1.Л.00-1.2		
	РГ2.3.К.Р.У.Н-1.1.3.Л.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.3.Л.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.т1.Л.00-1.2		
	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.4.6.Л.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-0.4.6.Л.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-0.4.т7.Л.00-1.2		
	РГ2.3.К.Р.У.Н-2.1.3.Л.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-2.1.3.Л.00-1.2		
	РГ2.3.К.В.У.Н-2.1.т1.Л.00-1.2		
5	Добавлены новые номенклатуры	Листы 83-84	
	РР1.3.Н.Р.Н.К-1.0.5.Л.55-1.2		
	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.5.Л.55-1.2		
	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.т6.Л.55-1.2		
	РР1.3.Н.Р.Н.К-1.0.5.П.55-1.2		
	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.5.П.55-1.2		
	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.т6.П.55-1.2		
	РР1.3.Н.Р.Н.К-1.0.5.Л.00-1.2		
	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.5.Л.00-1.2		
	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.т6.Л.00-1.2		
	РР1.3.Н.Р.Н.К-1.0.5.П.00-1.2		
	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.5.П.00-1.2		
	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.т6.П.00-1.2		

Содержание

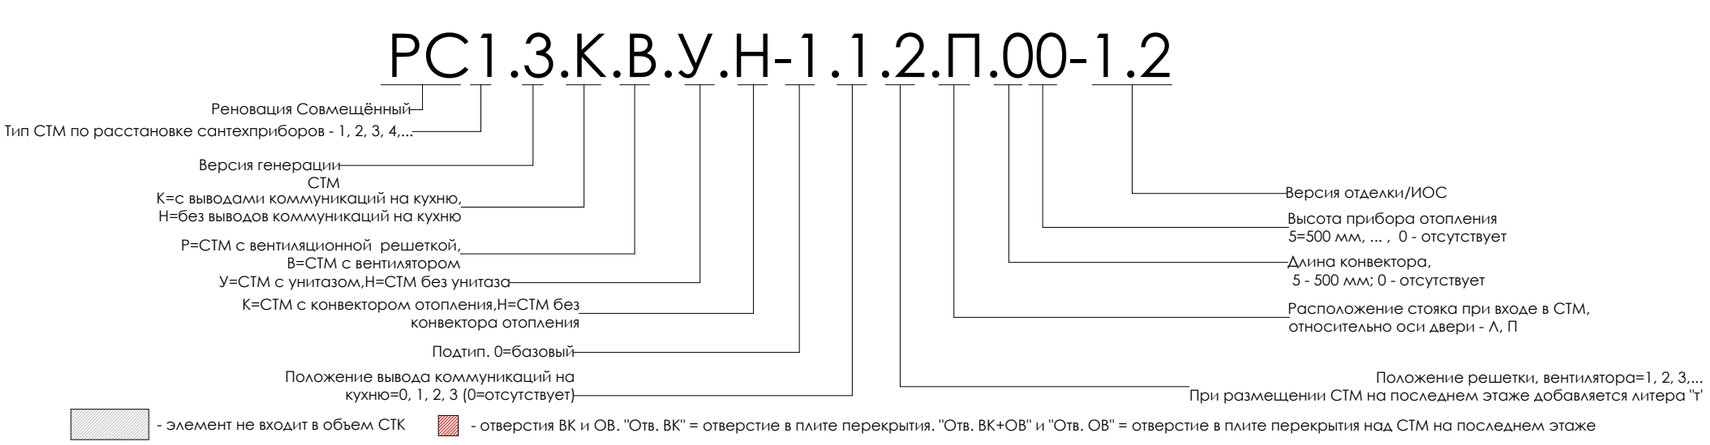
№ п/п	Наименование	Стр.
1	Титульный лист, обложка, титульный лист	1-3
2	Лист изменений	4
3	Общие данные	5
4	РС1	6-33
5	РС2	34-49
6	РС3	50-57
7	РГ1	58-66
8	РГ2	67-75
9	РР1	76-85

Пояснительная записка.

СТМ представляет собой модульный санузел в полной заводской готовности, с установленными системами водоснабжения, канализации, вентиляции и электрики. Габариты СТМ и их конфигурация четко определены и не подлежат изменениям.
В СТМ выполнена установка сантехнических, электрических приборов и полная внутренняя отделка.
Разработка планировочных решений квартир с применением марок СТМ согласно матрице, выполняется на стадии АПР.

В альбоме представлены типовые марки сантехнических модулей для многоквартирных домов, возводимых для программы реновации.

Типовая расшифровка номенклатуры СТМ:



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		05.2025 г.
Пров.		Нетесов		05.2025 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		05.2025г.

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 5	Листов 85	

Общие данные

ПИК ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А4

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №


РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2


Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм


- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П


- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже


	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната		
Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.Н.Н-0.0.6.Л.00-1.2	РС1.3.Н.Р.Н.Н-0.0.6.П.00-1.2
Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.6.Л.00-1.2	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.6.П.00-1.2
Последний этаж	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т4.Л.00-1.2	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т4.П.00-1.2














Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 6 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.







Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.Н.Н-0.0.7.Л.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.3.Н.Р.Н.Н-0.0.7.П.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.7.Л.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.7.П.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т4.Л.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т4.П.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 7 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

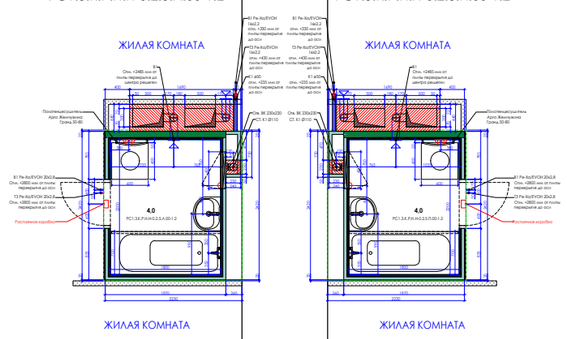
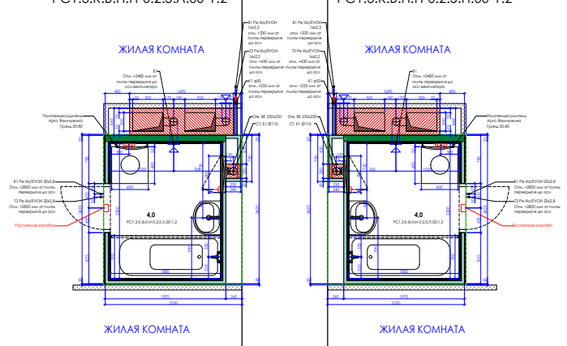
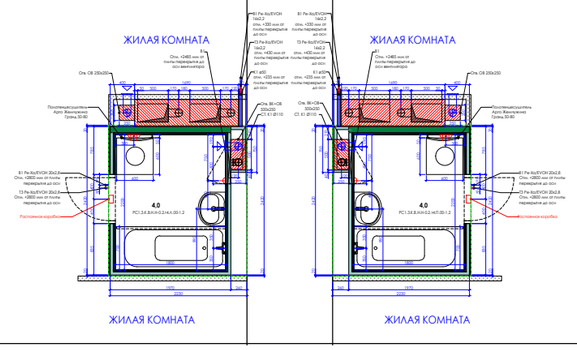
Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца кухня/комната	Типовой этаж	РС1.3.К.Р.Н.Н-0.2.5.Л.00-1.2 	РС1.3.К.Р.Н.Н-0.2.5.П.00-1.2
	Предпоследний этаж	РС1.3.К.В.Н.Н-0.2.5.Л.00-1.2 	РС1.3.К.В.Н.Н-0.2.5.П.00-1.2
	Последний этаж	РС1.3.К.В.Н.Н-0.2.т4.Л.00-1.2 	РС1.3.К.В.Н.Н-0.2.т4.П.00-1.2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 8 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

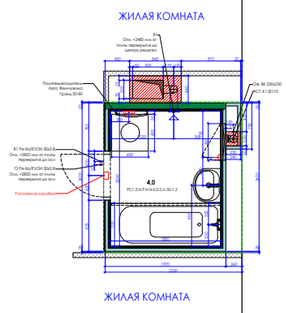
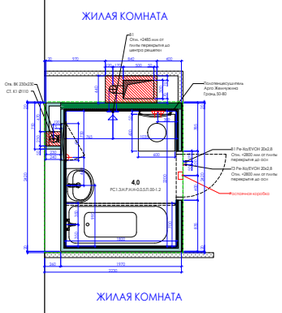




Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

		Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца комната/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.Н.Н-0.0.5.Л.00-1.2 		РС1.3.Н.Р.Н.Н-0.0.5.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.5.Л.00-1.2 		РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.5.П.00-1.2 
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т6.Л.00-1.2 		РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т6.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 9	Листов	
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.







Копировал Формат А3

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/кухня	Типовой этаж	PC1.3.K.P.H.H-0.1.2.Л.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	PC1.3.K.P.H.H-0.1.2.П.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	PC1.3.K.B.H.H-0.1.2.Л.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	PC1.3.K.B.H.H-0.1.2.П.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	PC1.3.K.B.H.H-0.1.т3.Л.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	PC1.3.K.B.H.H-0.1.т3.П.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 10	Листов	
Т. контр.								
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната		
Типовой этаж	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.2.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.2.П.00-1.2 
Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.2.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.2.П.00-1.2 
Последний этаж	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т3.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т3.П.00-1.2 

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 11 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.







Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната	Типовой этаж		
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.1.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.1.П.00-1.2 
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т2.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т2.П.00-1.2 

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 12 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

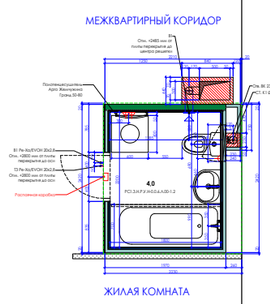
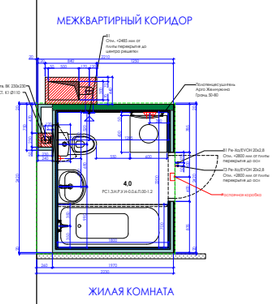




Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната		
Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.У.Н-0.0.6.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.Р.У.Н-0.0.6.П.00-1.2 
Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.6.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.6.П.00-1.2 
Последний этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.т4.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.т4.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 13 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната		
Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.У.Н-0.0.7.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.Р.У.Н-0.0.7.П.00-1.2 
Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.7.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.7.П.00-1.2 
Последний этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.т4.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.т4.П.00-1.2 

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 14 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

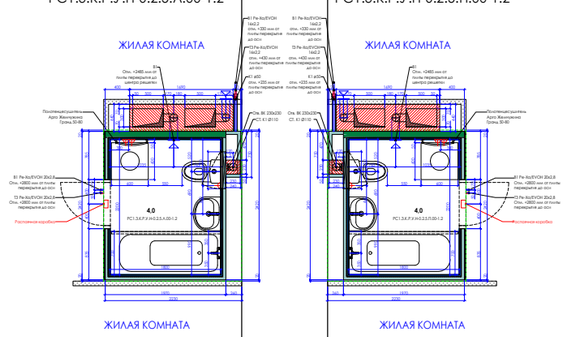
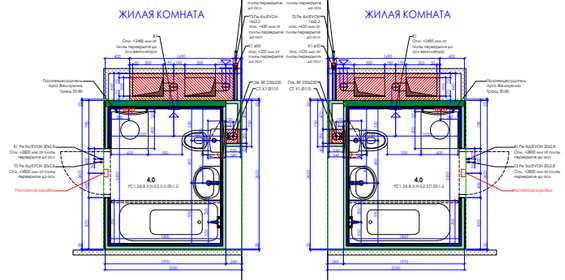
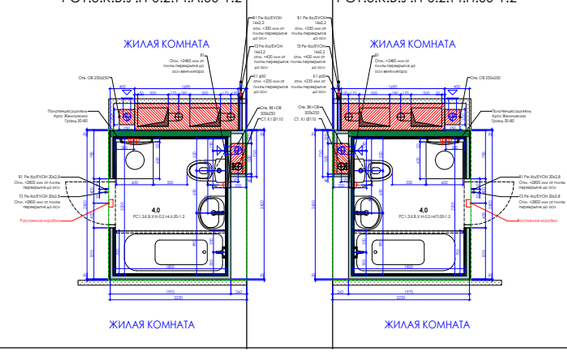
Формат А3

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца кухня/комната	Типовой этаж	
	Предпоследний этаж	РС1.3.К.В.У.Н-0.2.5.Л.00-1.2  РС1.3.К.В.У.Н-0.2.5.П.00-1.2
	Последний этаж	РС1.3.К.В.У.Н-0.2.т4.Л.00-1.2  РС1.3.К.В.У.Н-0.2.т4.П.00-1.2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 15	Листов	
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

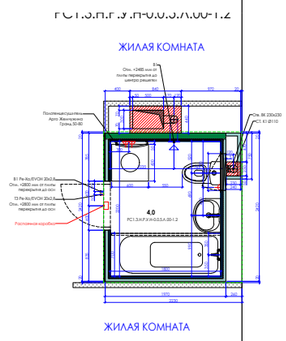
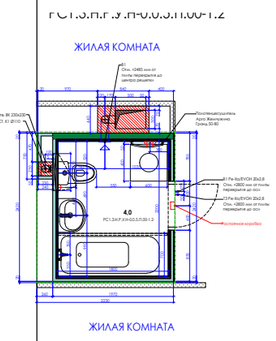




Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца комната/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.5.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.5.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.5.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.5.П.00-1.2 
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.т6.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.т6.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 16	Листов	
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.







Копировал Формат А3

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/кухня	Типовой этаж	РС1.3.К.Р.У.Н-0.1.2.Л.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.К.Р.У.Н-0.1.2.П.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.3.К.В.У.Н-0.1.2.Л.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.К.В.У.Н-0.1.2.П.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.3.К.В.У.Н-0.1.т3.Л.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.К.В.У.Н-0.1.т3.П.00-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 17	Листов	
Т. контр.								
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

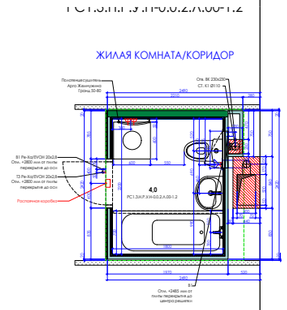
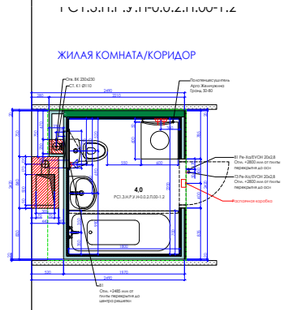
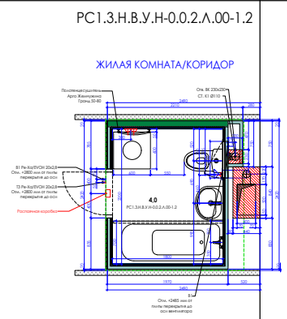
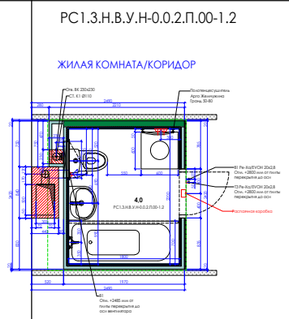


Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.2.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.2.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.2.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.2.П.00-1.2 
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.т3.Л.00-1.2 	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.т3.П.00-1.2 

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 18 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал







Формат А3

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.У.Н-0.0.1.Л.00-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.Р.У.Н-0.0.1.П.00-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.1.Л.00-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.1.П.00-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.т2.Л.00-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.В.У.Н-0.0.т2.П.00-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2		
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 19	Листов
Т. контр.							
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ
Утв.		Родин		02.2025			

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата



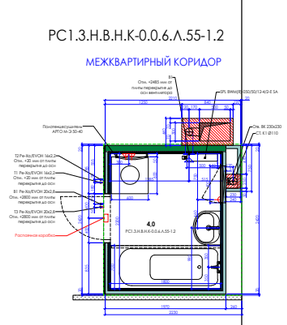
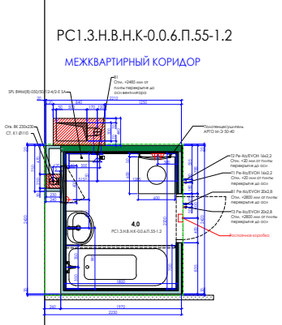


Инв. № подл.

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната		
Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.Н.К-0.0.6.Л.55-1.2 	РС1.3.Н.Р.Н.К-0.0.6.П.55-1.2 
Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.6.Л.55-1.2 	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.6.П.55-1.2 
Последний этаж	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.т4.Л.55-1.2 	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.т4.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 20	Листов	
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.Н.К-0.0.7.Л.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.3.Н.Р.Н.К-0.0.7.П.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.7.Л.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.7.П.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.т4.Л.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.т4.П.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 21 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

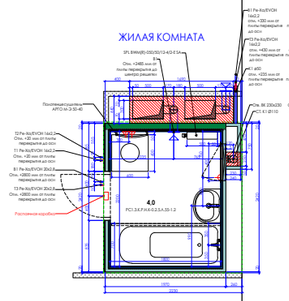
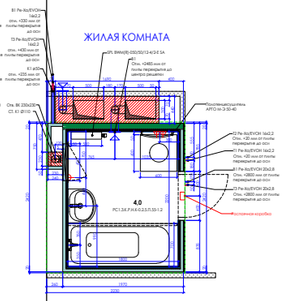
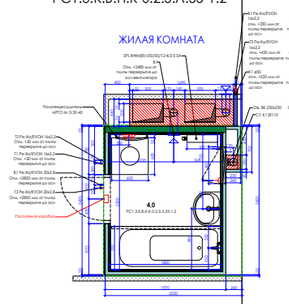
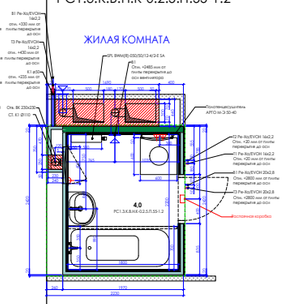
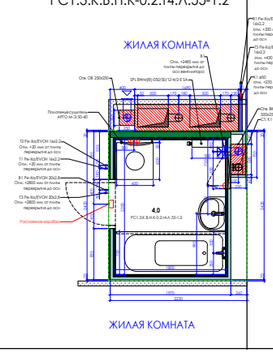
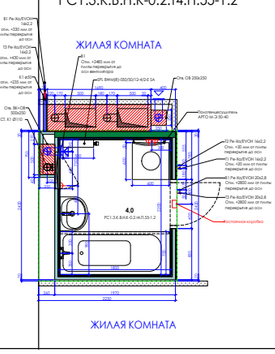
Формат А3

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца кухня/комната	Типовой этаж	РС1.3.К.Р.Н.К-0.2.5.Л.55-1.2  	РС1.3.К.Р.Н.К-0.2.5.П.55-1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.3.К.В.Н.К-0.2.5.Л.55-1.2  	РС1.3.К.В.Н.К-0.2.5.П.55-1.2 
	Последний этаж	РС1.3.К.В.Н.К-0.2.т4.Л.55-1.2  	РС1.3.К.В.Н.К-0.2.т4.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 22 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2


Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм


- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"


- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже


	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца комната/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.Н.К-0.0.5.Л.55-1.2	РС1.3.Н.Р.Н.К-0.0.5.П.55-1.2
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.5.Л.55-1.2	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.5.П.55-1.2
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.т6.Л.55-1.2	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.т6.П.55-1.2














Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 23	Листов	
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/кухня	Типовой этаж	РС1.3.К.Р.Н.К-0.1.2.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.К.Р.Н.К-0.1.2.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.3.К.В.Н.К-0.1.2.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.К.В.Н.К-0.1.2.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.3.К.В.Н.К-0.1.т3.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.К.В.Н.К-0.1.т3.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 24 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.Н.К-0.0.2.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.Р.Н.К-0.0.2.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.2.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.2.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.т3.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.т3.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 25	Листов	
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.Н.К-0.0.1.Л.55-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.Р.Н.К-0.0.1.П.55-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.1.Л.55-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.1.П.55-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.т2.Л.55-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.В.Н.К-0.0.т2.П.55-1.2  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 26 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

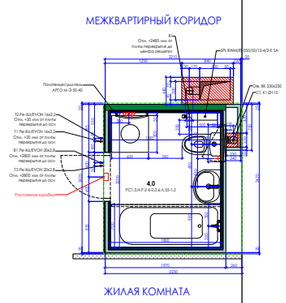


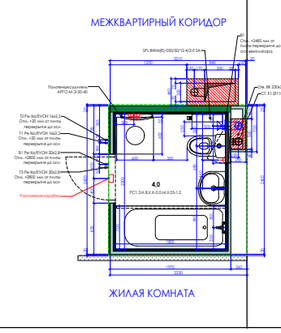
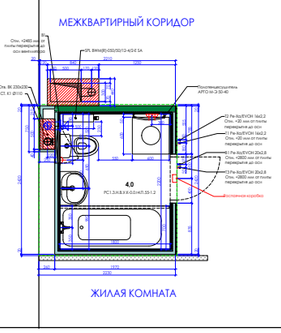
Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.У.К-0.0.6.Л.55-1.2 	РС1.3.Н.Р.У.К-0.0.6.П.55-1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.6.Л.55-1.2 	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.6.П.55-1.2 
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.т4.Л.55-1.2 	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.т4.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 27	Листов	
Т. контр.								
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

Перв. примен.







Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.У.К-0.0.7.Л.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.3.Н.Р.У.К-0.0.7.П.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.7.Л.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.7.П.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.т4.Л.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.т4.П.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 28 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

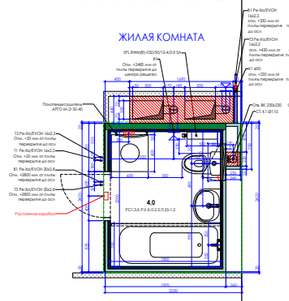
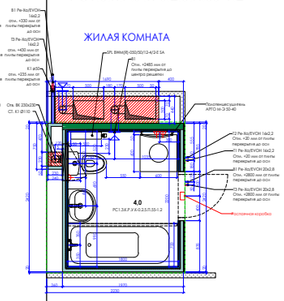
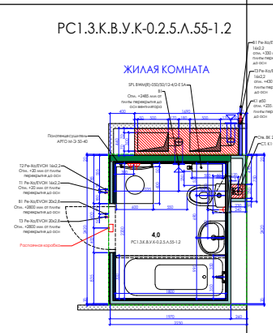
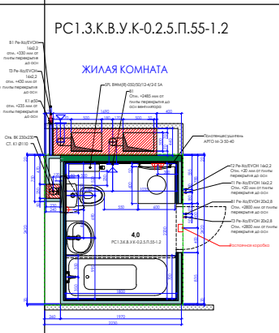
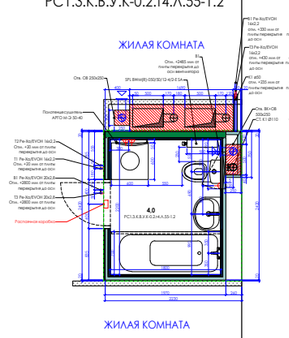
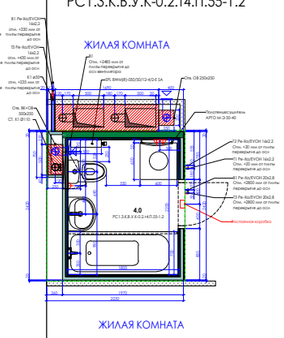
Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=Без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца кухня/комната	Типовой этаж	РС1.3.К.Р.У.К-0.2.5.Л.55-1.2 	РС1.3.К.Р.У.К-0.2.5.П.55-1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.3.К.В.У.К-0.2.5.Л.55-1.2 	РС1.3.К.В.У.К-0.2.5.П.55-1.2 
	Последний этаж	РС1.3.К.В.У.К-0.2.т4.Л.55-1.2 	РС1.3.К.В.У.К-0.2.т4.П.55-1.2 

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 29 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

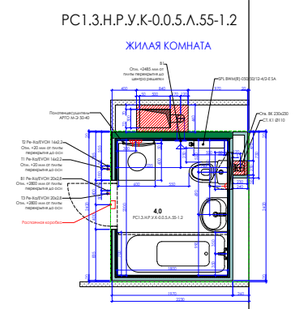
РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

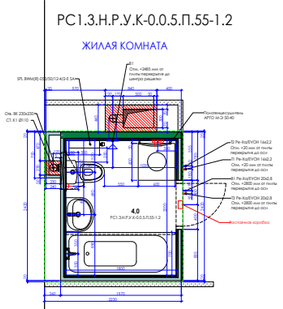
Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм


- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"


- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже


	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца комната/комната		
Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.У.К-0.0.5.Л.55-1.2	РС1.3.Н.Р.У.К-0.0.5.П.55-1.2
Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.5.Л.55-1.2	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.5.П.55-1.2
Последний этаж	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.т6.Л.55-1.2	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.т6.П.55-1.2














Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 30 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/кухня	Типовой этаж	РС1.3.К.Р.У.К-0.1.2.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.К.Р.У.К-0.1.2.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.3.К.В.У.К-0.1.2.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.К.В.У.К-0.1.2.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.3.К.В.У.К-0.1.т3.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.К.В.У.К-0.1.т3.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 31 Листов

РС1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Реновация Гостевой

Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...

Версия генерации СТМ

К=с выводами коммуникаций на кухню,
Н=без выводов коммуникаций на кухню

Р=СТМ с вентиляционной решеткой,
В=СТМ с вентилятором

У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза

К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления

Подтип. 0=базовый

Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)

Версия отделки/ИОС

Высота прибора отопления
5=500 мм, ... , 0 - отсутствует

Длина конвектора,
5 - 500 мм; 0 - отсутствует







Расположение стояка при входе в СТМ,
относительно оси двери - Л, П

Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "г"

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- элемент не входит в объем СТК

- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.У.К-0.0.2.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.Р.У.К-0.0.2.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.2.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.2.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.т3.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.т3.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 32	Листов	
Т. контр.								
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

РС1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Реновация Гостевой

Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...

Версия генерации СТМ

К=с выводами коммуникаций на кухню,
Н=без выводов коммуникаций на кухню

Р=СТМ с вентиляционной решеткой,
В=СТМ с вентилятором

У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза

К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления

Подтип. 0=базовый

Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)

Версия отделки/ИОС

Высота прибора отопления
5=500 мм, ... , 0 - отсутствует

Длина конвектора,
5 - 500 мм; 0 - отсутствует



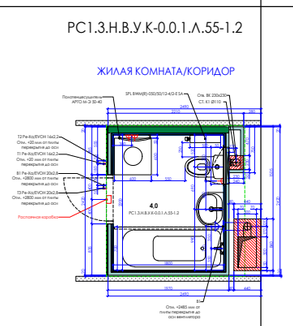
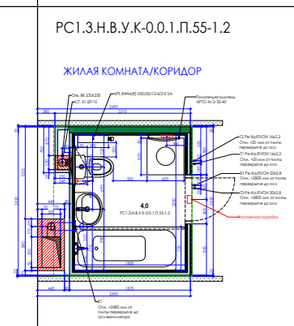


Расположение стояка при входе в СТМ,
относительно оси двери - Л, П

Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- элемент не входит в объем СТК

- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната	Типовой этаж	РС1.3.Н.Р.У.К-0.0.1.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.Р.У.К-0.0.1.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.1.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.1.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.т2.Л.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.3.Н.В.У.К-0.0.т2.П.55-1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 33	Листов	
Н. контр.					РС1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

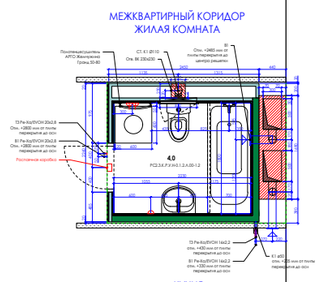
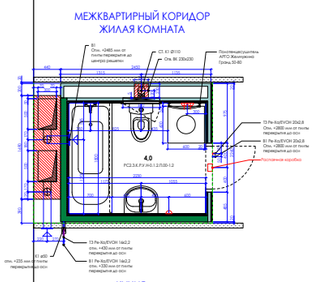
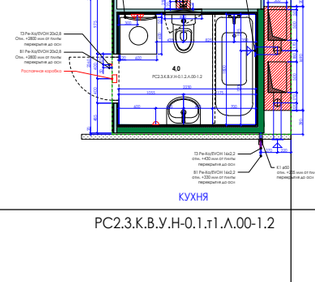
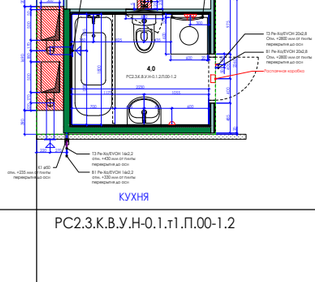
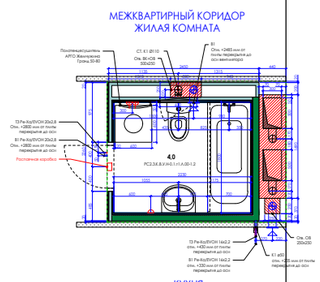
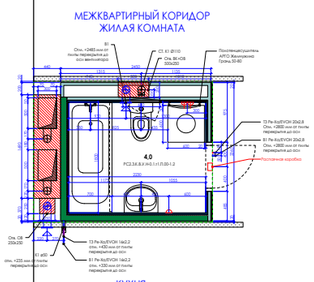
Справ. №

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/кухня — Типовой этаж	РС2.3.К.Р.У.Н-0.1.2.Л.00-1.2 	РС2.3.К.Р.У.Н-0.1.2.П.00-1.2 
Предпоследний этаж	РС2.3.К.В.У.Н-0.1.2.Л.00-1.2 	РС2.3.К.В.У.Н-0.1.2.П.00-1.2 
Последний этаж	РС2.3.К.В.У.Н-0.1.т1.Л.00-1.2 	РС2.3.К.В.У.Н-0.1.т1.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 34 Листов

РС2.3.К.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

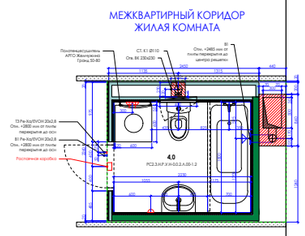
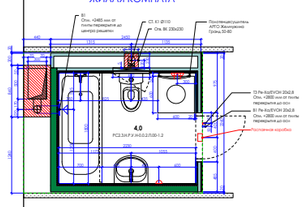
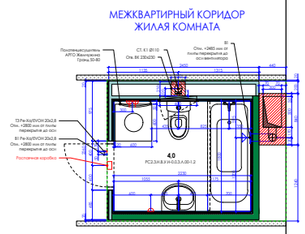
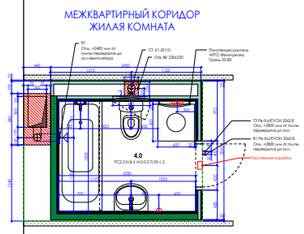
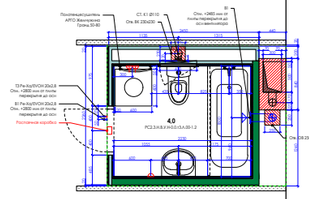
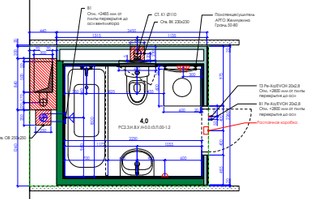
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=Без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/комната	Типовой этаж	РС2.3.К.Р.У.Н-0.0.2.Л.00-1.2 
		РС2.3.К.Р.У.Н-0.0.2.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.2.Л.00-1.2 
		РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.2.П.00-1.2 
	Последний этаж	РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.т3.Л.00-1.2 
		РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.т3.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 35 Листов

РС2.3.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.3.Н.Р.У.Н-0.0.4.Л.00-1.2 	РС2.3.Н.Р.У.Н-0.0.4.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.4.Л.00-1.2 	РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.4.П.00-1.2 
	Последний этаж	РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.т1.Л.00-1.2 	РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.т1.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 36	Листов	
Т. контр.								
Н. контр.					РС2.3.Н.Р.У.Н	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.3.К.В.У.Н-0.0.6.Л.00-1.2 	РС2.3.К.В.У.Н-0.0.6.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.6.Л.00-1.2 	РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.6.П.00-1.2 
	Последний этаж	РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.т6.Л.00-1.2 	РС2.3.Н.В.У.Н-0.0.т6.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 37 Листов

РС2.3.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

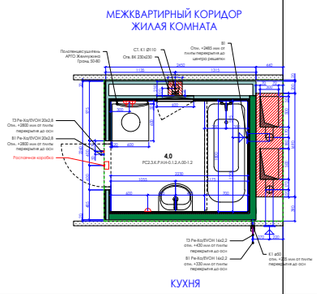
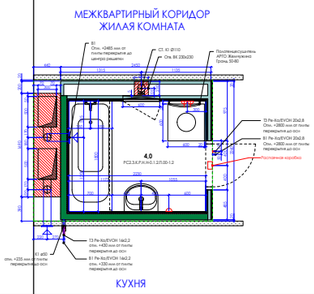
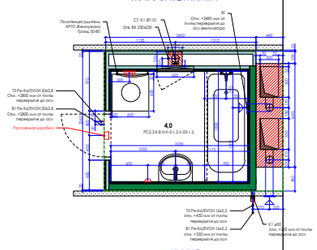
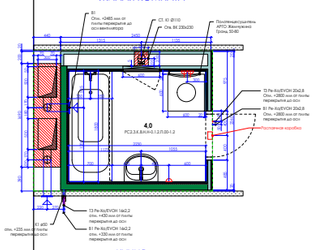
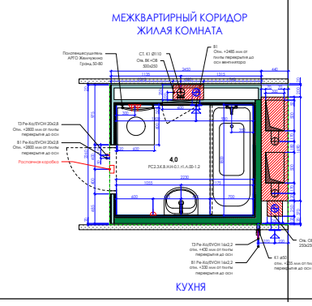
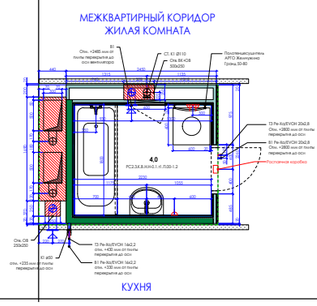
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/кухня — Типовой этаж	РС2.3.К.Р.Н.Н-0.1.2.Л.00-1.2 	РС2.3.К.Р.Н.Н-0.1.2.П.00-1.2 
Предпоследний этаж	РС2.3.К.В.Н.Н-0.1.2.Л.00-1.2 	РС2.3.К.В.Н.Н-0.1.2.П.00-1.2 
Последний этаж	РС2.3.К.В.Н.Н-0.1.т1.Л.00-1.2 	РС2.3.К.В.Н.Н-0.1.т1.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 38 Листов

РС2.3.К.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

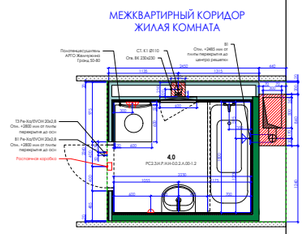
РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

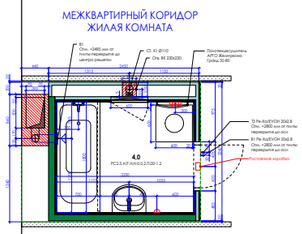
Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

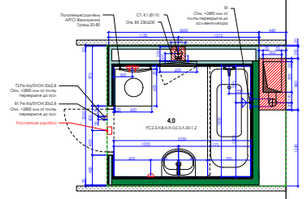
- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

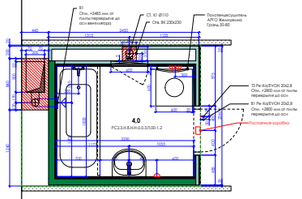
- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

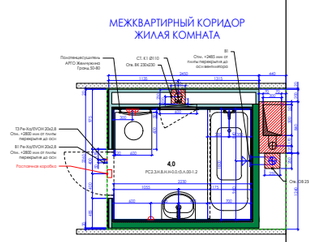
	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/комната		
Типовой этаж	РС2.3.Н.Р.Н.Н-0.0.2.Л.00-1.2	РС2.3.Н.Р.Н.Н-0.0.2.П.00-1.2
Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.2.Л.00-1.2	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.2.П.00-1.2
Последний этаж	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.т3.Л.00-1.2	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.т3.П.00-1.2

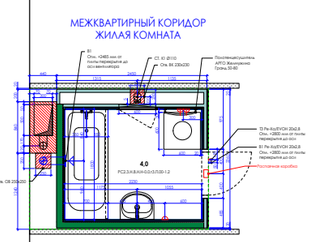












Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 39	Листов	
Н. контр.					РС2.3.Н.Р.Н.Н	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.3.Н.Р.Н.Н-0.0.4.Л.00-1.2 	РС2.3.Н.Р.Н.Н-0.0.4.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.4.Л.00-1.2 	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.4.П.00-1.2 
	Последний этаж	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.т1.Л.00-1.2 	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.т1.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 40 Листов

РС2.3.Н.Р.Н.Н

ПИК | ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=Без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.3.Н.Р.Н.Н-0.0.6.Л.00-1.2 	РС2.3.Н.Р.Н.Н-0.0.6.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.6.Л.00-1.2 	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.6.П.00-1.2 
	Последний этаж	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.т6.Л.00-1.2 	РС2.3.Н.В.Н.Н-0.0.т6.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 41 Листов

РС2.3.Н.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

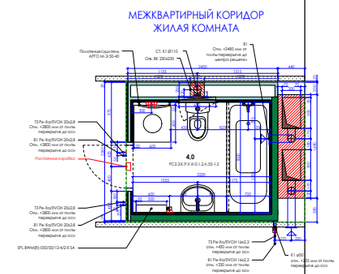
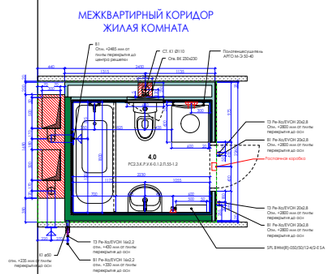
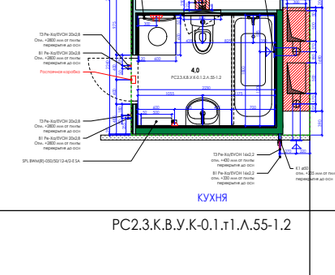
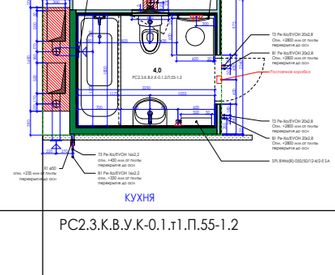
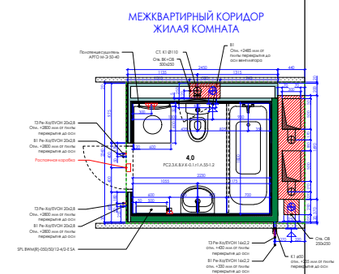
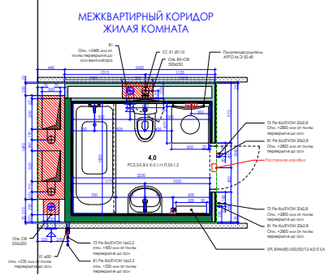
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Нчар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/кухня		
Типовой этаж	РС2.3.К.Р.У.К-0.1.2.Л.55-1.2 	РС2.3.К.Р.У.К-0.1.2.П.55-1.2 
Предпоследний этаж	РС2.3.К.В.У.К-0.1.2.Л.55-1.2 	РС2.3.К.В.У.К-0.1.2.П.55-1.2 
Последний этаж	РС2.3.К.В.У.К-0.1.т1.Л.55-1.2 	РС2.3.К.В.У.К-0.1.т1.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 42 Листов

РС2.3.К.Р.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

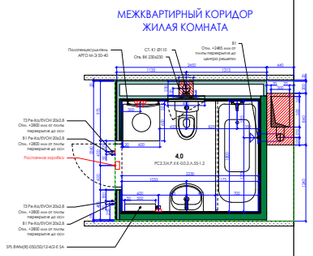
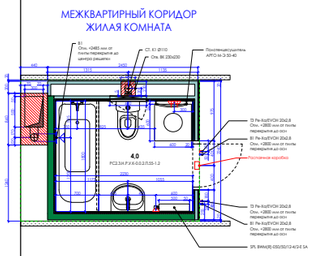
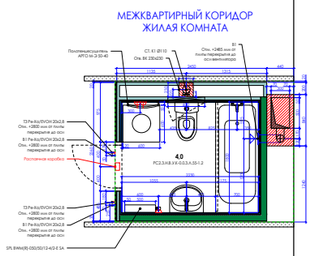
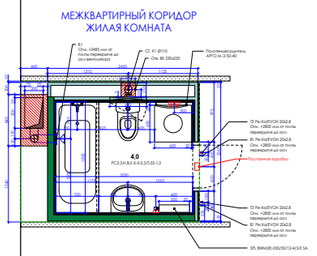
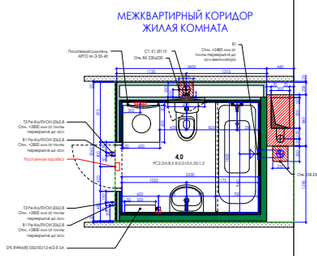
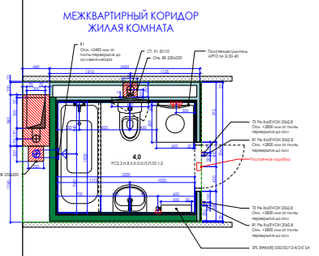
Справ. №

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/комната		
Типовой этаж	РС2.3.К.Р.У.К-0.0.2.Л.55-1.2 	РС2.3.К.Р.У.К-0.0.2.П.55-1.2 
Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.2.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.2.П.55-1.2 
Последний этаж	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.т3.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.т3.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 43 Листов

РС2.3.Н.Р.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=Без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната		
Типовой этаж	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.4.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.4.П.55-1.2 
Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.т1.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.т1.П.55-1.2 
Последний этаж	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.т1.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.т1.П.55-1.2 

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 44 Листов

РС2.3.Н.Р.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.







Справ. №

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.3.К.В.У.К-0.0.6.Л.55-1.2 	РС2.3.К.В.У.К-0.0.6.П.55-1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.6.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.6.П.55-1.2 
	Последний этаж	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.т6.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.У.К-0.0.т6.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 45 Листов

РС2.3.Н.Р.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

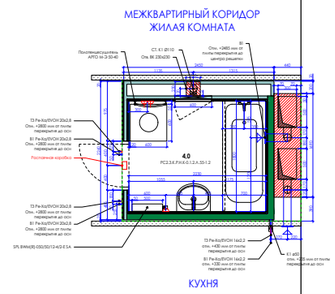
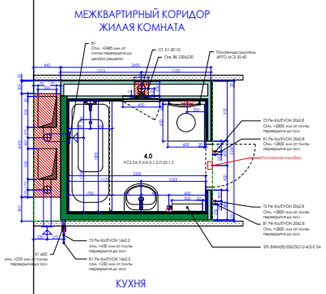
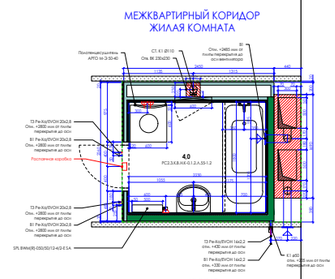
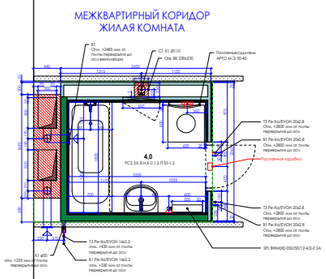
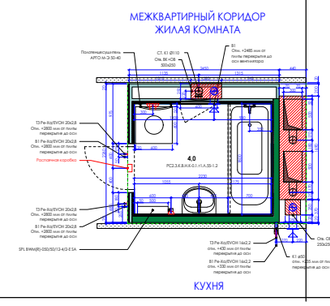
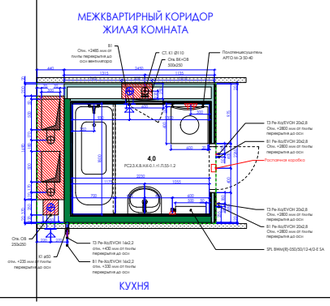
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=Без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/кухня	Типовой этаж	РС2.3.К.Р.Н.К-0.1.2.Л.55-1.2 	РС2.3.К.Р.Н.К-0.1.2.П.55-1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.3.К.В.Н.К-0.1.2.Л.55-1.2 	РС2.3.К.В.Н.К-0.1.2.П.55-1.2 
	Последний этаж	РС2.3.К.В.Н.К-0.1.т1.Л.55-1.2 	РС2.3.К.В.Н.К-0.1.т1.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 46	Листов	
Н. контр.					РС2.3.К.Р.Н.К	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

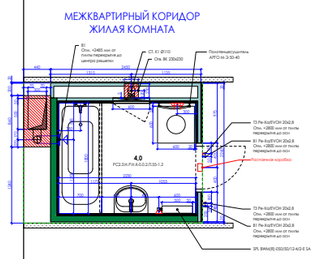
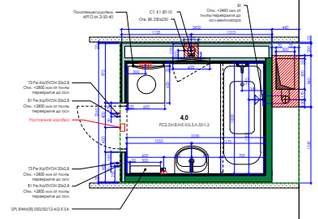
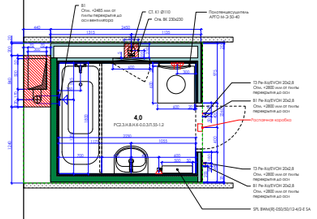
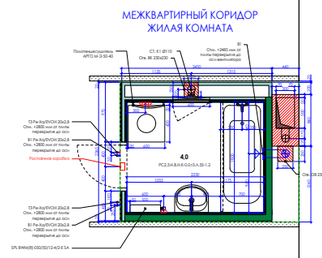
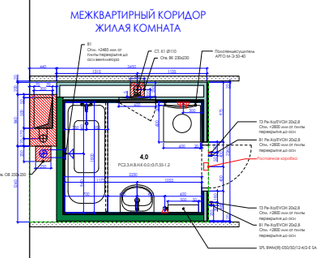
Справ. №

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/комната	Типовой этаж	РС2.3.Н.Р.Н.К-0.0.2.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.Р.Н.К-0.0.2.П.55-1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.2.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.2.П.55-1.2 
	Последний этаж	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.т3.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.т3.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 47 Листов

РС2.3.Н.Р.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.3.Н.Р.Н.К-0.0.4.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.Р.Н.К-0.0.4.П.55-1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.4.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.4.П.55-1.2 
	Последний этаж	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.т1.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.т1.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 48	Листов	
Н. контр.					РС2.3.Н.Р.Н.К	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

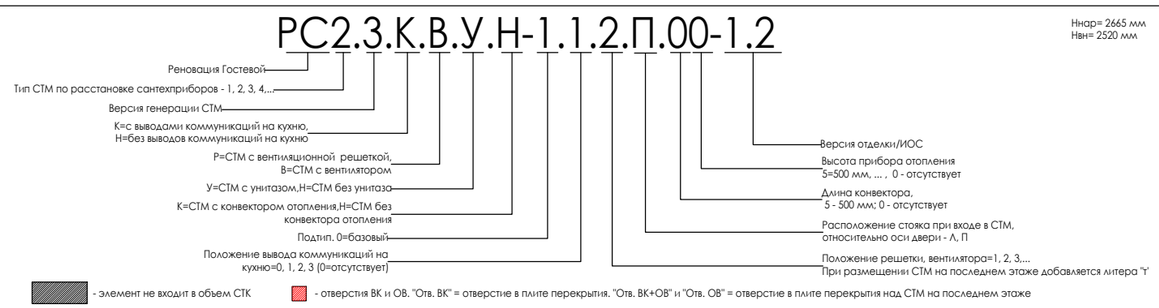
Взам. инв. №







Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №



	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.6.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.6.П.55-1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.т6.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.т6.П.55-1.2 
	Последний этаж	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.т6.Л.55-1.2 	РС2.3.Н.В.Н.К-0.0.т6.П.55-1.2 

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 49 Листов

РС2.3.Н.Р.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.





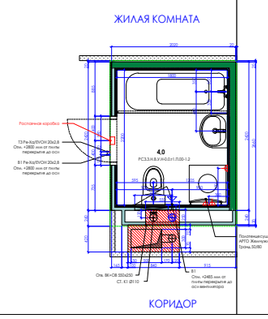
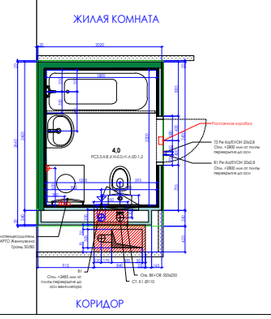
Справ. №

РС3.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната		
Типовой этаж	РС3.3.Н.Р.У.Н-0.0.1.П.00-1.2 	РС3.3.Н.Р.У.Н-0.0.1.Л.00-1.2 
Предпоследний этаж	РС3.3.Н.В.У.Н-0.0.1.П.00-1.2 	РС3.3.Н.В.У.Н-0.0.1.Л.00-1.2 
Последний этаж	РС3.3.Н.В.У.Н-0.0.т1.П.00-1.2 	РС3.3.Н.В.У.Н-0.0.т1.Л.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 50	Листов	
Н. контр.					РС3.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

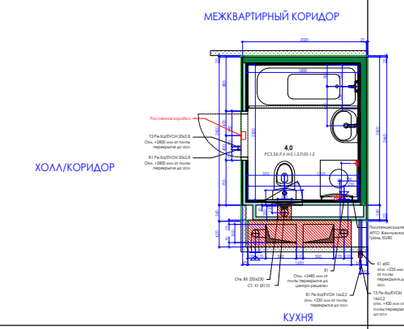
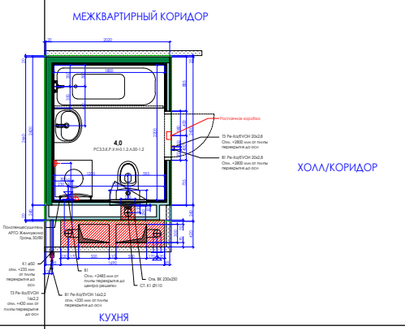
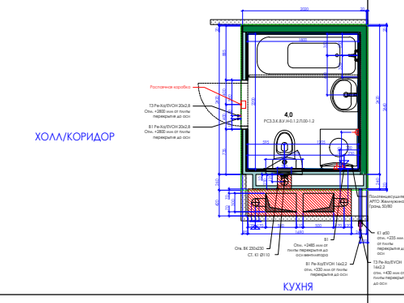
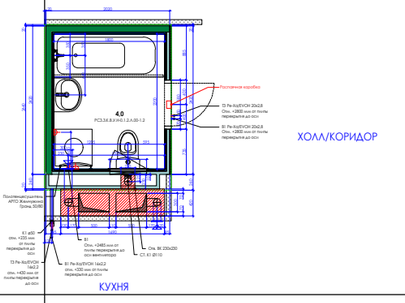
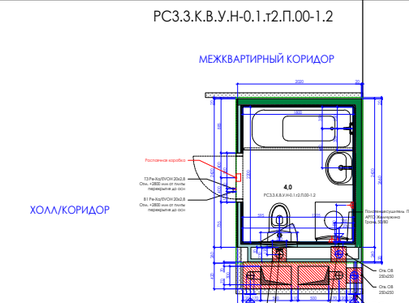
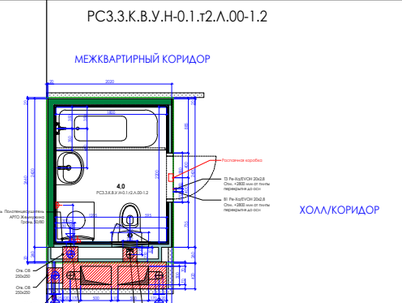
Формат А3

РС3.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "Т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Вариант для однокомнатных квартир, с узким шагом несущих конструкций		
Типовой этаж	РС3.3.К.В.У.Н-0.1.2.П.00-1.2 	РС3.3.К.В.У.Н-0.1.2.Л.00-1.2 
Предпоследний этаж	РС3.3.К.В.У.Н-0.1.2.П.00-1.2 	РС3.3.К.В.У.Н-0.1.2.Л.00-1.2 
Последний этаж	РС3.3.К.В.У.Н-0.1.т2.П.00-1.2 	РС3.3.К.В.У.Н-0.1.т2.Л.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 51	Листов	
Н. контр.					РС3.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС3.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната		
Типовой этаж	РС3.3.Н.Р.Н.Н-0.0.1.П.00-1.2 	РС3.3.Н.Р.Н.Н-0.0.1.Л.00-1.2 
Предпоследний этаж	РС3.3.Н.В.Н.Н-0.0.1.П.00-1.2 	РС3.3.Н.В.Н.Н-0.0.1.Л.00-1.2 
Последний этаж	РС3.3.Н.В.Н.Н-0.0.т1.П.00-1.2 	РС3.3.Н.В.Н.Н-0.0.т1.Л.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 52 Листов

РС3.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

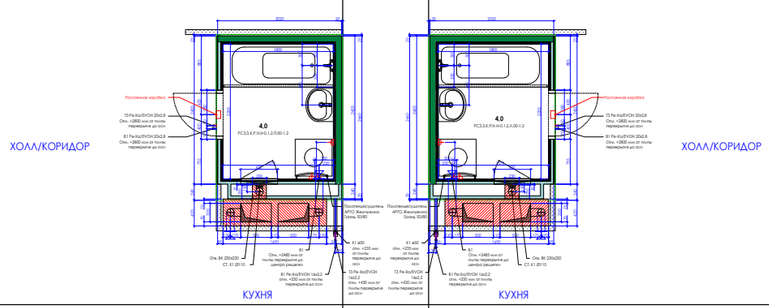
РС3.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

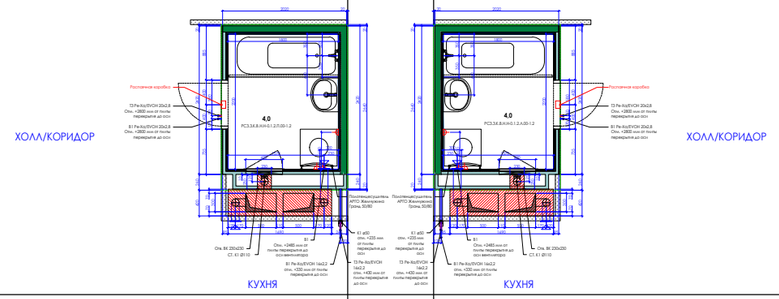
Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

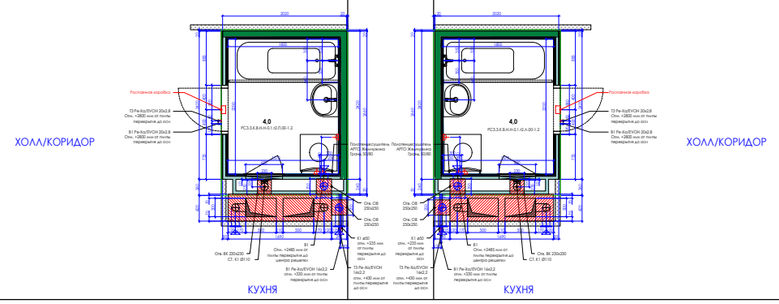
- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "Т"
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Версия отделки/ИОС

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Вариант для однокомнатных квартир, с узким шагом несущих конструкций		
Типовой этаж	РС3.3.К.Р.Н.Н-0.1.2.П.00-1.2	РС3.3.К.Р.Н.Н-0.1.2.Л.00-1.2
Предпоследний этаж	РС3.3.К.В.Н.Н-0.1.2.П.00-1.2	РС3.3.К.В.Н.Н-0.1.2.Л.00-1.2
Последний этаж	РС3.3.К.В.Н.Н-0.1.т2.П.00-1.2	РС3.3.К.В.Н.Н-0.1.т2.Л.00-1.2







Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 53	Листов	
Н. контр.					РС3.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата





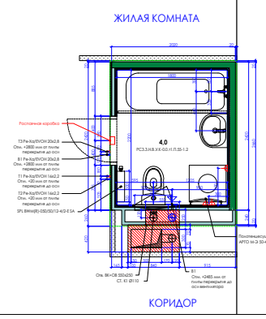
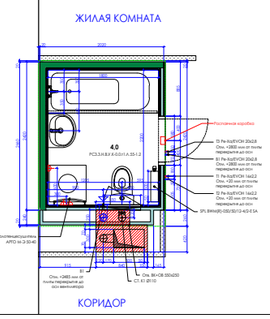
Инв. № подл.

РС3.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната		
Типовой этаж	РС3.3.Н.Р.У.К-0.0.1.П.55-1.2 	РС3.3.Н.Р.У.К-0.0.1.Л.55-1.2 
Предпоследний этаж	РС3.3.Н.В.У.К-0.0.1.П.55-1.2 	РС3.3.Н.В.У.К-0.0.1.Л.55-1.2 
Последний этаж	РС3.3.Н.В.У.К-0.0.т1.П.55-1.2 	РС3.3.Н.В.У.К-0.0.т1.Л.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 54	Листов	
Н. контр.					РС3.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №

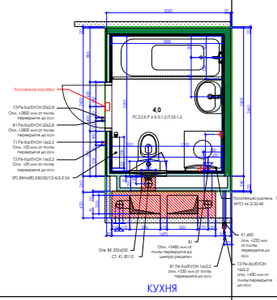
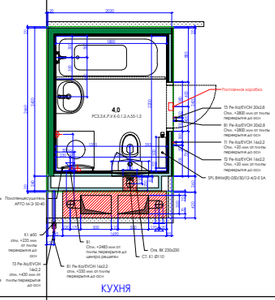
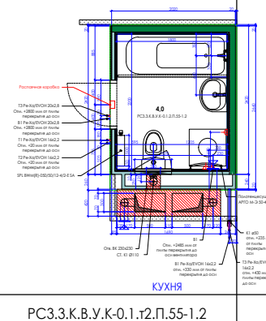
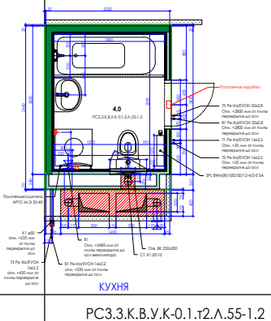
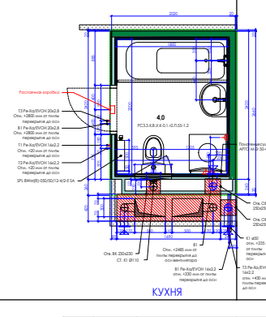
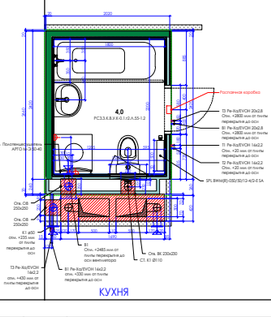
РС3.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

Вариант для однокомнатных квартир, с узким шагом несущих конструкций

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Типовой этаж	РС3.3.К.Р.У.К-0.1.2.П.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.3.К.Р.У.К-0.1.2.Л.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ
Предпоследний этаж	РС3.3.К.В.У.К-0.1.2.П.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.3.К.В.У.К-0.1.2.Л.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ
Последний этаж	РС3.3.К.В.У.К-0.1.т2.П.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.3.К.В.У.К-0.1.т2.Л.55-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 55 Листов

РС3.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС3.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

		Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж	РС3.3.Н.Р.Н.К-0.0.1.П.55-1.2 		РС3.3.Н.Р.Н.К-0.0.1.Л.55-1.2 
	Предпоследний этаж	РС3.3.Н.В.Н.К-0.0.1.П.55-1.2 		РС3.3.Н.В.Н.К-0.0.1.Л.55-1.2 
	Последний этаж	РС3.3.Н.В.Н.К-0.0.т1.П.55-1.2 		РС3.3.Н.В.Н.К-0.0.т1.Л.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 56	Листов	
Н. контр.					РС3.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

РС3.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

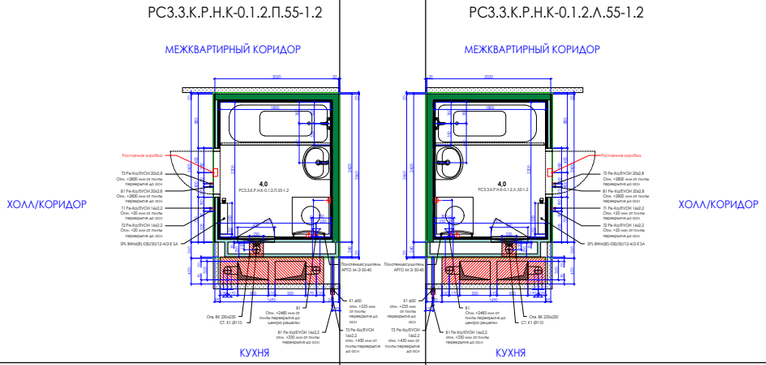
Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

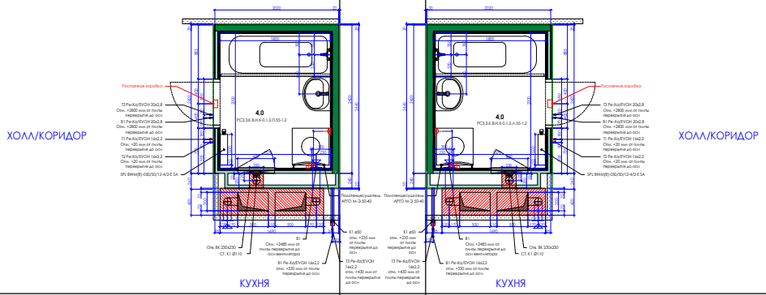
- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухне=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

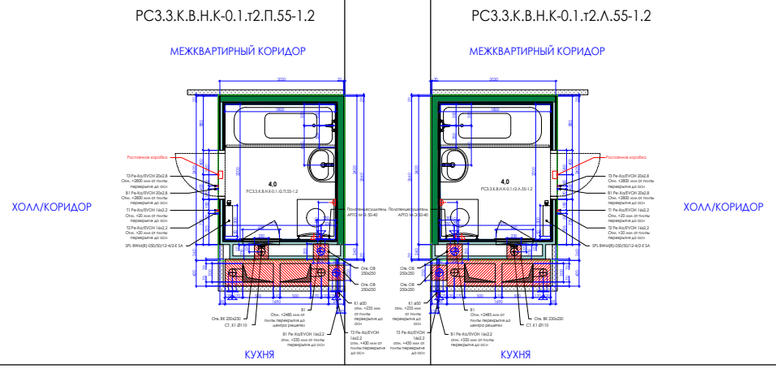
- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

Вариант для однокомнатных квартир, с узким шагом несущих конструкций

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Типовой этаж	РС3.3.К.Р.Н.К-0.1.2.П.55-1.2	РС3.3.К.Р.Н.К-0.1.2.Л.55-1.2
Предпоследний этаж	РС3.3.К.В.Н.К-0.1.2.П.55-1.2	РС3.3.К.В.Н.К-0.1.2.Л.55-1.2
Последний этаж	РС3.3.К.В.Н.К-0.1.т2.П.55-1.2	РС3.3.К.В.Н.К-0.1.т2.Л.55-1.2







Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 57 Листов

РС3.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Реновация Гостевой

Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...

Версия генерации СТМ

К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню

Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором

У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза

К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления

Подтип. 0=базовый

Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)

Версия отделки/ИОС

Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует

Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует

Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П


Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"


Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм


- элемент не входит в объем СТК


- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже


	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку кухня/межквартирный коридор, комната, коридор/кухня	Типовой этаж	РГ1.3.К.Р.У.Н-0.1.4.Л.00-1.2	РГ1.3.К.Р.У.Н-0.1.4.П.00-1.2
	Предпоследний этаж	РГ1.3.К.В.У.Н-0.1.4.Л.00-1.2	РГ1.3.К.В.У.Н-0.1.4.П.00-1.2
	Последний этаж	РГ1.3.К.В.У.Н-0.1.т2.Л.00-1.2	РГ1.3.К.В.У.Н-0.1.т2.П.00-1.2














Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 58 Листов

РГ1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.







Справ. №

РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце жилая комната, коридор/жилая комната, коридор	Типовой этаж	РГ1.3.Н.Р.У.Н-0.0.1.Л.00-1.2 	РГ1.3.Н.Р.У.Н-0.0.1.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РГ1.3.Н.В.У.Н-0.0.1.Л.00-1.2 	РГ1.3.Н.В.У.Н-0.0.1.П.00-1.2 
	Последний этаж	РГ1.3.Н.В.У.Н-0.0.т1.Л.00-1.2 	РГ1.3.Н.В.У.Н-0.0.т1.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 59 Листов

РГ1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку кухня/межквартирный коридор, комната, коридор/кухня	Типовой этаж	РГ1.3.К.Р.У.Н-1.1.4.Л.00-1.2 	РГ1.3.К.Р.У.Н-1.1.4.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.4.Л.00-1.2 	РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.4.П.00-1.2 
	Последний этаж	РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.т2.Л.00-1.2 	РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.т2.П.00-1.2 

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 60	Листов	
Н. контр.					РГ 1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

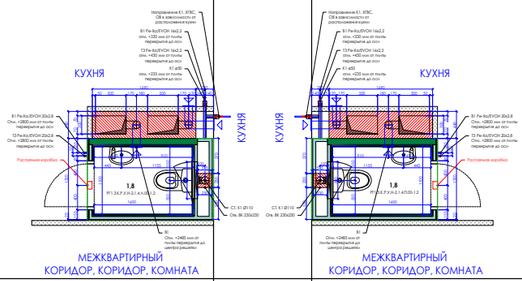
РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

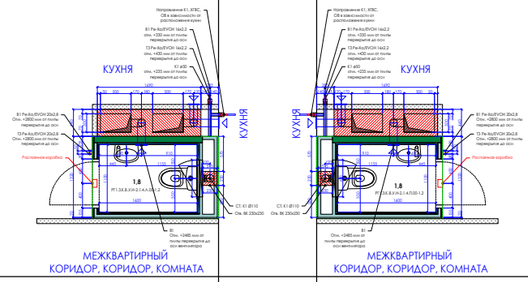
Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

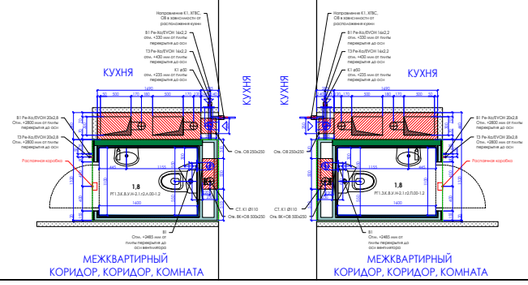
- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку кухня/межквартирный коридор, коридор, комната/кухня	Типовой этаж	РГ1.3.К.Р.У.Н-2.1.4.Л.00-1.2	РГ1.3.К.Р.У.Н-2.1.4.П.00-1.2
	Предпоследний этаж	РГ1.3.К.В.У.Н-2.1.4.Л.00-1.2	РГ1.3.К.В.У.Н-2.1.4.П.00-1.2
	Последний этаж	РГ1.3.К.В.У.Н-2.1.т2.Л.00-1.2	РГ1.3.К.В.У.Н-2.1.т2.П.00-1.2







Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 61 Листов

РГ1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №


РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2


Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм


- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"


- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже


	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку межквартирный коридор, коридор, комната/кухня/кухня	Типовой этаж		
	Предпоследний этаж	РГ1.3.К.В.У.Н-0.2.5.Л.00-1.2	РГ1.3.К.В.У.Н-0.2.5.П.00-1.2
	Последний этаж	РГ1.3.К.В.У.Н-0.2.т3.Л.00-1.2	РГ1.3.К.В.У.Н-0.2.т3.П.00-1.2














Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 62	Листов	
Н. контр.					РГ1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал Формат А3

РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ренвация Гостевой

Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...

Версия генерации СТМ

К=с выводами коммуникаций на кухню,
Н=без выводов коммуникаций на кухню

Р=СТМ с вентиляционной решеткой,
В=СТМ с вентилятором

У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза

К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления

Подтип. 0=базовый

Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)

Версия отделки/ИОС

Высота прибора отопления
5=500 мм, ... , 0 - отсутствует

Длина конвектора,
5 - 500 мм; 0 - отсутствует

Расположение стояка при входе в СТМ,
относительно оси двери - Л, П







Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- элемент не входит в объем СТК

- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

Гостевой санузел
ВБ в торце
жилая комната, коридор/СТМ

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Типовой этаж	РГ1.3.Н.Р.У.Н-1.0.1.Л.00-1.2 		РГ1.3.Н.Р.У.Н-1.0.1.П.00-1.2 
Предпоследний этаж	РГ1.3.Н.В.У.Н-1.0.1.Л.00-1.2 		РГ1.3.Н.В.У.Н-1.0.1.П.00-1.2 
Последний этаж	РГ1.3.Н.В.У.Н-1.0.т1.Л.00-1.2 		РГ1.3.Н.В.У.Н-1.0.т1.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 63 Листов

РГ1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце СТМ/межквартирный коридор, коридор, комната	Типовой этаж	РГ1.3.Н.Р.У.Н-2.0.1.Л.00-1.2 СТМ МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА	РГ1.3.Н.Р.У.Н-2.0.1.П.00-1.2 СТМ МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА
	Предпоследний этаж	РГ1.3.Н.В.У.Н-2.0.1.Л.00-1.2 СТМ МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА	РГ1.3.Н.В.У.Н-2.0.1.П.00-1.2 СТМ МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА
	Последний этаж	РГ1.3.Н.В.У.Н-2.0.т1.Л.00-1.2 СТМ МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА	РГ1.3.Н.В.У.Н-2.0.т1.П.00-1.2 СТМ МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 64 Листов

РГ1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ренвация Гостевой

Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...

Версия генерации СТМ

К=с выводами коммуникаций на кухню,
Н=без выводов коммуникаций на кухню

Р=СТМ с вентиляционной решеткой,
В=СТМ с вентилятором

У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза

К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления

Подтип. 0=базовый

Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)

Версия отделки/ИОС

Высота прибора отопления
5=500 мм, ... , 0 - отсутствует

Длина конвектора,
5 - 500 мм; 0 - отсутствует







Расположение стояка при входе в СТМ,
относительно оси двери - Л, П

Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- элемент не входит в объем СТК

- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку СТМ/жилая комната, коридор	Типовой этаж	РГ1.3.Н.Р.У.Н-1.0.4.Л.00-1.2  	РГ1.3.Н.Р.У.Н-1.0.4.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РГ1.3.Н.В.У.Н-1.0.4.Л.00-1.2  	РГ1.3.Н.В.У.Н-1.0.4.П.00-1.2 
	Последний этаж	РГ1.3.Н.В.У.Н-1.0.т2.Л.00-1.2  	РГ1.3.Н.В.У.Н-1.0.т2.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 65 Листов

РГ1.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РГ1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку межквартирный коридор, коридор, комната/СТМ	**Типовой этаж**	РГ1.3.Н.Р.У.Н-0.0.5.Л.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ	РГ1.3.Н.Р.У.Н-0.0.5.П.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ
	Предпоследний этаж	РГ1.3.Н.В.У.Н-0.0.5.Л.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ	РГ1.3.Н.В.У.Н-0.0.5.П.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ
	Последний этаж	РГ1.3.Н.В.У.Н-0.0.т3.Л.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ	РГ1.3.Н.В.У.Н-0.0.т3.П.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 66	Листов	
Н. контр.					РГ1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ренвация Гостевой

Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...

Версия генерации СТМ

К=с выводами коммуникаций на кухню,
Н=без выводов коммуникаций на кухню

Р=СТМ с вентиляционной решеткой,
В=СТМ с вентилятором

У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза

К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления

Подтип. 0=базовый

Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)

Версия отделки/ИОС

Высота прибора отопления
5=500 мм, ... , 0 - отсутствует

Длина конвектора,
5 - 500 мм; 0 - отсутствует

Расположение стояка при входе в СТМ,
относительно оси двери - Л, П


Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм


- элемент не входит в объем СТК

- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже


	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку кухня/межквартирный коридор, комната, коридор			
Типовой этаж	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.1.3.П.00-1.2		РГ2.3.К.Р.У.Н-0.1.3.Л.00-1.2
Предпоследний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.1.3.П.00-1.2		РГ2.3.К.В.У.Н-0.1.3.Л.00-1.2
Последний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.1.т1.П.00-1.2		РГ2.3.К.В.У.Н-0.1.т1.Л.00-1.2




МЕЖКВАРТИРНЫЙ
КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР



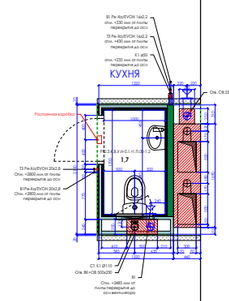
МЕЖКВАРТИРНЫЙ
КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР



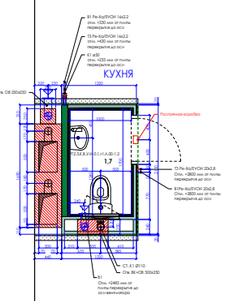
МЕЖКВАРТИРНЫЙ
КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР



МЕЖКВАРТИРНЫЙ
КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР



МЕЖКВАРТИРНЫЙ
КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР



МЕЖКВАРТИРНЫЙ
КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 67 Листов

РГ2.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце жилая комната, коридор/жилая комната, коридор	**Типовой этаж**	РГ2.3.Н.Р.У.Н-0.0.2.П.00-1.2	РГ2.3.Н.Р.У.Н-0.0.2.Л.00-1.2
		 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР	 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РГ2.3.Н.В.У.Н-0.0.2.П.00-1.2	РГ2.3.Н.В.У.Н-0.0.2.Л.00-1.2
		 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР	 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР
	Последний этаж	РГ2.3.Н.В.У.Н-0.0.т2.П.00-1.2	РГ2.3.Н.В.У.Н-0.0.т2.Л.00-1.2
		 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР	 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2		
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 68	Листов
Т. контр.							
Нач.отд.					РГ2.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ
Н. контр.							
Утв.		Родин		02.2025			

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №

РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Реновация Гостевой

Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...

Версия генерации СТМ

К=с выводами коммуникаций на кухню,
Н=без выводов коммуникаций на кухню

Р=СТМ с вентиляционной решеткой,
В=СТМ с вентилятором

У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза

К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления

Подтип. 0=базовый

Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)

Версия отделки/ИОС

Высота прибора отопления
5=500 мм, ... , 0 - отсутствует

Длина конвектора,
5 - 500 мм; 0 - отсутствует

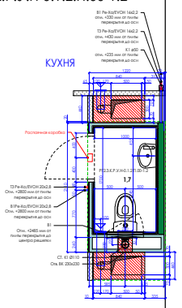
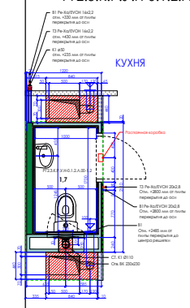
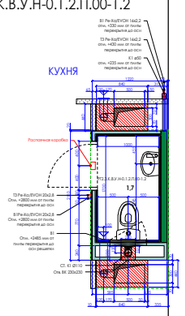
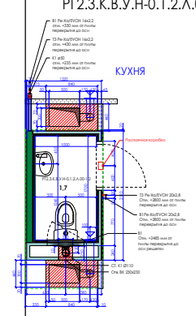
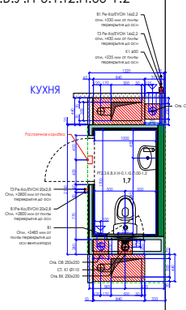
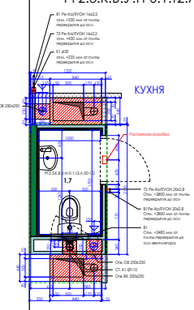
Расположение стояка при входе в СТМ,
относительно оси двери - Л, П

Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- элемент не входит в объем СТК

- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце кухня/межквартирный коридор, комната, коридор	Типовой этаж	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.1.2.П.00-1.2  	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.1.2.Л.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.1.2.П.00-1.2  	РГ2.3.К.В.У.Н-0.1.2.Л.00-1.2 
	Последний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.1.т2.П.00-1.2  	РГ2.3.К.В.У.Н-0.1.т2.Л.00-1.2 

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 69 Листов

РГ2.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

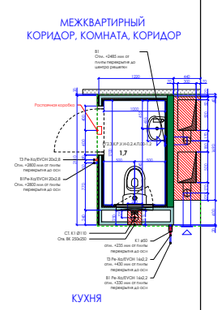
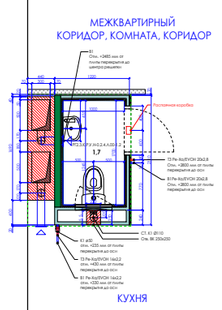
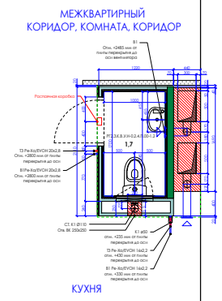
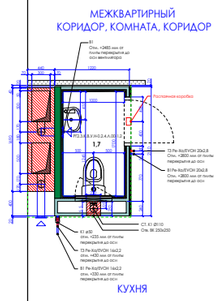


Копировал Формат А3

РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку межквартирный коридор, комната, коридор/кухня	**Типовой этаж**	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.2.4.П.00-1.2	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.2.4.Л.00-1.2
			
	Предпоследний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.2.4.П.00-1.2	РГ2.3.К.В.У.Н-0.2.4.Л.00-1.2
			
	Последний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.2.т1.П.00-1.2	РГ2.3.К.В.У.Н-0.2.т1.Л.00-1.2
			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 70 Листов

РГ2.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Реновация Гостевой

Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...

Версия генерации СТМ

К=с выводами коммуникаций на кухню,
Н=без выводов коммуникаций на кухню

Р=СТМ с вентиляционной решеткой,
В=СТМ с вентилятором

У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза

К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления

Подтип. 0=базовый

Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)

Версия отделки/ИОС

Высота прибора отопления
5=500 мм, ... , 0 - отсутствует

Длина конвектора,
5 - 500 мм; 0 - отсутствует







Расположение стояка при входе в СТМ,
относительно оси двери - Л, П

Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- элемент не входит в объем СТК

- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце кухня/межквартирный коридор, комната, коридор	Типовой этаж	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.2.2.П.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.2.2.Л.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ
	Предпоследний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.2.2.П.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ	РГ2.3.К.В.У.Н-0.2.2.Л.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ
	Последний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.2.т2.П.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ	РГ2.3.К.В.У.Н-0.2.т2.Л.00-1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 71	Листов	
Нач.отд.					РГ2.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Н. контр.								
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Реновация Гостевой

Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...

Версия генерации СТМ

К=с выводами коммуникаций на кухню,
Н=без выводов коммуникаций на кухню

Р=СТМ с вентиляционной решеткой,
В=СТМ с вентилятором

У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза

К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления

Подтип. 0=базовый

Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)

Версия отделки/ИОС

Высота прибора отопления
5=500 мм, ... , 0 - отсутствует

Длина конвектора,
5 - 500 мм; 0 - отсутствует

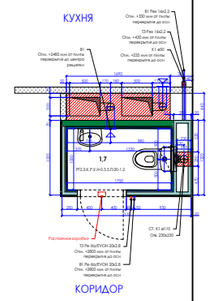
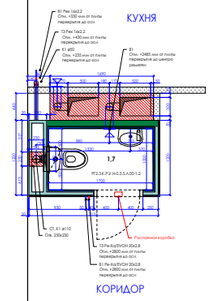




Расположение стояка при входе в СТМ,
относительно оси двери - Л, П

Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- элемент не входит в объем СТК

- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку кухня/межквартирный коридор, комната, коридор			
Типовой этаж	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.3.5.П.00-1.2		РГ2.3.К.Р.У.Н-0.3.5.Л.00-1.2
			
Предпоследний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.3.5.П.00-1.2		РГ2.3.К.В.У.Н-0.3.5.Л.00-1.2
			
Последний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.3.т1.П.00-1.2		РГ2.3.К.В.У.Н-0.3.т1.Л.00-1.2
			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 72 Листов

РГ 2.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку кухня/межквартирный коридор, комната, коридор			
Типовой этаж	РГ2.3.К.Р.У.Н-1.1.3.П.00-1.2 		РГ2.3.К.Р.У.Н-1.1.3.Л.00-1.2 
Предпоследний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.3.П.00-1.2 		РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.3.Л.00-1.2 
Последний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.т1.П.00-1.2 		РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.т1.Л.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 73	Листов	
Нач.отд.					РГ2.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Н. контр.								
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Перв. примен.

Справ. №

РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Реновация Гостевой

Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...

Версия генерации СТМ

К=с выводами коммуникаций на кухню,
Н=без выводов коммуникаций на кухню

Р=СТМ с вентиляционной решеткой,
В=СТМ с вентилятором

У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза

К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления

Подтип. 0=базовый

Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)

Версия отделки/ИОС

Высота прибора отопления
5=500 мм, ... , 0 - отсутствует

Длина конвектора,
5 - 500 мм; 0 - отсутствует

Расположение стояка при входе в СТМ,
относительно оси двери - Л, П

Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- элемент не входит в объем СТК

- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце кухня/межквартирный коридор, комната, коридор	Типовой этаж	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.4.6.П.00-1.2	РГ2.3.К.Р.У.Н-0.4.6.Л.00-1.2
	Предпоследний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.4.6.П.00-1.2	РГ2.3.К.В.У.Н-0.4.6.Л.00-1.2
	Последний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-0.4.т7.П.00-1.2	РГ2.3.К.В.У.Н-0.4.т7.Л.00-1.2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 74	Листов	
Нач.отд.					РГ2.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Н. контр.								
Утв.		Родин		02.2025				

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

РГ2.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Реновация Гостевой

Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...

Версия генерации СТМ

К=с выводами коммуникаций на кухню,
Н=без выводов коммуникаций на кухню

Р=СТМ с вентиляционной решеткой,
В=СТМ с вентилятором

У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза

К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления

Подтип. 0=базовый

Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)

Версия отделки/ИОС

Высота прибора отопления
5=500 мм, ... , 0 - отсутствует

Длина конвектора,
5 - 500 мм; 0 - отсутствует

Расположение стояка при входе в СТМ,
относительно оси двери - Л, П

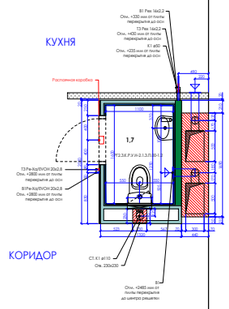
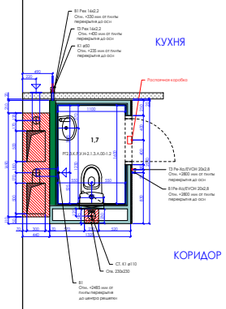
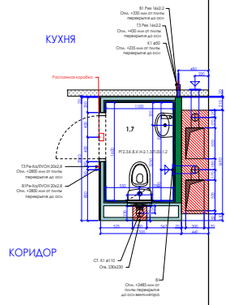
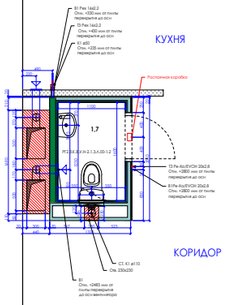


Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

Ннар= 2665 мм
Ивн= 2520 мм

- элемент не входит в объем СТК

- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

Гостевой санузел
ВБ сбоку
кухня/межквартирный
коридор, комната, коридор

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Типовой этаж	РГ2.3.К.Р.У.Н-2.1.3.П.00-1.2 		РГ2.3.К.Р.У.Н-2.1.3.Л.00-1.2 
Предпоследний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-2.1.3.П.00-1.2 		РГ2.3.К.В.У.Н-2.1.3.Л.00-1.2 
Последний этаж	РГ2.3.К.В.У.Н-2.1.т1.П.00-1.2 		РГ2.3.К.В.У.Н-2.1.т1.Л.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Коротков		02.2025
Пров.		Нетесов		02.2025
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		02.2025

ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 75 Листов

РГ2.3

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


РР1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2


Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм


- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"


- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

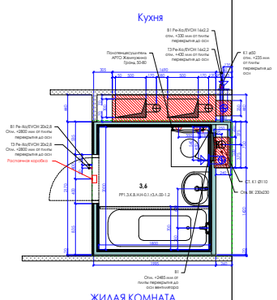
	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ с торца комната/кухня	Типовой этаж	РР1.3.К.Р.Н.Н-0.1.4.Л.00-1.2	РР1.3.К.Р.Н.Н-0.1.4.П.00-1.2
	Предпоследний этаж	РР1.3.К.В.Н.Н-0.1.4.Л.00-1.2	РР1.3.К.В.Н.Н-0.1.4.П.00-1.2
	Последний этаж	РР1.3.К.В.Н.Н-0.1.т3.Л.00-1.2	РР1.3.К.В.Н.Н-0.1.т3.П.00-1.2

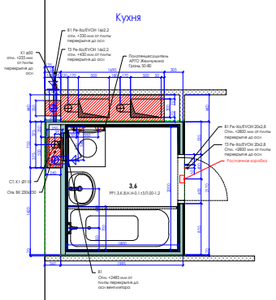












Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 76	Листов	
Н. контр.					РР1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РР1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ в коридоре комната/комната	Типовой этаж	РР1.3.Н.Р.Н.Н-0.0.3.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.Р.Н.Н-0.0.3.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РР1.3.Н.В.Н.Н-0.0.3.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.Н-0.0.3.П.00-1.2 
	Последний этаж	РР1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т3.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т3.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 77	Листов	
Т. контр.					РР1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Н. контр.								
Утв.		Родин		02.2025				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал







Формат А3

РР1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухне=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ с торца комната/комната	Типовой этаж	РР1.3.Н.Р.Н.Н-1.0.2.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.Р.Н.Н-1.0.2.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РР1.3.Н.В.Н.Н-1.0.2.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.Н-1.0.2.П.00-1.2 
	Последний этаж	РР1.3.Н.В.Н.Н-1.0.т2.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.Н-1.0.т2.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 78	Листов	
Н. контр.					РР1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РР1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ за раковиной комната/комната	Типовой этаж	РР1.3.Н.Р.Н.Н-0.0.1.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.Р.Н.Н-0.0.1.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РР1.3.Н.В.Н.Н-0.0.1.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.Н-0.0.1.П.00-1.2 
	Последний этаж	РР1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т1.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.Н-0.0.т1.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 79	Листов	
Н. контр.					РР1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3


РР1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

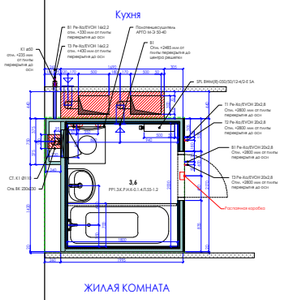
Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм


- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"


- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже


	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ с торца комната/кухня	Типовой этаж	РР1.3.К.Р.Н.К-0.1.4.Л.55-1.2	РР1.3.К.Р.Н.К-0.1.4.П.55-1.2
	Предпоследний этаж	РР1.3.К.В.Н.К-0.1.4.Л.55-1.2	РР1.3.К.В.Н.К-0.1.4.П.55-1.2
	Последний этаж	РР1.3.К.В.Н.К-0.1.т3.Л.55-1.2	РР1.3.К.В.Н.К-0.1.т3.П.55-1.2

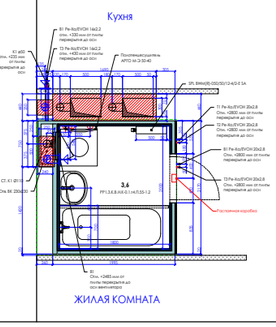












Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025				
Т. контр.						Лист 80	Листов	
Н. контр.					РР1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал







Формат А3

РР1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаз
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ в коридоре комната/комната		
Типовой этаж	РР1.3.Н.Р.Н.К-0.0.3.Л.55-1.2 	РР1.3.Н.Р.Н.К-0.0.3.П.55-1.2 
Предпоследний этаж	РР1.3.Н.В.Н.К-0.0.3.Л.55-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.К-0.0.3.П.55-1.2 
Последний этаж	РР1.3.Н.В.Н.К-0.0.т3.Л.55-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.К-0.0.т3.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 81	Листов	
Т. контр.								
Н. контр.					РР1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №


РР1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2


Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм


- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"


- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже


	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ с торца комната/комната	Типовой этаж	РР1.3.Н.Р.Н.К-1.0.2.Л.55-1.2	РР1.3.Н.Р.Н.К-1.0.2.П.55-1.2
	Предпоследний этаж	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.2.Л.55-1.2	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.2.П.55-1.2
	Последний этаж	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.т2.Л.55-1.2	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.т2.П.55-1.2














Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2		
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 82	Листов
Т. контр.							
Н. контр.					РР1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ
Утв.		Родин		02.2025			

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РР1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаз
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ за раковиной комната/комната	Типовой этаж	РР1.3.Н.Р.Н.К-0.0.1.Л.55-1.2 	РР1.3.Н.Р.Н.К-0.0.1.П.55-1.2 
	Предпоследний этаж	РР1.3.Н.В.Н.К-0.0.1.Л.55-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.К-0.0.1.П.55-1.2 
	Последний этаж	РР1.3.Н.В.Н.К-0.0.т1.Л.55-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.К-0.0.т1.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 83	Листов	
Т. контр.					РР1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Н. контр.								
Утв.		Родин		02.2025				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

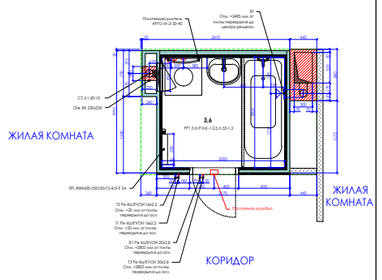
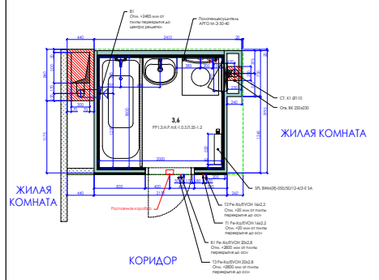
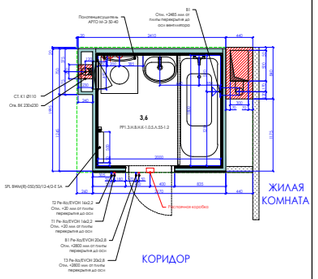
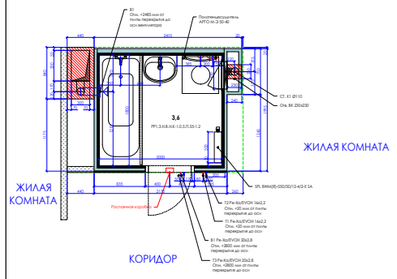
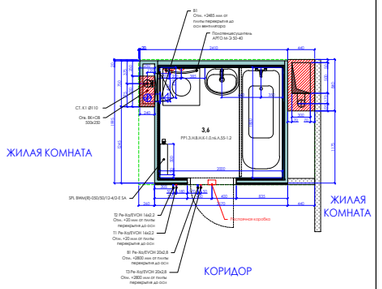
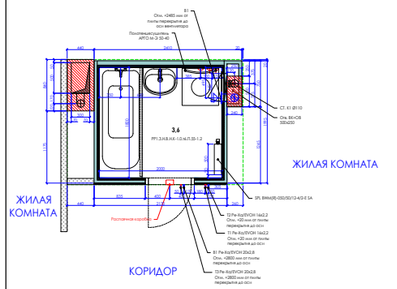
Формат А3

РР1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ с торца комната/комната	Типовой этаж	РР1.3.Н.Р.Н.К-1.0.5.Л.55-1.2 	РР1.3.Н.Р.Н.К-1.0.5.П.55-1.2 
	Предпоследний этаж	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.5.Л.55-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.5.П.55-1.2 
	Последний этаж	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.т6.Л.55-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.К-1.0.т6.П.55-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 84	Листов	
Т. контр.								
Н. контр.					РР1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Копировал

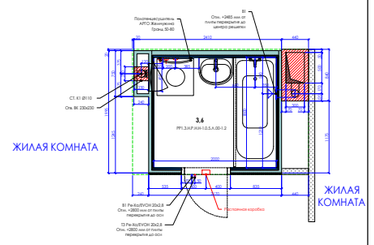
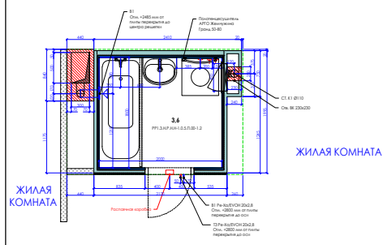
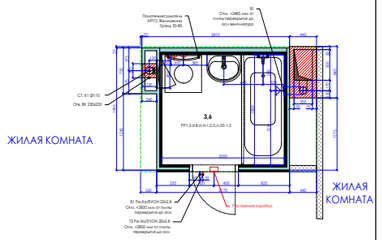
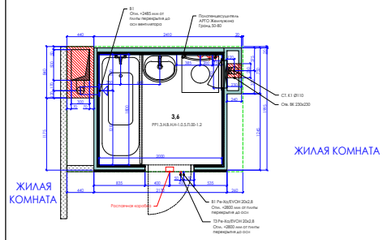
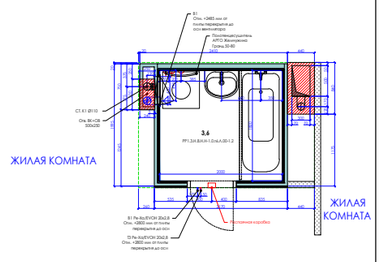
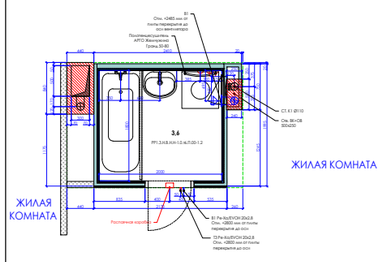
Формат А3

РР1.3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Гостевой
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- Версия генерации СТМ
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Версия отделки/ИОС
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ с торца комната/комната	Типовой этаж	РР1.3.Н.Р.Н.Н-1.0.5.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.Р.Н.Н-1.0.5.П.00-1.2 
	Предпоследний этаж	РР1.3.Н.В.Н.Н-1.0.5.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.Н-1.0.5.П.00-1.2 
	Последний этаж	РР1.3.Н.В.Н.Н-1.0.т6.Л.00-1.2 	РР1.3.Н.В.Н.Н-1.0.т6.П.00-1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.3.1.2			
Разраб.		Коротков		02.2025	Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		02.2025		Лист 85	Листов	
Т. контр.								
Н. контр.					РР1.3	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		02.2025				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3