
Вариант 1

Для зданий до 10 этажей включительно и ниже с двойным парапетом, техническим этажом, с наружной панелью НП1.1

(отметки даны при высоте 1го этажа +4,800)

9+1 этаж

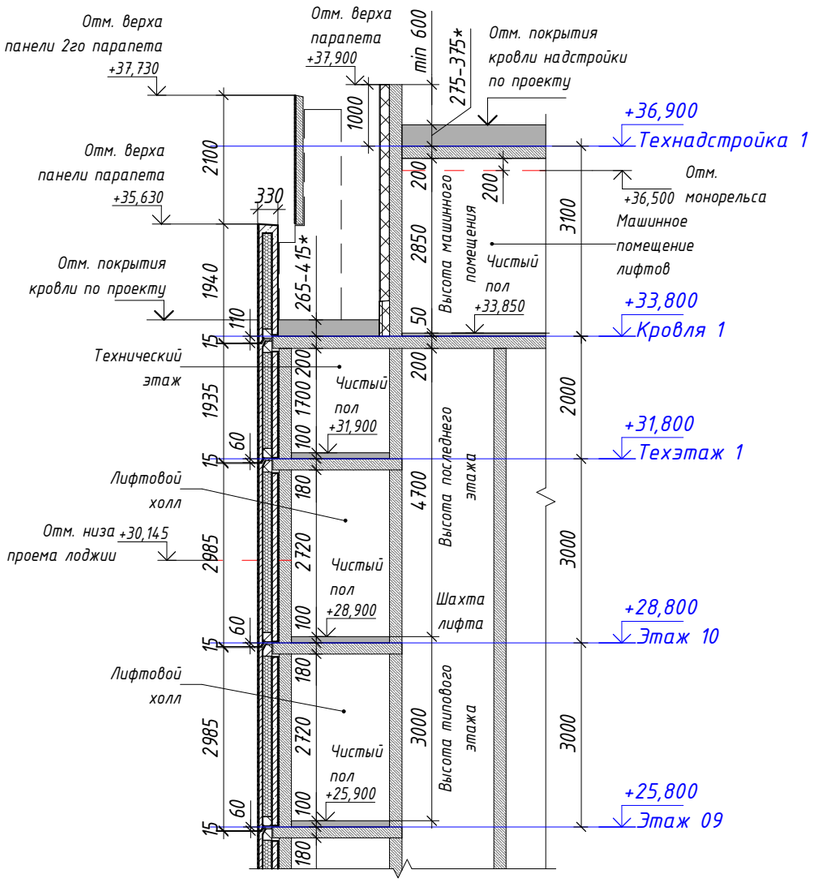


Вариант 2

Для зданий выше 10 этажей, с техническим этажом, с наружной панелью НП1.1

(отметки даны при высоте 1го этажа +4,800)

23+1 этаж

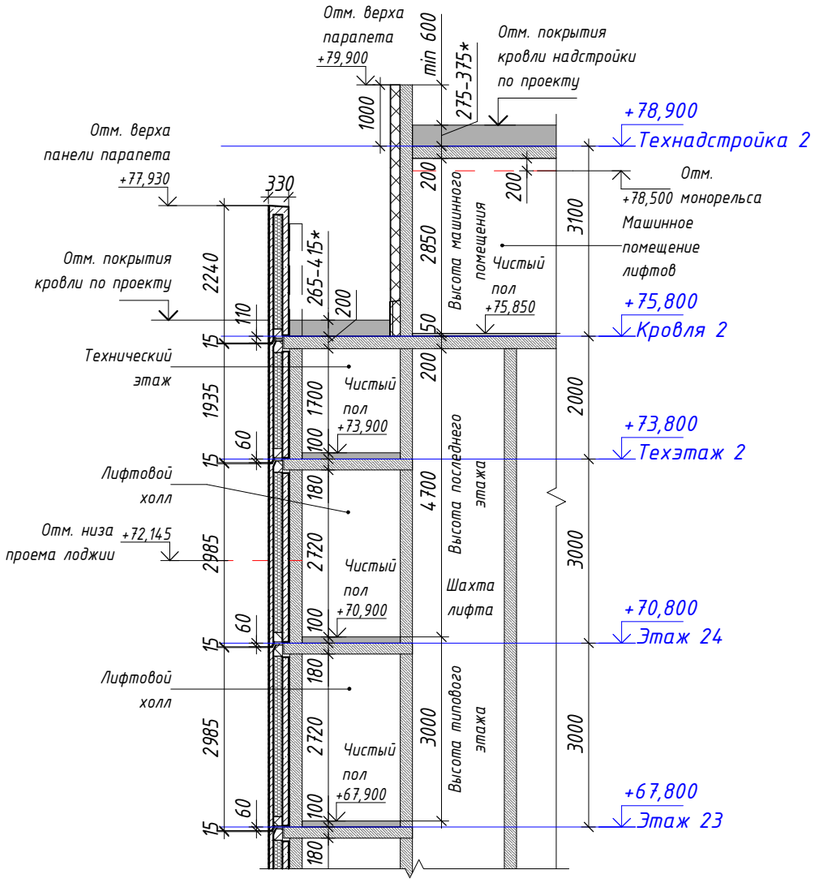


Вариант 3

Для зданий до 10 этажей включительно и ниже с двойным парапетом, без технического этажа, с наружной панелью НП1.1

(отметки даны при высоте 1го этажа +4,800)

9+1 этаж

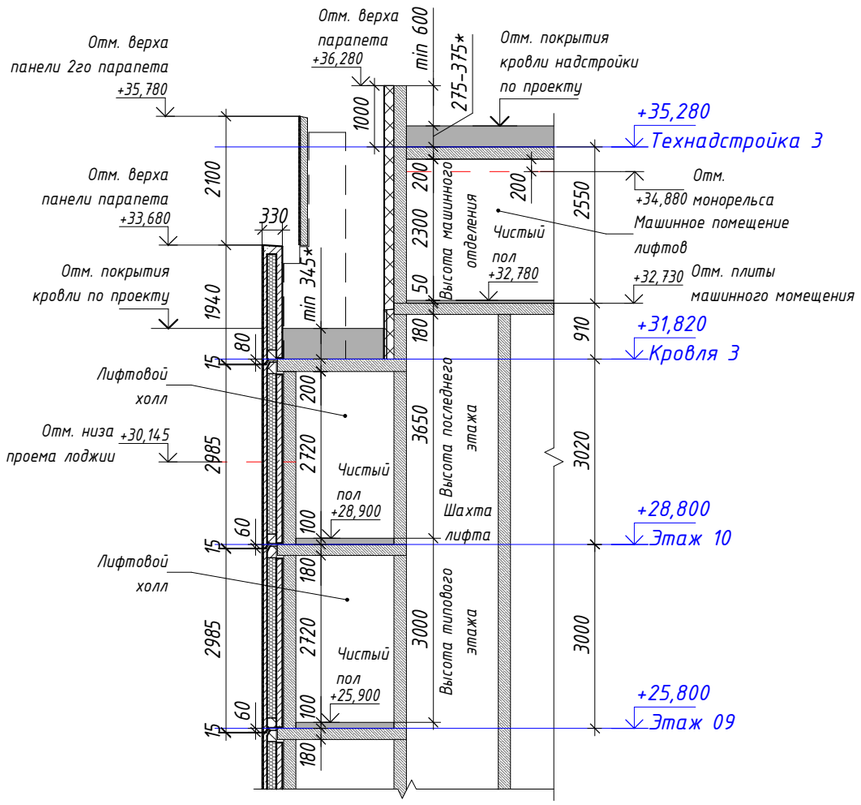


Вариант 4

Для зданий выше 10 этажей, без технического этажа, с наружной панелью НП1.1

(отметки даны при высоте 1го этажа +4,800)

23+1 этаж

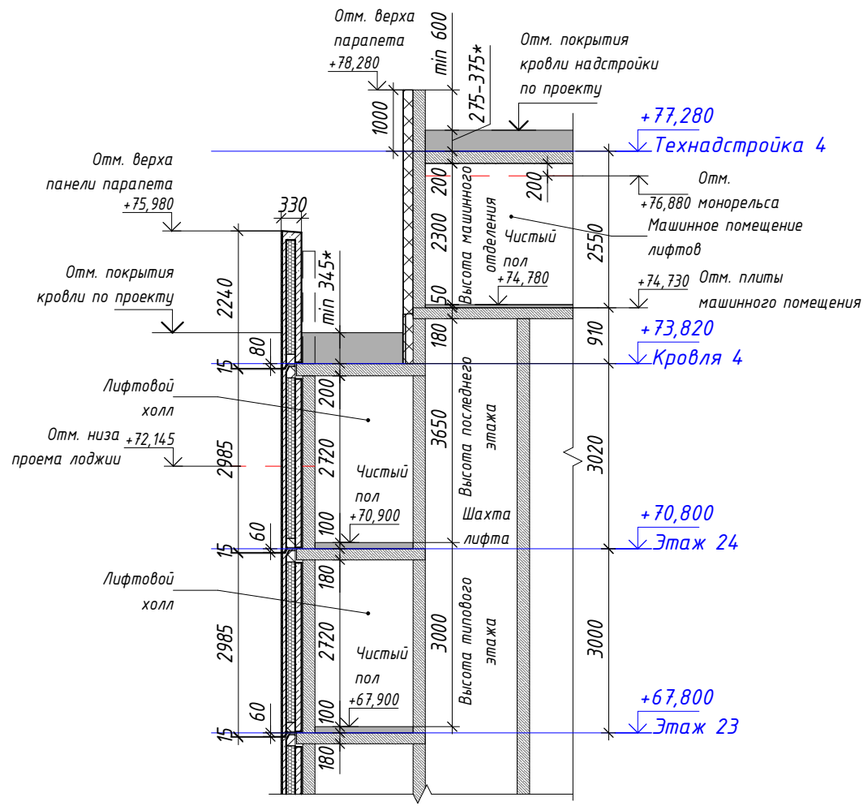


МФС | Генеральный Подрядчик	Сечения по технадстройкам	Вариант 3, 4	

Вариант 5

Для зданий до 10 этажей включительно и ниже с двойным парапетом, техническим этажом, с наружной панелью НП1.1, в случае когда нет места для устройства контрфорсов для устройства двойных парапетов между парапетом и надстройкой (отметки даны при высоте 1го этажа +4,800)


9+1 этаж

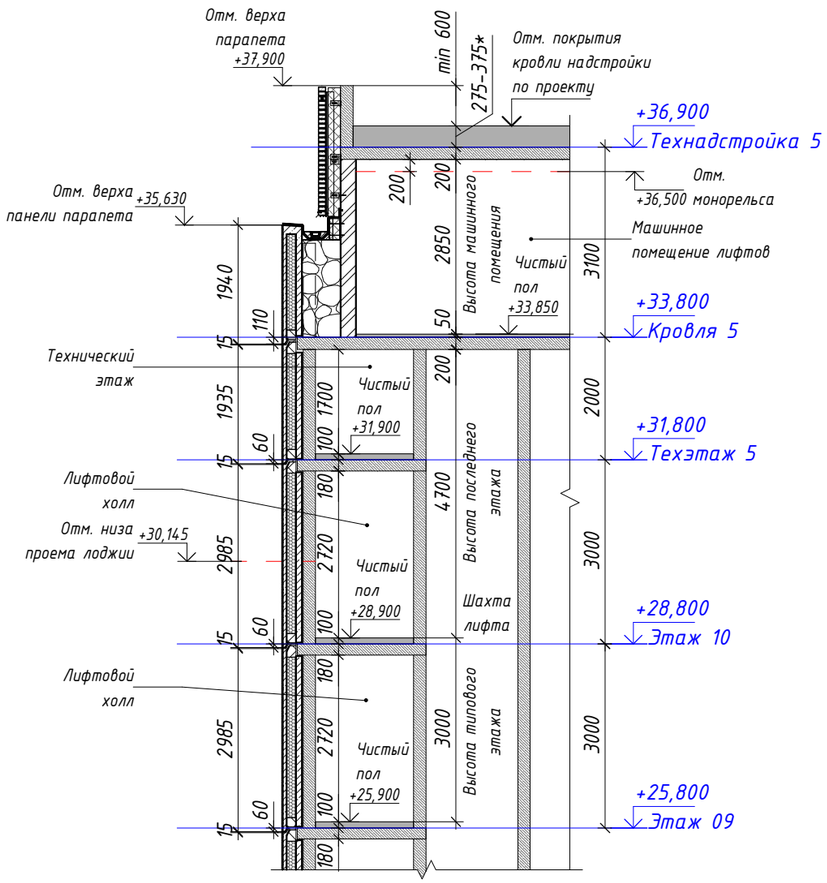

Вариант 6


Для зданий выше 10 этажей, с техническим этажом, с заглубленным машинным помещением (шахта лифта у фасадной стены), с наружной панелью НП1.1 (отметки даны при высоте 1го этажа +4,800)

23+1 этаж

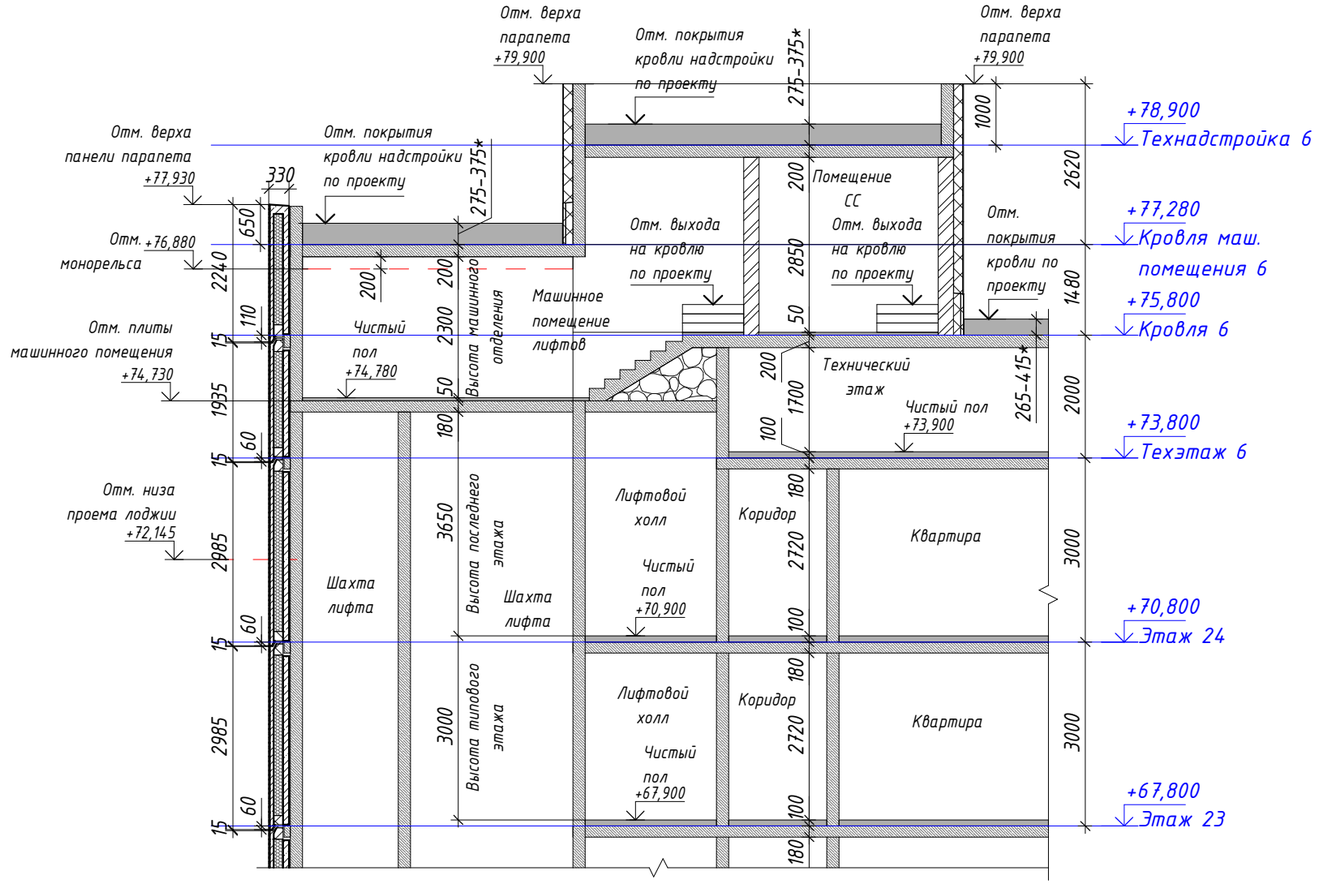

Вариант 7

Для зданий до 10 этажей включительно и ниже
с двойным парапетом, без технического этажа, с наружной
панелью НП1.1, с лифтами без машинного помещения
(отметки даны при высоте 1го этажа +4,800)
9+1 этаж

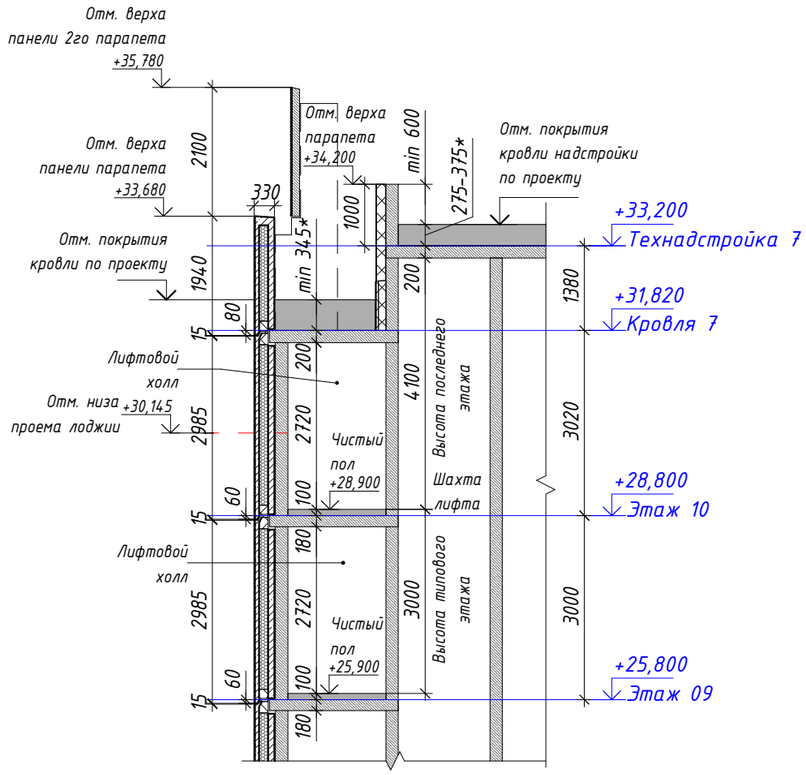

Вариант 8

Для зданий выше 10 этажей, без технического
этажа, с наружной панелью НП1.1, с лифтами без
машинного помещения
(отметки даны при высоте 1го этажа +4,800)
23+1 этаж

