МФС | Генеральный Подрядчик

АИ

Правила размещения грязезащитной решетки МОП (мест общего пользования)

Для объектов Реновации

ЖД-ПП-РЕН-АИ-ГР.МОП

Разработано: Отдел стандартизации

Версия 1
09/2024

1. Общие правила

1.1. Грязезащитная решетка РГ-01 располагается в одинарном тамбуре либо, в случае сдвоенного тамбура, только в первом, граничащем с улицей тамбуре.

1.2. Перед укладкой решетки выполняется устройство приямка, облицованного керамогранитом КГП-01 и обрамленного Г-образным металлическим профилем ПМ-09, см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО Каталог отделочных материалов и оборудования.

2. Основной вариант (применяется по умолчанию)

2.1. В соответствии с п. 6.1.8, п. 6.2.3 СП 59.13330.2020 в жилых зданиях тактильные напольные указатели не предусматриваются. Следовательно, расположение грязезащитной решетки выполняется без учета требований к навигации для инвалидов.

2.2. Грязезащитная решетка предусматривается на ширину дверного проема и на всю длину тамбура, от стоек наружной витражной конструкции до стены (см. рис.1) или до стоек противоположной витражной конструкции (см. рис.2), см. ЖД-ТАС-РЕН-АИ-ТУ. Альбом типовых узлов. Версия 2.

2.3. Минимальная ширина участка пола тамбура между приямком грязезащитной решетки и стеной тамбура 100 мм (см. рис.2). При невозможности соблюдения данного требования грязезащитная решетка выполняется до стены тамбура.

2.4. Для поворотной конфигурации тамбура грязезащитная решетка выполняется длиной до границы дверного проема внутренней витражной конструкции (см. рис.1), при этом минимальная ширина участка пола между приямком грязезащитной решетки и противоположной от входа стеной тамбура 300 мм. При невозможности соблюдения данного требования грязезащитная решетка выполняется до стены тамбура.

3. Альтернативный вариант (в случае предъявления МГЭ требований к размещению тактильных напольных указателей в МОП)

3.1. Грязезащитная решетка РГ-01 выполняет роль тактильного напольного указателя (в соответствии с п. 6.1.8 СП 59.13330.2020) и размещается с учетом требований к ним.

3.2. В соответствии с п.4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018 при открывании двери "от себя" грязезащитная решетка располагается на расстоянии 300 мм от плоскости дверного полотна в закрытом состоянии (см. рис.3, 4).

3.3. В соответствии с п.4.3.2 ГОСТ Р 52875-2018 при открывании двери "на себя" грязезащитная решетка располагается на расстоянии, равном ширине полотна двери от стоек витражной конструкции (см. рис.3, 4).

3.4. Грязезащитная решетка предусматривается на ширину дверного проема (см. рис.3, 4).

3.5. Минимальная ширина участка пола тамбура между приямком грязезащитной решетки и стеной тамбура 100 мм (см. рис.4). При невозможности соблюдения данного требования грязезащитная решетка выполняется до стены тамбура.

3.6. Для поворотной конфигурации тамбура грязезащитная решетка выполняется длиной до границы дверного проема внутренней витражной конструкции (см. рис.1), при этом минимальная ширина участка пола между приямком грязезащитной решетки и противоположной от входа стеной тамбура 300 мм. При невозможности соблюдения данного требования грязезащитная решетка выполняется до стены тамбура.

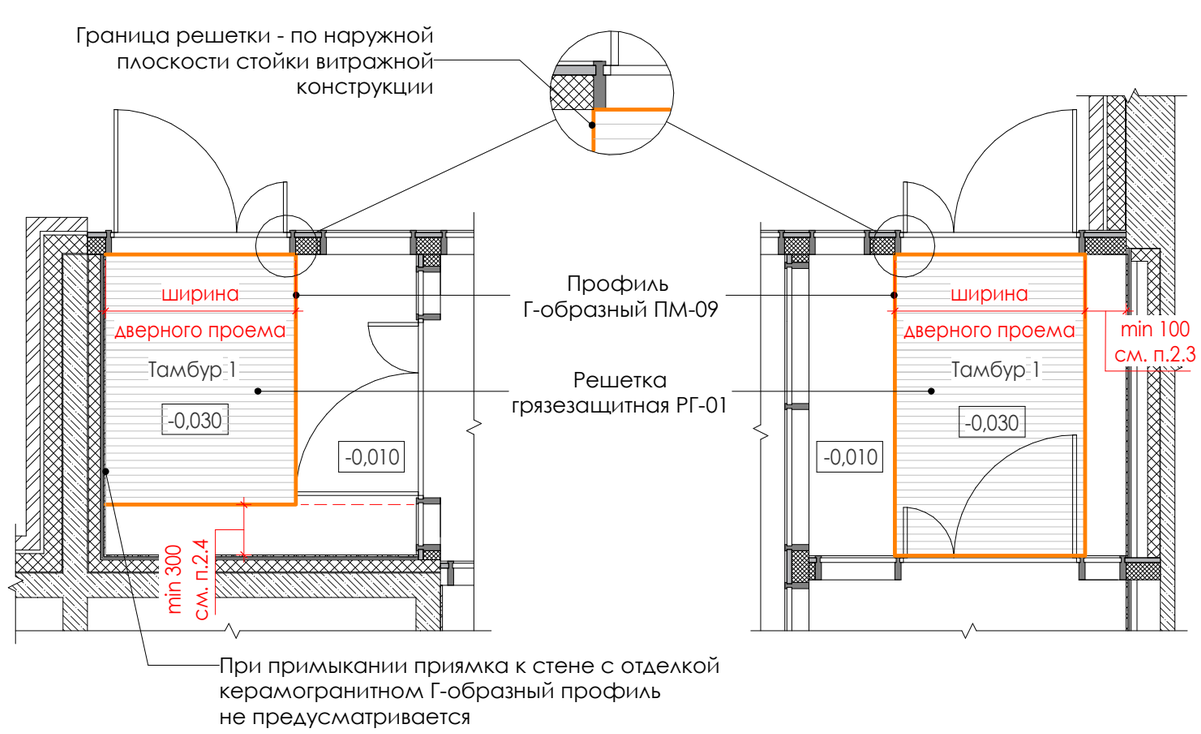


Рис.1. Основной вариант. Фрагмент плана входной группы с поворотным тамбуром

Рис.2. Основной вариант. Фрагмент плана входной группы с прямым тамбуром

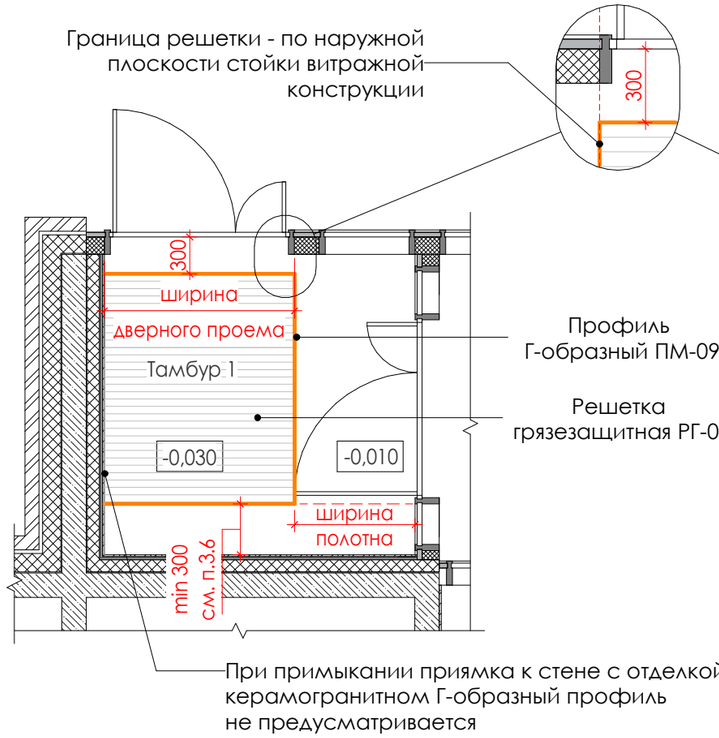


Рис.3. Альтернативный вариант. Фрагмент плана входной группы с поворотным тамбуром

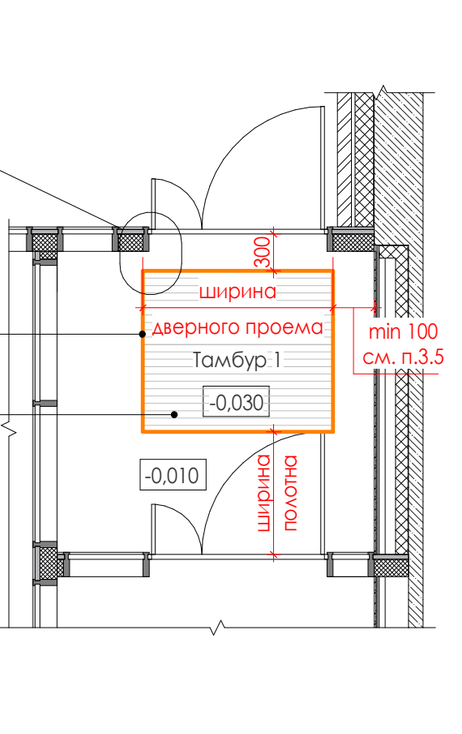


Рис.4. Альтернативный вариант. Фрагмент плана входной группы с прямым тамбуром