МФС | Генеральный Подрядчик

ВК

Стандарт на размещение точек подключения ХВС, ГВС и канализации.

Для объектов Реновации


ЖД-ТА-РЕН-ИОС-ВК.РТП

Разработано: Отдел стандартизации

Версия 3
10/2024


С/у основной в строительном исполнении.

Раковина с пьедесталом

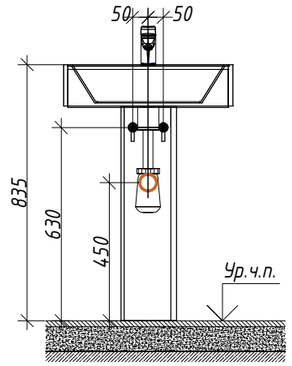


Состав узла:
-Раковина СТ-05
-Пьедестал для раковины СТ-06
-Смеситель СТ-16
-Сифон бутылочный СТ-23

Унитаз

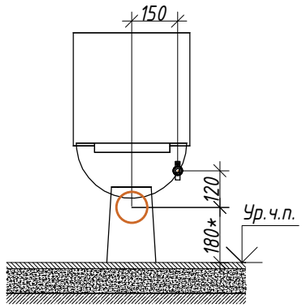


Состав узла:
-Унитаз СТ-07

Подключение стиральной машины. За люком.

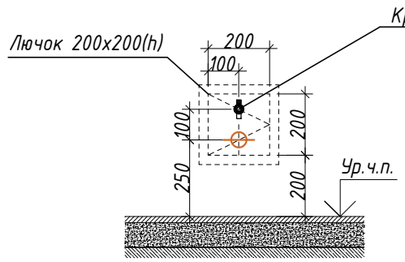


Примечание:
Применение данного варианта подключения для объектов с СТМ Версия 3 и более ранних.

Подключение стиральной машины. Выводы из стены с/у.

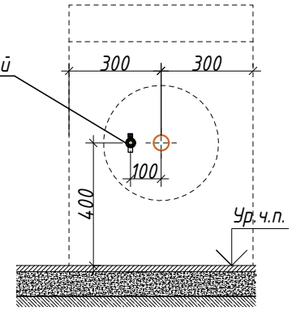

Примечание:
Применение данного варианта подключения для объектов с СТМ Версия 4 и последующих.


Ванна

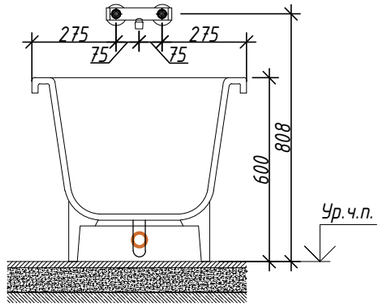

Состав узла:
-Ванна СТ-09
-Смеситель для ванны СТ-19
-Сифон с переливом для ванны СТ-25
-Экран для ванны СТ-11.1
-Экран для ванны торцевой СТ-13.1


С/у гостевой в строительном исполнении.

Раковина подвесная (правая)

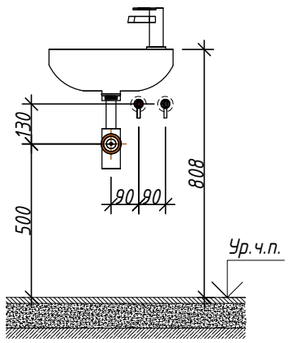


Состав узла:
-Раковина СТ-01.П
-Смеситель СТ-16
-Сифон бутылочный СТ-22

Раковина подвесная (левая)

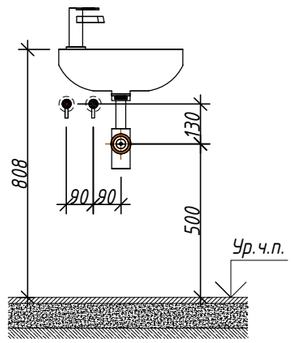

Состав узла:
-Раковина СТ-01.Л
-Смеситель СТ-16
-Сифон бутылочный СТ-22

Унитаз

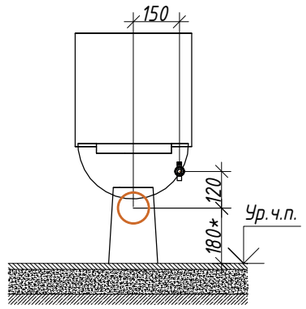

Состав узла:
-Унитаз СТ-07

Примечание:
1) Подключение смесителей к системе ГВС выполнять всегда слева по евростандарту.
2) Точку подключения ХВС для унитаза предусматривать со стороны противоположной от входа в санузел.
3) Ориентация подвесной раковины в гостевом с/у выбирается из условия установки смесителя с противоположной стороны от унитаза.
4)Марки сантехнического оборудования принять согласно ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО "Каталог отделочных материалов и оборудования" и ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА "Реестр аналогов материалов и оборудования"

* Привязка к оси выпуска для основного варианта. При применении аналогов, привязки уточнять согласно ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА "Реестр аналогов материалов и оборудования".

Согласовано

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Серяк			10.24
Проверил		Железняков			10.24

ЖД-ТА-РЕН-ИОС-ВК.РТП

Стандарт на размещение точек подключения ХВС,ГВС и канализации в санузлах

Реновация. Жилой дом

Стадия	Лист	Листов
	1	3


Стандарт на размещение точек подключения ХВС, ГВС и канализации в санузлах квартир

МФС | Генеральный Подрядчик

Формат А3


С/у основной в строительном исполнении.

Раковина подвесная

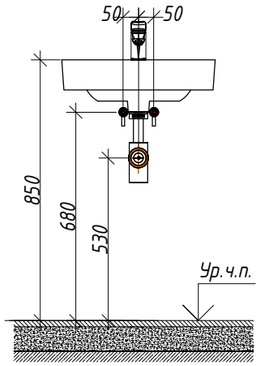


Состав узла:
-Раковина СТ-03
-Смеситель СТ-16
-Сифон бутылочный СТ-22

Унитаз (МГН)

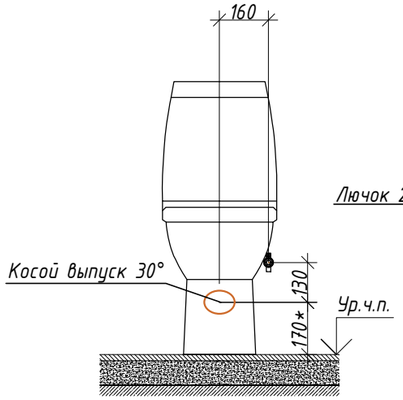


Состав узла:
-Унитаз СТ-08

Подключение стиральной машины. За люком.

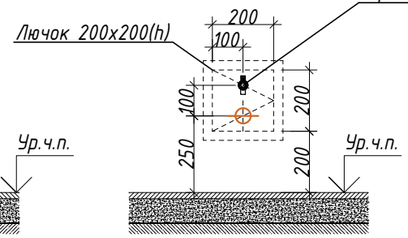


Примечание:
Применение данного варианта подключения для объектов с СТМ Версия 3 и более ранних.

Подключение стиральной машины. Выводы из стены с/у.

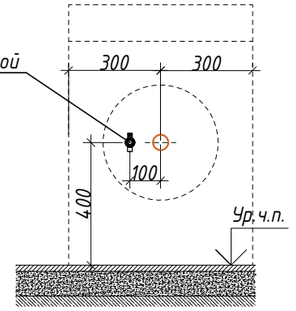


Примечание:
Применение данного варианта подключения для объектов с СТМ Версия 4 и последующих.

Ванна

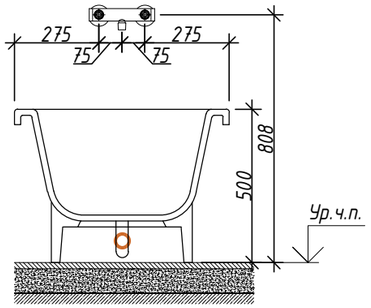


Состав узла:
-Ванна СТ-09
-Смеситель для ванны СТ-19
-Сифон с переливом для ванны СТ-26
-Экран для ванны СТ-11.2
-Экран для ванны торцевой СТ-13.2

Установка отключающих (флажковых) кранов

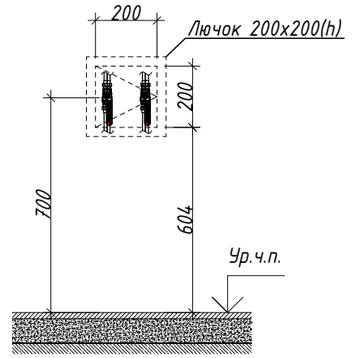


С/у гостевой в строительном исполнении.

Раковина подвесная (правая)

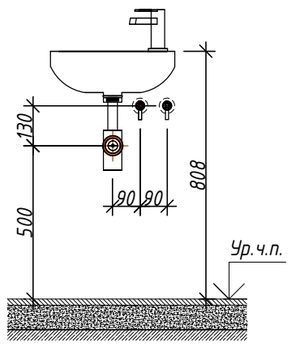


Состав узла:
-Раковина СТ-01.П
-Смеситель СТ-16
-Сифон бутылочный СТ-22

Раковина подвесная (левая)

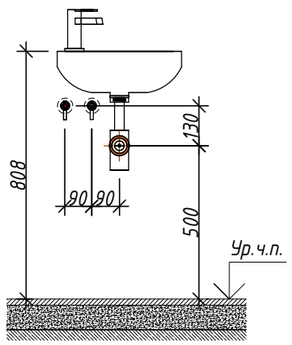

Состав узла:
-Раковина СТ-01.Л
-Смеситель СТ-16
-Сифон бутылочный СТ-22

Унитаз

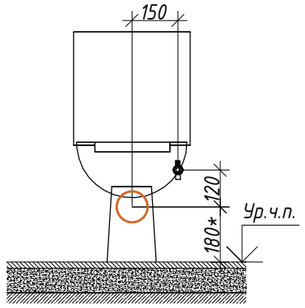

Состав узла:
-Унитаз СТ-07

Примечание:
1) Подключение смесителей к системе ГВС выполнять всегда слева по евростандарту.
2) Точку подключения ХВС для унитаза предусматривать со стороны противоположной от входа в санузел.
3) Ориентация подвесной раковины в гостевом с/у выбирается из условия установки смесителя с противоположной стороны от унитаза.
4)Марки сантехнического оборудования принять согласно ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО "Каталог отделочных материалов и оборудования" и ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА "Реестр аналогов материалов и оборудования"

* Привязка к оси выпуска для основного варианта. При применении аналогов, привязки уточнять согласно ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА "Реестр аналогов материалов и оборудования".

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЖД-ТА-РЕН-ИОС-ВК.РТП		
						Стандарт на размещение точек подключения ХВС,ГВС и канализации в санузлах		
Разраб.		Серяк			10.24	Реновация. Жилой дом	Стадия	Лист 2 / Листов
Проверил		Железняков			10.24			
						Стандарт на размещение точек подключения ХВС, ГВС и канализации в санузлах квартир МГН	МФС | Генеральный Подрядчик	

Согласовано

Взам. Инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3


ОДС. Универсальный санузел, ПУИ, душевая персонала.

Унитаз (МГН) Универсальный санузел




Состав узла:
-Унитаз СТ-08
-Устройство автоматического слива СТ-27

Раковина с выемкой Универсальный санузел




Состав узла:
-Раковина СТ-04
-Смеситель СТ-17
-Сифон бутылочный СТ-24

Раковина подвесная




Состав узла:
-Раковина СТ-02
-Смеситель СТ-15
-Сифон бутылочный СТ-24

Раковина подвесная (правая)




Состав узла:
-Раковина СТ-01.П
-Смеситель СТ-15
-Сифон бутылочный СТ-24

Раковина подвесная (левая)




Состав узла:
-Раковина СТ-01.Л
-Смеситель СТ-15
-Сифон бутылочный СТ-24

Унитаз




Состав узла:
-Унитаз СТ-07

Душевой поддон в душевой персонала

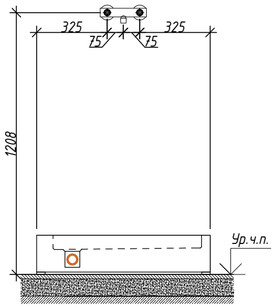

Состав узла:
-Поддон душевой СТ-14 (в комплекте с сифоном)
-Смеситель с лейкой СТ-19


Душевой поддон в ПУИ



Состав узла:
-Поддон душевой СТ-14 (в комплекте с сифоном)
-Смеситель с лейкой СТ-18


ЦИН. Универсальный санузел, ПУИ.

Раковина с выемкой Универсальный санузел




Состав узла:
-Раковина СТ-04
-Смеситель СТ-17
-Сифон бутылочный СТ-22

Унитаз (МГН) Универсальный санузел




Состав узла:
-Унитаз СТ-08
-Устройство автоматического слива СТ-27

Раковина подвесная



Состав узла:
-Раковина СТ-02
-Смеситель СТ-15
-Сифон бутылочный СТ-24


Душевой поддон



Состав узла:
-Поддон душевой СТ-14 (в комплекте с сифоном)
-Смеситель с лейкой СТ-18


Санузел консьержа, ПУИ

Раковина подвесная




Состав узла:
-Раковина СТ-02
-Смеситель СТ-15
-Сифон бутылочный СТ-24

Унитаз



Состав узла:
-Унитаз СТ-07


Душевой поддон



Состав узла:
-Поддон душевой СТ-14 (в комплекте с сифоном)
-Смеситель с лейкой СТ-18


Санузел охраны

Раковина подвесная (правая)




Состав узла:
-Раковина СТ-01.П
-Смеситель СТ-15
-Сифон бутылочный СТ-24

Раковина подвесная (левая)



Состав узла:
-Раковина СТ-01.Л
-Смеситель СТ-15
-Сифон бутылочный СТ-24

Унитаз



Состав узла:
-Унитаз СТ-07

Примечание:
1) Подключение смесителей к системе ГВС выполнять всегда слева по евростандарту.
2) Точку подключения ХВС для унитаза предусматривать со стороны противоположной от входа в санузел.
3) Ориентация подвесной раковины в гостевом с/у выбирается из условия установки смесителя с противоположной стороны от унитаза.
4)Марки сантехнического оборудования принять согласно ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО "Каталог отделочных материалов и оборудования" и ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА "Реестр аналогов материалов и оборудования"

** Привязка к оси выпуска для основного варианта. При применении аналогов, привязки уточнять согласно ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА "Реестр аналогов материалов и оборудования".*

						ЖД-ТА-РЕН-ИОС-ВК.РТП	
						Стандарт на размещение точек подключения ХВС,ГВС и канализации в санузлах	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Серяк			10.24	Реновация. Жилой дом	Стадия: — / Лист: 3 / Листов: —
Проверил		Железняков			10.24		
						Стандарт на размещение точек подключения ХВС, ГВС и канализации в ПУИ, С/У консьержа, С/У охраны, ОДС и ЦИН	МФС | Генеральный Подрядчик

Согласовано

Согласовано

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2